

2024年度の主な取組

■ 市町村域水道事業(13水道事業)



水道水の安定供給を持続していくため、老朽化が進む水道施設の計画的な更新・耐震化に取り組んでいます。

重要施設配水管路の目標設定について教えて！

2024年1月に発生した能登半島地震で上下水道施設に甚大な被害が生じ、復旧が長期化したことを踏まえ、国土交通省から全国の水道事業者や下水道管理者に対し、重要施設※に接続する上下水道管路等の耐震化を推進するための「上下水道耐震化計画」を2025年1月までに策定するよう要請がありました。

この計画策定に当たり、企業団と統合元団体に協議を行い、対象施設となる重要施設の見直し(地域防災計画とも整合)を行うなど、これらに接続する重要施設配水管路の耐震管率の目標値(2029年度)を設定しました(これにより一部の水道事業で従来の目標値から変更が生じています。)

本アニュアルレポートにおいては、「上下水道耐震化計画」の目標値に対し実績の推移を報告します。

※ 災害時においても給水の重要性が高い医療機関、避難場所、福祉施設、防災拠点等の施設。なお、「上下水道耐震化計画」に合わせて「重要給水施設管路」を「重要施設配水管路」に変更しています。



■ 忠岡水道事業



【凡例】

- ◆ 水道センター
- 浄水施設
- 配水池
- ▲ ポンプ場
- 主要な既設管路
- 2024年度整備箇所

	基準年度実績 (2021年度)	2023年度 実績	2024年度 実績	目 標 (2029年度)
管路の耐震管率				
基幹管路	47%	47%	47%	100%
重要施設 配水管路※ (耐震適合率)	—	54% (54%)	54% (54%)	85% (85%)

※ 「上下水道耐震化計画」の策定に伴い、「重要給水施設管路」を「重要施設配水管路」に変更しました。

2024年度の執行額は1.1億円で、主な事業は次のとおりです。

管路の更新・耐震化

■ 配水管布設替工事(北4号線)

更新時期を迎えた管路の更新・耐震化を実施しています。2024年度は重要施設配水管路である北1丁目地区の更新を実施しました。

2024年度
執行額 19百万円





その他の取組

■ 更新・維持管理費用低減の実現のため、監視制御設備の集約に向けて準備を進めています。

■ 忠岡水道事業

給水人口や給水量の推移

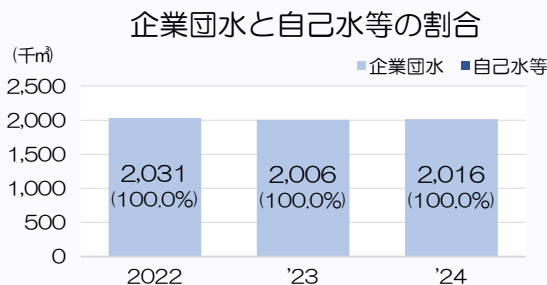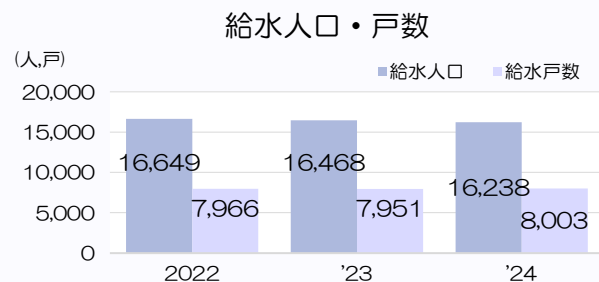

2024年度末の給水人口は16,238人で、前年度と比べて230人(1.4%)減少しています。

また、給水戸数は8,003戸で52戸(0.7%)増加しています。

給水量は2,016千m³で、前年度と比べて10千m³(0.5%)増加しています。なお、給水量のうち企業団水の占める割合は100%です。

財政収支

(単位：百万円、税抜)

収益的収支	2023決算(a)	'24決算(b)	差引(b)-(a)
収 益	301	281	△ 19
給水収益	279	257	△ 22
長期前受金戻入	4	4	0
その他収入	17	20	2
特別利益	—	0	0
費 用	290	288	△ 2
維持管理費	260	257	△ 3
減価償却費等	26	27	1
支払利息	5	4	△ 0
特別損失	0	—	△ 0
単年度損益	10	△ 7	△ 17

(単位：百万円、税込)

資本的収支	2023決算(a)	'24決算(b)	差引(b)-(a)
収 入	29	92	63
企業債	12	64	52
国庫補助金等	17	27	11
その他収入	—	—	—
支 出	103	160	57
建設改良費	81	135	54
企業債償還金	22	25	3
その他支出	—	—	—
収支の差額	△ 75	△ 69	6



* 収支の差額については、積立金等で補てん



収益は、料金徴収の標準化に伴う毎月徴収から隔月徴収への変更により、給水収益の一部が2025年度に計上されたことから、前年度と比べると19百万円減少しました。




費用は、減価償却費等が増加したものの、修繕費などの維持管理費が減少したことにより、前年度と比べると2百万円減少しました。

これらの結果、単年度損益は前年度に比べ17百万円減少し、7百万円の単年度損失となりました。

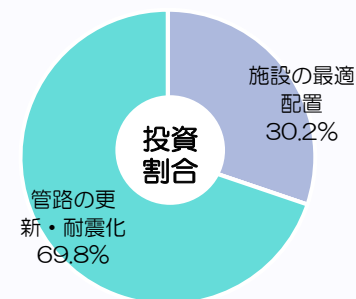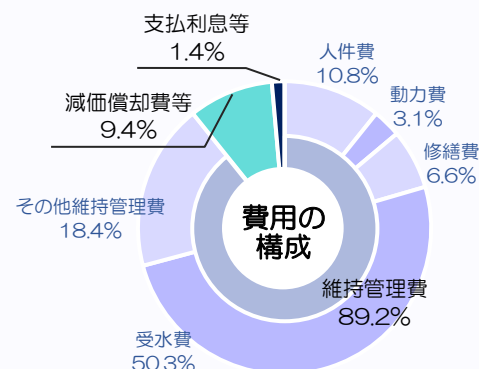

※ 投資割合は建設改良費の内訳のことで。


財政収支の推移

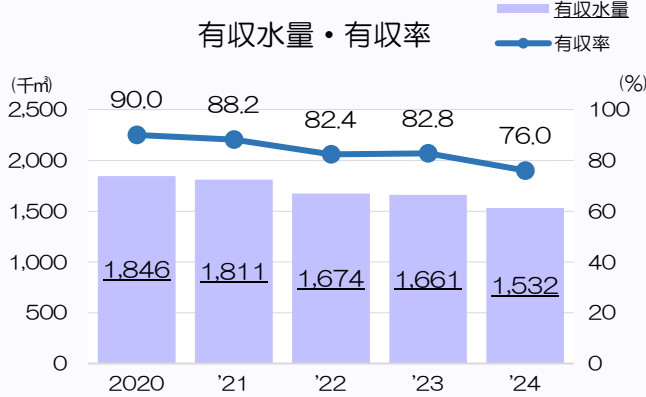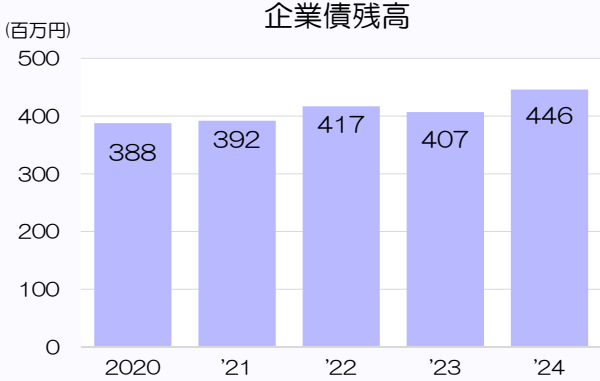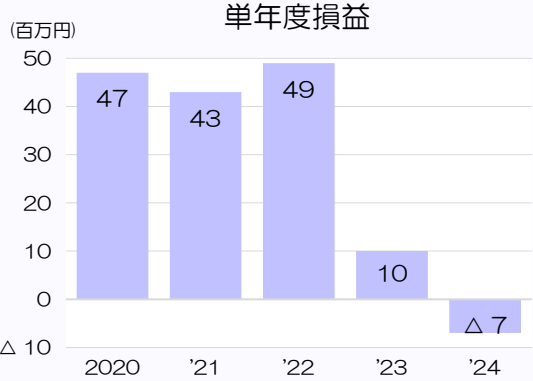

※ 料金徴収の標準化に伴い、有収水量の一部が2025年度に計上されたことなどから、前年度と比べると有収率が減少しています。

主な経営指標の状況

○：計画を達成 △：計画を概ね達成(計画値との乖離が5%未満) ×：計画を未達成

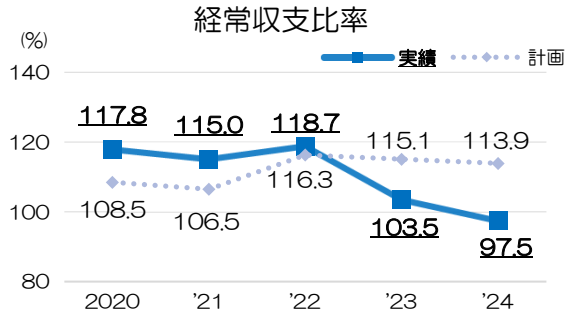


達成状況	2020	'21	'22	'23	'24
	○	○	○	×	×

＜算出式＞ 経常収益／経常費用×100

給水収益や繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表し、100%以上となっていることが必要です。

計画と比べ、給水収益が減少したことから、2024年度の実績は、計画を達成できませんでした。前年度と比べても、給水収益が減少したことから、6.0ポイント減少しています。

【参考:2023年度類似団体平均値106.0%】

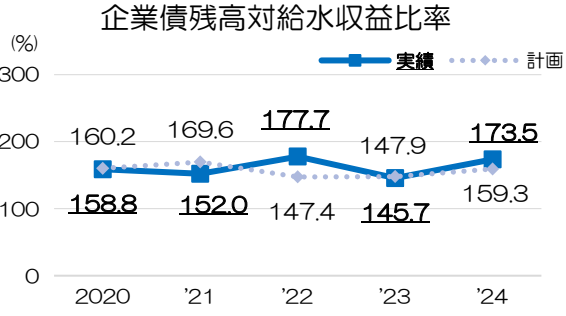


達成状況	2020	'21	'22	'23	'24
	○	○	×	○	×

＜算出式＞ 企業債現在高合計／給水収益×100

給水収益に対する企業債の割合であり、企業債残高の規模を表します。明確な数値基準はなく、経年比較や類似団体比較等により適正な数値となっているかをみる指標です。

計画と比べ、給水収益が減少したことから、2024年度の実績は、計画を達成できませんでした。前年度と比べても、給水収益が減少したことから、27.8ポイント増加しています。

【参考:2023年度類似団体平均値400.2%】

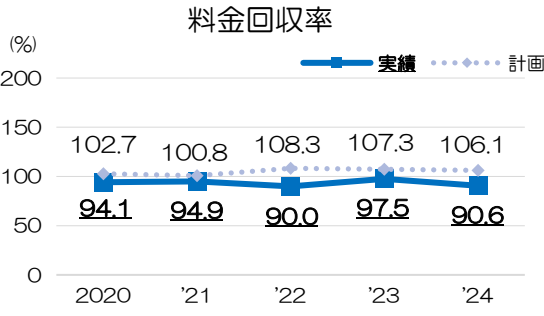

達成状況	2020	'21	'22	'23	'24
	×	×	×	×	×

＜算出式＞ 供給単価／給水原価×100

(供給単価＝給水収益／有収水量)

給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表します。

計画と比べ、給水収益が減少したことから、2024年度の実績は、計画を達成できませんでした。前年度と比べても、給水収益が減少したことから、6.9ポイント減少しています。

【参考:2023年度類似団体平均値92.8%】