

仕様書詳細（空気弁弁座等）

第 1 条 総則

本仕様書において納入する弁座等は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されている水道用空気弁（旧JIS B 2063 に準拠）に使用するものである。

第 2 条 弁座等仕様

項 目		
口 径		75mm、100mm、150mm、200 インチ
購 入 材 料	板状弁座 (大空気孔弁座)	S B R
	円錐弁座 (小空気孔弁座)	S B R
	ガ ス ケ ッ ト	S B R

※板状弁座（大空気孔弁座）の組単位のものについては、2枚一組になるよう、紐等で結束すること。

※日本水道協会の検査合格品とする。

※Φ200インチの板状弁座等は、別紙2の規格に準拠すること。


第 3 条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打合せの上決定すること。

R4年度 購入数量表


名 称	形状・寸法			数量	単位
板状弁座	Φ75	ミリ	0.74Mpa	7	組
板状弁座	Φ100	ミリ	0.74Mpa	15	組
板状弁座	Φ150	ミリ	0.74Mpa	20	組
板状弁座	Φ200	インチ	0.74Mpa	4	組
板状弁座(上のみ)	Φ200	インチ	0.74Mpa	20	枚
ガスケットパッキン	Φ75	ミリ	0.74Mpa	11	枚
ガスケットパッキン	Φ100	ミリ	0.74Mpa	17	枚
ガスケットパッキン	Φ200	インチ	0.74Mpa	2	枚
円錐弁座	Φ75	ミリ	0.74Mpa	5	個
円錐弁座	Φ100	ミリ	0.74Mpa	10	個
円錐弁座	Φ150	ミリ	0.74Mpa	20	個
円錐弁座	Φ200	インチ	0.74Mpa	5	個

双口（四口）空気弁（ $\phi 200$ ）の付属品（単位：mm）


大空気孔用
板状弁座（上）
 $\phi 186 \times \phi 115 \times \text{厚}4$

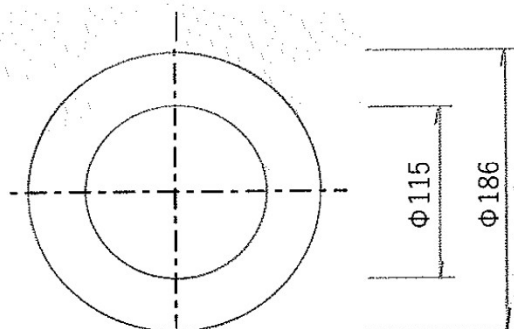

大空気孔用
板状弁座（下）
 $\phi 186 \times \phi 100 \times \text{厚}4$

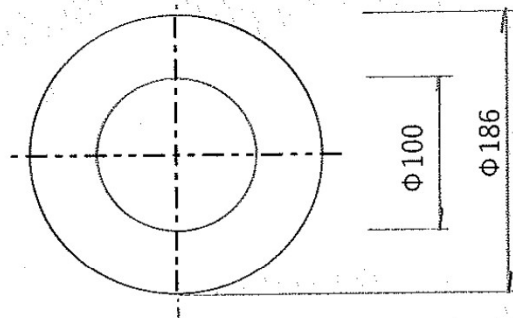

小空気孔用
ガスケット
 $\phi 186 \times \phi 152 \times \text{厚}3$

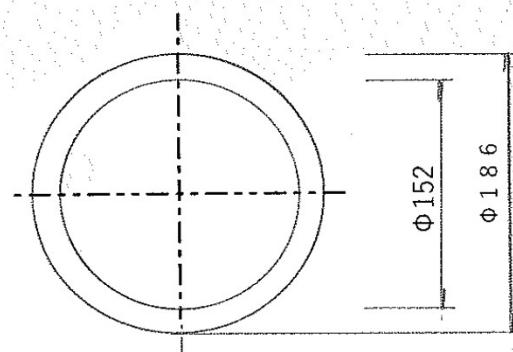

小空気孔用
円錐弁座
 $\phi 27 \times \phi 14 \times H23$
(穴径4.5)

