

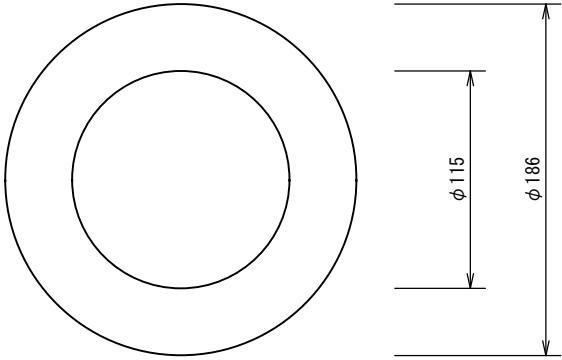
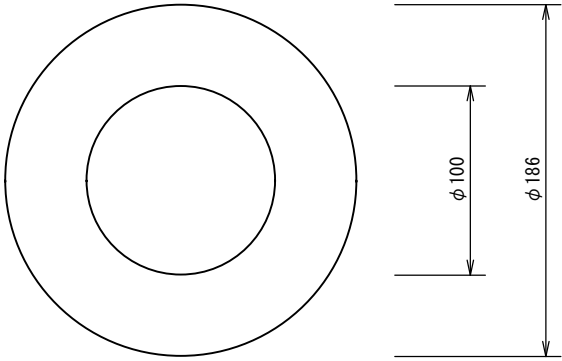
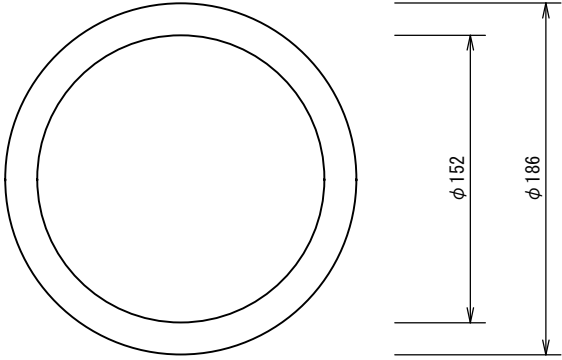
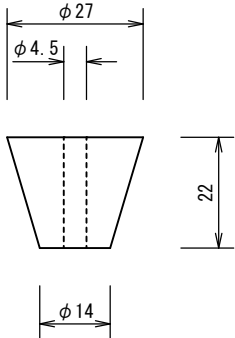
仕様詳細

- 1 案件名 板状弁座（双口空気弁φ 75mm用）ほか 11件
- 2 品名及び数量
- | | | |
|---------------------------|-----|------|
| ①板状弁座（双口空気弁φ 75mm用） | ・・・ | 37組 |
| ②板状弁座（双口空気弁φ 100mm用） | ・・・ | 109組 |
| ③板状弁座（双口空気弁φ 150mm用） | ・・・ | 37組 |
| ④板状弁座（四口空気弁φ 200mm用） | ・・・ | 6組 |
| ⑤ガスケットパッキン（双口空気弁φ 75mm用） | ・・・ | 37枚 |
| ⑥ガスケットパッキン（双口空気弁φ 100mm用） | ・・・ | 109枚 |
| ⑦ガスケットパッキン（双口空気弁φ 150mm用） | ・・・ | 37枚 |
| ⑧ガスケットパッキン（四口空気弁φ 200mm用） | ・・・ | 6枚 |
| ⑨円錐弁座（双口空気弁φ 75mm用） | ・・・ | 37個 |
| ⑩円錐弁座（双口空気弁φ 100mm用） | ・・・ | 109個 |
| ⑪円錐弁座（双口空気弁φ 150mm用） | ・・・ | 37個 |
| ⑫円錐弁座（四口空気弁φ 200mm用） | ・・・ | 6個 |
- 3 規格
- ・ミリ仕様
 - 【φ 75～φ 200】
- 水道用空気弁（旧 JIS B 2063）の規格に準拠するものであるが、製作前に本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。
※日本水道協会の検査合格品とする。
- 4 現物確認要否 要・☒否
- 5 同等品可否 ☒可・否（参考品あり・☒なし・同等品リストあり・☒なし）
- 6 納入期限 令和6年9月30日（月曜日）
- 7 納入場所 大阪広域水道企業団 北部水道事業所
〒565-0824 吹田市山田西4丁目3番1号
TEL 06-6875-2101
- 8 担当者及び連絡先（製品に関すること）
- （1）担当者 北部水道事業所 維持管理課 担当：増野
- （2）連絡先 〒565-0824 吹田市山田西4丁目3番1号
TEL 06-6875-2101（内線 218）
- 9 担当者及び連絡先（見積に関すること及び見積書提出先）
- （1）担当者 北部水道事業所 企画業務課 担当：中井
- （2）連絡先 〒565-0824 吹田市山田西4丁目3番1号
TEL 06-6875-2101（内線 204）

10 その他

- (1) 納品にあたっては、担当職員の指示に従うこと。
- (2) 納品にあたっての運搬、指定場所への設置、組み立て及び検査に要する費用は全て受注者の負担とする。
- (3) 納品時等において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において現状に戻すものとする。
- (4) 納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。
- (5) その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示に従うこと。
- (6) 参加条件は、中小企業に限ることとする。

四口空気弁（φ 2 0 0）の付属品（参考）

板状弁座（上） φ 186 × φ 115 t=4				
縮尺	1/4	材質	SBR	
板状弁座（下） φ 186 × φ 100 t=4				
縮尺	1/4	材質	SBR	
ガスケットパッキン φ 186 × φ 152 t=3				
縮尺	1/4	材質	SBR	
円錐弁座 φ 27 × φ 14 × φ 4.5 t=22				
縮尺	1/1.5	材質	SBR	