

仕 様 詳 細

1. 横断幕の仕様

数 量：7枚（2. デザインデータの①から⑦を各1枚）

サ イ ズ：H1200mm×W4800mm（誤差±50mm までとする。）

材 質：メッシュターポリン（引裂き強度 200N 以上、引張強度 1,000N/50mm 以上、
厚み 0.30 mm以上）

加 工：ハトメ加工（約 300mm 間隔で均等に配置すること）

4 辺を補強するため周囲ロープ綴込み縫製とすること。

付 属 品：①取付用のロープをハトメの数分付属すること。また、ロープはハトメに通すことができ、フェンスに括り付けることができる長さがあれば、材質等の指定なし。

②取付用のカラビナ（横断幕1枚につき12個（ハトメの数分カラビナを設置するのではなく、上段6個、下段6個設置予定））を付属すること。

カラビナは、環なしで、ステンレス素材のもので、ハトメに通すことができる大きさであれば、その他の指定なし。


デ ザ イ ン：2. デザインデータのとおりとする。

2. デザインデータ

①



②

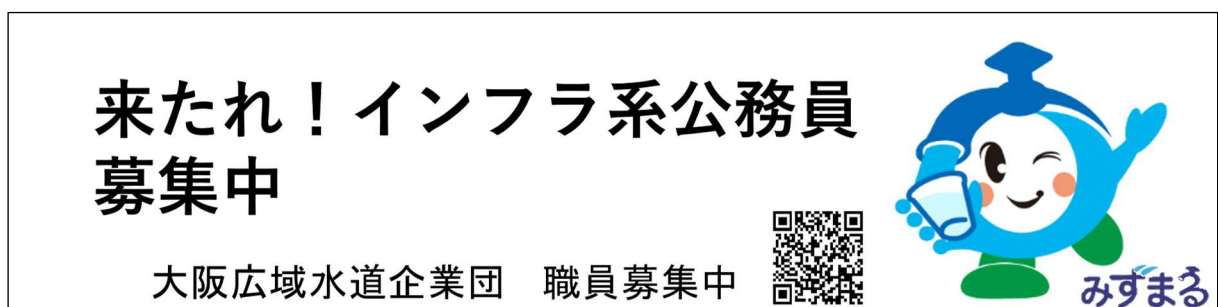

③

安心・安全な水を、これからも

大阪広域水道企業団 職員募集中



④

無名やけど、
おおさかの水道支えてます

大阪広域水道企業団 職員募集中



⑤

世界に誇る日本の水道、くらし支える水道企業団

大阪広域水道企業団 職員募集中



⑥

求む！インフラ系公務員
支えよう大阪の水道

大阪広域水道企業団 職員募集中



⑦

その水道水、
私たちが作っています！

大阪広域水道企業団 職員募集中



※必要な場合は別途データを配布します。

3. その他

- (1) デザイン等については、校正を1回以上受け、担当職員の了解を得ること。
- (2) 納品については、担当職員の指示に従い行うこと。また、①及び②については、北部水道事業所（吹田市山田西四丁目3番1号）の屋上フェンスに設置する（既設の横断幕の取り外しを含む）ことによって完了したものとする。