

水道用サドル付分水栓仕様詳細

第 1 条 総則

本仕様書において納入する水道用サドル付分水栓は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所の破損事故において、破損箇所に取り付けることにより、止水することを目的としたものであり、水道用サドル付分水栓（JWWA B117）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

第 2 条 仕様

項 目	対応口径	員 数	備 考
水道用サドル付分水栓	φ 350mm × φ 25mm	2 セット	鋳鉄管用・ボール式

第 3 条 本体及び付属品は、公益社団法人日本水道協会の検査合格品とする。

第 4 条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細を打合せの上決定すること。

人孔ふた仕様詳細

第1条 総則

本仕様書にて納入する人孔ふたは、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるものである。製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

第2条 仕様

人孔ふたの仕様は、下表のとおりとする。



項 目		人孔ふた
①	仕様および員数	$\phi 600 \times \phi 75$ フランジ 7.5K 形式2 1個 $\phi 600 \times \phi 100$ フランジ 7.5K 形式2 1個
②	付属品	【 $\phi 600 \times \phi 75$ 】 1組 SUS ボルトナット M24×120 : 16本 フランジパッキン R F $\phi 600$: 1枚 【 $\phi 600 \times \phi 100$ 】 1組 SUS ボルトナット M24×120 : 16本 フランジパッキン R F $\phi 600$: 1枚

第3条 本体及び付属品は、公益社団法人日本水道協会の検査合格品とする。


第4条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細を打合せの上決定すること。

表 15 - 人孔蓋

形式 1

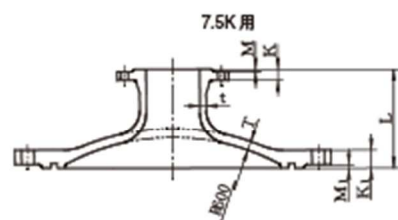


7.5K・10K 用

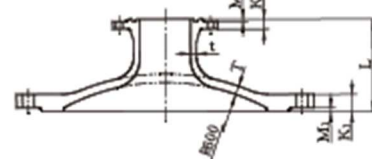

形式 2



16K・20K 用

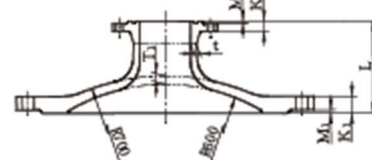

単位 mm

呼び径		管 厚			各 部								
D	d	T	T ₁	t	L	7.5K				10K			
						K	M	K ₁	M ₁	K	M	K ₁	M ₁
600	75	24	38	17	240	21	3	45	4	18	2	45	3
600	100	24	38	17	240	21	3	45	4	18	2	45	3
600	150	24	38	17	240	22	3	45	4	22	2	45	3
600	200	24	38	17	240	23	3	45	4	22	2	45	3

寸 法								質 量 (kg)					呼び径	
16K				20K				形式 1		形 式 2			D	d
K	M	K1	M1	K	M	K1	M1	7.5K	7.5K	10K	16K	20K		
20	2	46	3	22	2	54	3	129	129	120	174	188	600	75
22	2	46	3	24	2	54	3	130	131	121	175	189	600	100
24	2	46	3	28	2	54	3	132	132	124	177	192	600	150
26	2	46	3	30	2	54	3	133	134	125	177	192	600	200