

## ソフトシール仕切弁仕様詳細

### 第1条 総則

本仕様書にて納入する弁は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用ソフトシール仕切弁（JWWA B 120）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

### 第2条 仕様

弁の仕様は、下表のとおりとする。

項目		ソフトシール仕切弁
①	口径	Φ200
②	型式	立型内ねじ式
③	丸ハンドル	無
④	材質	FCD450-10
⑤	弁棒	SUS403 又は SUS420J2
⑥	回転方向	右回り開、左回り閉
⑦	使用圧力	0.75MPa
⑧	密閉式ベベルギヤ	無
⑨	塗装	内面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装 外面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装
⑩	使用目的	管路弁
⑪	使用場所	弁室
⑫	付属品	【Φ200】 ボルトナット M16×80 16本／台 GF 形ガスケット 1号 2枚／台
⑬	ボルトナット材質	SUS304（焼き付け防止処置）
⑭	法兰ジ規格	RF
⑮	員数	1台

第3条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第4条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打合せの上決定すること。

## 丸ハンドル付仕切弁仕様詳細

### 第1条 総則

本仕様書にて納入する弁は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（JWWA B 122）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

### 第2条 仕様

弁の仕様は、下表のとおりとする。

項目		丸ハンドル付仕切弁
①	口径	φ 75
②	型式	立型内ねじ式
③	丸ハンドル	有
④	材質	FCD450-10
⑤	弁棒	SUS403 又は SUS420J2
⑥	回転方向	右回り開、左回り閉
⑦	使用圧力	0.75MPa
⑧	密閉式ベベルギヤ	無
⑨	塗装	内面：水道用工ポキシ樹脂粉体塗装 外面：エポキシ樹脂系塗装 なお、エポキシ樹脂塗装は4回塗り（プライマー、下塗り2回、中塗り1回、上塗り1回）で最終膜厚は300μ以上とする。
⑩	使用目的	空気弁用補修弁
⑪	使用場所	弁室
⑫	付属品	【φ 75】 ボルトナット M16×75 4本／台 RF 形ガスケット 1号 1枚／台
⑬	ボルトナット材質	SUS304（焼き付け防止処置）
⑭	フランジ規格	RF
⑮	員数	1台

第3条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第4条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打合せの上決定すること。

## 丸ハンドル付仕切弁仕様詳細

### 第1条 総則

本仕様書にて納入する弁は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁（JWWA B 122）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

### 第2条 仕様

弁の仕様は、下表のとおりとする。

項目		丸ハンドル付仕切弁
①	口径	φ200
②	型式	立型内ねじ式
③	丸ハンドル	有
④	材質	FCD450-10
⑤	弁棒	SUS403 又は SUS420J2
⑥	回転方向	右回り開、左回り閉
⑦	使用圧力	0.75MPa
⑧	密閉式ベルギヤ	無
⑨	塗装	内面：水道用工ポキシ樹脂粉体塗装 外面：エポキシ樹脂系塗装 なお、エポキシ樹脂塗装は4回塗り（プライマー、下塗り2回、中塗り1回、上塗り1回）で最終膜厚は300μ以上とする。
⑩	使用目的	空気弁用補修弁
⑪	使用場所	弁室
⑫	付属品	【φ200】 ボルトナット M16×80 8本／台 GF形ガスケット 1号 1枚／台
⑬	ボルトナット材質	SUS304（焼き付け防止処置）
⑭	フランジ規格	RF
⑮	員数	1台

第3条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第4条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打合せの上決定すること。

## ボール式補修弁仕様詳細

### 第1条 総則

本仕様書にて納入する弁は、主として管路もしくはそれに準ずる箇所に設置されるもので、水道用補修弁（JWWA B 126）の規格に準拠するものであるが、製作前には本企業団職員に承認図を提出し、承認を得てから製作すること。

### 第2条 仕様

弁の仕様は、下表のとおりとする。

項 目		ボール式補修弁
①	口径	φ 75
②	面間	100mm
③	丸ハンドル	無
④	弁箱	FCD450-10
⑤	弁体	SUS304
⑥	弁棒	SUS403 又は SUS420J2
⑦	回転方向	右回り開、左回り閉
⑧	使用圧力	0.75MPa
⑨	塗装	内面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装 外面：水道用エポキシ樹脂粉体塗装
⑩	使用目的	空気弁用補修弁
⑪	使用場所	弁室
⑫	ボルトナット・ガスケット	ボルトナット M16×75 4本/台 RF 形ガスケット 1号 1枚/台
⑬	ボルトナット材質	SUS304(焼付防止処置)
⑭	フランジ規格	RF
⑮	員数	1台
⑯	準拠規格	レバー式

第3条 本体及び付属品の一部は、日本水道協会の検査合格品とする。

第4条 本仕様書に定められていない事項については、本企業団職員と詳細打合せの上決定すること。



## 建込キー仕様詳細

### 第1条 種類及び数量

品名	形状・寸法	数量	単位
建込キー	Φ48.6 L=700mm	2	本

### 第2条 規格

別紙図面のとおり

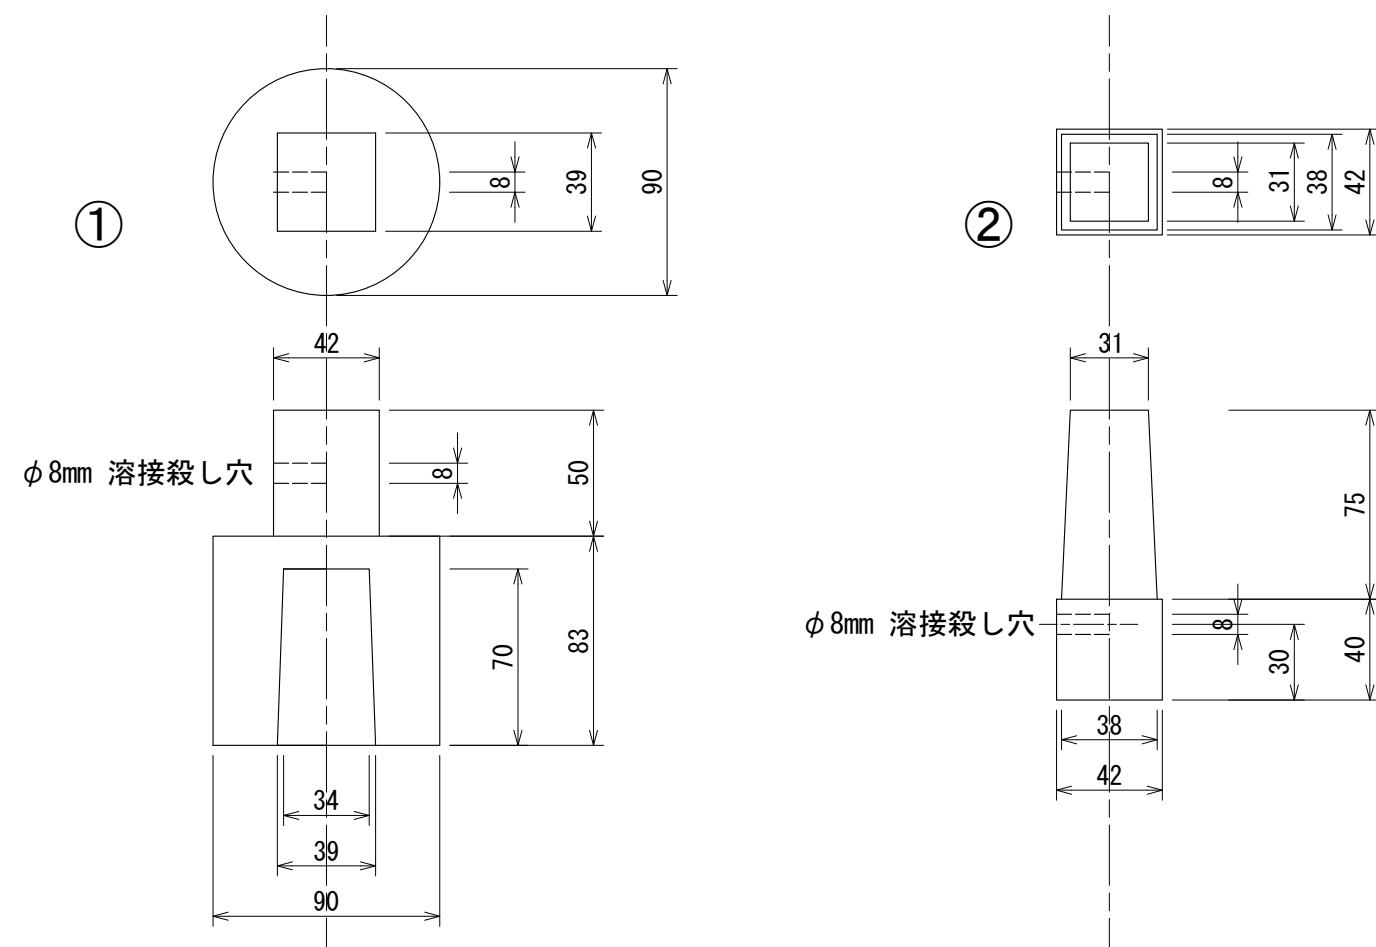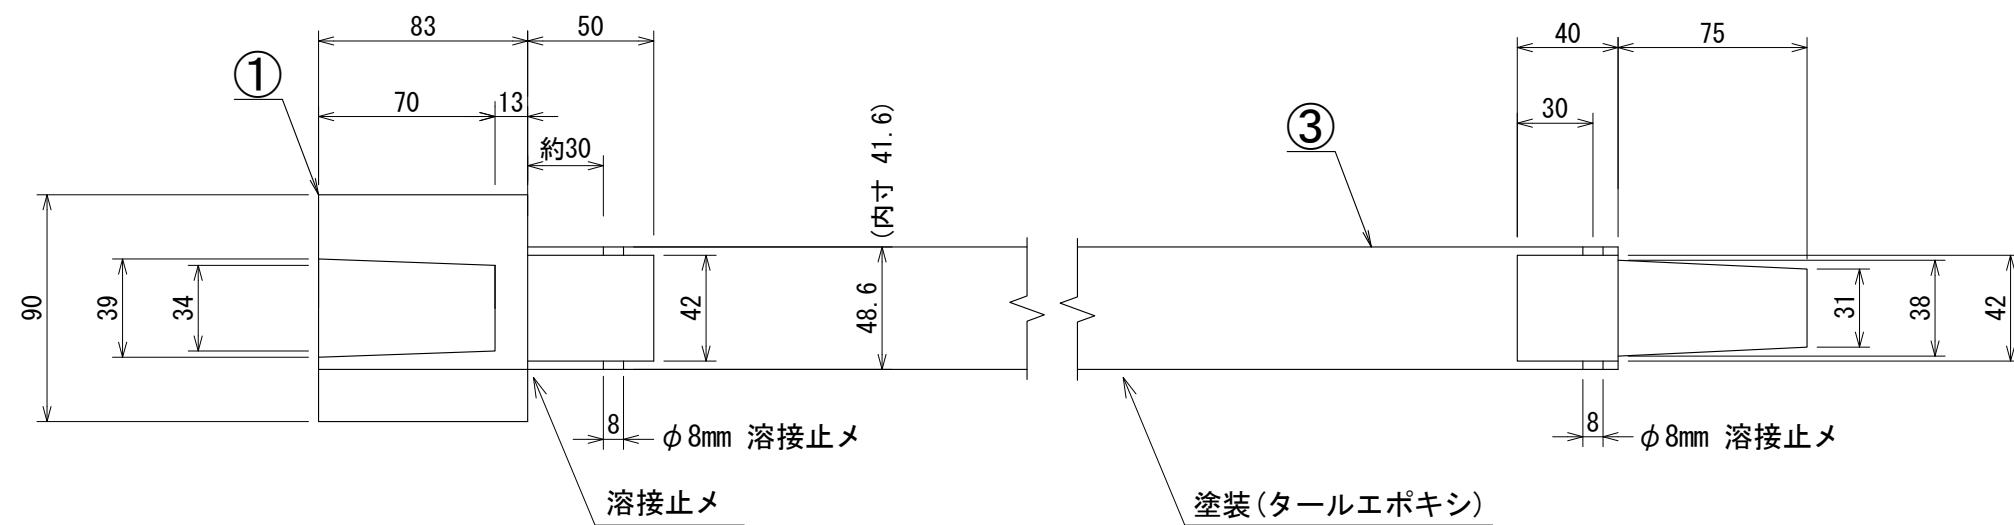

③	本体	GP φ 48.6	1	引抜钢管
②	キャップB	SS400	1	鍛造品
①	キャップA	SS400	1	鍛造品
品番	品名	材質	個数	摘要
図面	写図		審査	縮尺
製図				1/3
令和年月日		図番		

建込キー