




大阪広域水道企業団の水道水は
**そのまま飲んで
おいしい水!!**



企業団では、ミネラルウォーターとそん色ない、おいしい水道水を供給しています。

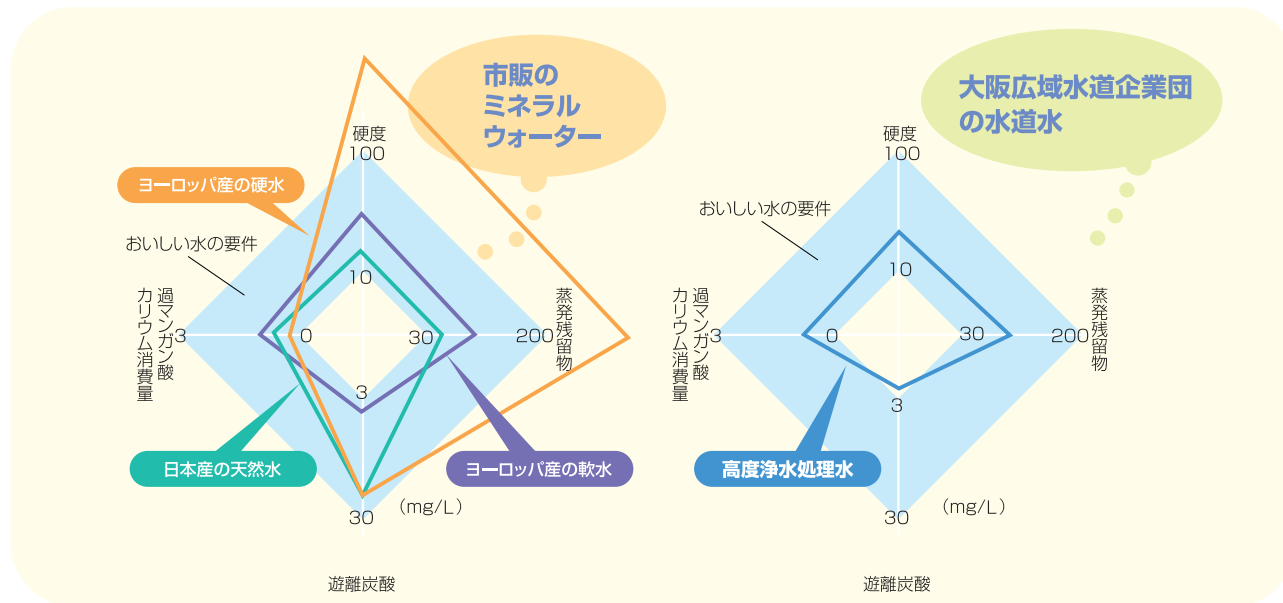

厚生省（現在の厚生労働省）の「おいしい水研究会」によると、おいしい水の条件、すなわち水をおいしくする要素は、適度の蒸発残留物・硬度・遊離炭酸などを含むこととされています。さらに重要なのは水の温度です。一方、過マンガン酸カリウム消費量、臭気度、残留塩素などは、水の味を悪くする代表的な要素といえるようです。

企業団の水道水は、「おいしい水の条件」をほぼ満たした水です。

●おいしい水に必要な条件

水をおいしくする要素		水の味を損なう要素	
蒸発残留物	30~200mg/L	過マンガン酸カリウム消費量(有機物の量)	3mg/L以下
硬度 (カルシウムとマグネシウムの合計量)	10~100mg/L	臭気度(臭気強度)	3以下
遊離炭酸	3~30mg/L	残留塩素	0.4mg/L以下
水温	20℃以下		

大阪広域水道企業団	〒540-0012 大阪市中央区谷町二丁目3番12号マルイト谷町ビル	TEL:06-6944-6862 FAX:06-6944-6868
● 経営管理部		TEL:06-6944-6870 FAX:06-6944-6874
● 事業管理部		
● 村野浄水場	〒573-0014 枚方市村野高見台7番2号	TEL:072-840-5266 FAX:072-848-4384
● 庭窪浄水場	〒570-0009 守口市大庭町二丁目30番18号	TEL:06-6908-1951 FAX:06-6909-9050
大庭浄水場	守口市佐太中町二丁目33番91号	
三島浄水場	摂津市一津屋三丁目1番1号	
万博公園浄水施設	吹田市千里万博公園5番3号	
● 送水管理センター	〒577-0803 東大阪市下小阪四丁目1番27号	TEL:06-6730-6692 FAX:06-6727-9065
● 北部水道事業所	〒565-0824 吹田市山田西四丁目3番1号	TEL:06-6875-2101 FAX:06-4864-9004
● 東部水道事業所	〒577-0803 東大阪市下小阪四丁目1番27号	TEL:06-6725-0081 FAX:06-6722-6610
● 南部水道事業所	〒594-0031 和泉市伏屋町五丁目7番10号	TEL:0725-57-2181 FAX:0725-50-2167
● 水質管理センター	〒573-0014 枚方市村野高見台7番2号	TEL:072-840-3183 FAX:072-840-2281
河内水質管理ステーション		
日野検査室	〒586-0085 河内長野市日野1376番地の2 (河内長野市日野浄水場内)	TEL:0721-63-3222 FAX:0721-63-0550
太満池検査室	〒599-8124 堺市東区南野田630番地の1 (旧太満池浄水場内)	TEL:072-365-0259 FAX:072-365-0259
● 豊能地域水道センター	〒563-0103 豊能郡豊能町東ときわ台一丁目2番地の3	TEL:072-738-3311 FAX:072-738-7527
● 四條畷水道センター	〒575-0051 四條畷市中野本町1番44号	TEL:072-876-6221 FAX:072-879-7185
● 藤井寺水道センター	〒583-8583 藤井寺市岡一丁目1番1号 (藤井寺市役所内)	TEL:072-939-1302 FAX:072-939-7036
● 大阪狭山水道センター	〒589-8501 大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1 (大阪狭山市役所内)	TEL:072-349-9403 FAX:072-366-0034
● 太子水道センター	〒583-8580 南河内郡太子町大字山田88番地 (太子町役場内)	TEL:0721-98-5536 FAX:0721-98-5175
● 河内水道センター	〒585-8585 南河内郡河内町大字白木1359番地の6 (河内町役場内)	TEL:0721-93-2500 FAX:0721-93-4691
● 千早赤阪水道センター	〒585-8501 南河内郡千早赤阪村大字水分180番地 (千早赤阪村役場内)	TEL:0721-26-7165 FAX:0721-72-1880
● 忠岡水道センター	〒595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東一丁目34番1号 (忠岡町役場内)	TEL:0725-22-1122 FAX:0725-31-3788
● 熊取水道センター	〒590-0422 泉南郡熊取町希望が丘二丁目15番4号	TEL:072-452-0357 FAX:072-452-7865
● 田尻水道センター	〒598-0091 泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1 (田尻町役場内)	TEL:072-466-5012 FAX:072-466-5025
● 泉南水道センター	〒590-0521 泉南市樽井737番地	TEL:072-482-6551 FAX:072-482-1460
● 阪南水道センター	〒599-0204 阪南市鳥取74番1	TEL:072-470-2155 FAX:072-470-2150
● 岬水道センター	〒599-0303 泉南郡岬町深田2000番地の1	TEL:072-492-4140 FAX:072-492-5866