

水道用水供給事業


大阪府内の42市町村（大阪広域水道企業団が水道事業を実施している19市町村を含む。）に、総使用水量の約77%の水道用水を供給しています。

(2024年度)

水道用水供給事業の概要		
給水区域	32市9町1村	
年間給水量	502,982,646m ³	
1日最大給水量	1,464,894m ³ /日	
1日平均給水量	1,378,035m ³ /日	
導・送水管 管路延長	約619km	
主な 水道施設	浄水場	3か所
	浄水池	6か所
	ポンプ場	16か所



水道用水供給事業とは、淀川の水を浄水処理し、家庭などへの給水を行う市町村水道に供給（卸売り）をする事業です。




市町村の受水割合

企業団水（大阪広域水道企業団が淀川の水を浄水処理し、供給する水道水）と市町村自己水等（市町村の水源の水を浄水処理した水道水など、企業団水以外のもの）の割合は次のとおりです。

企業団水 市町村自己水等

(2024年度)

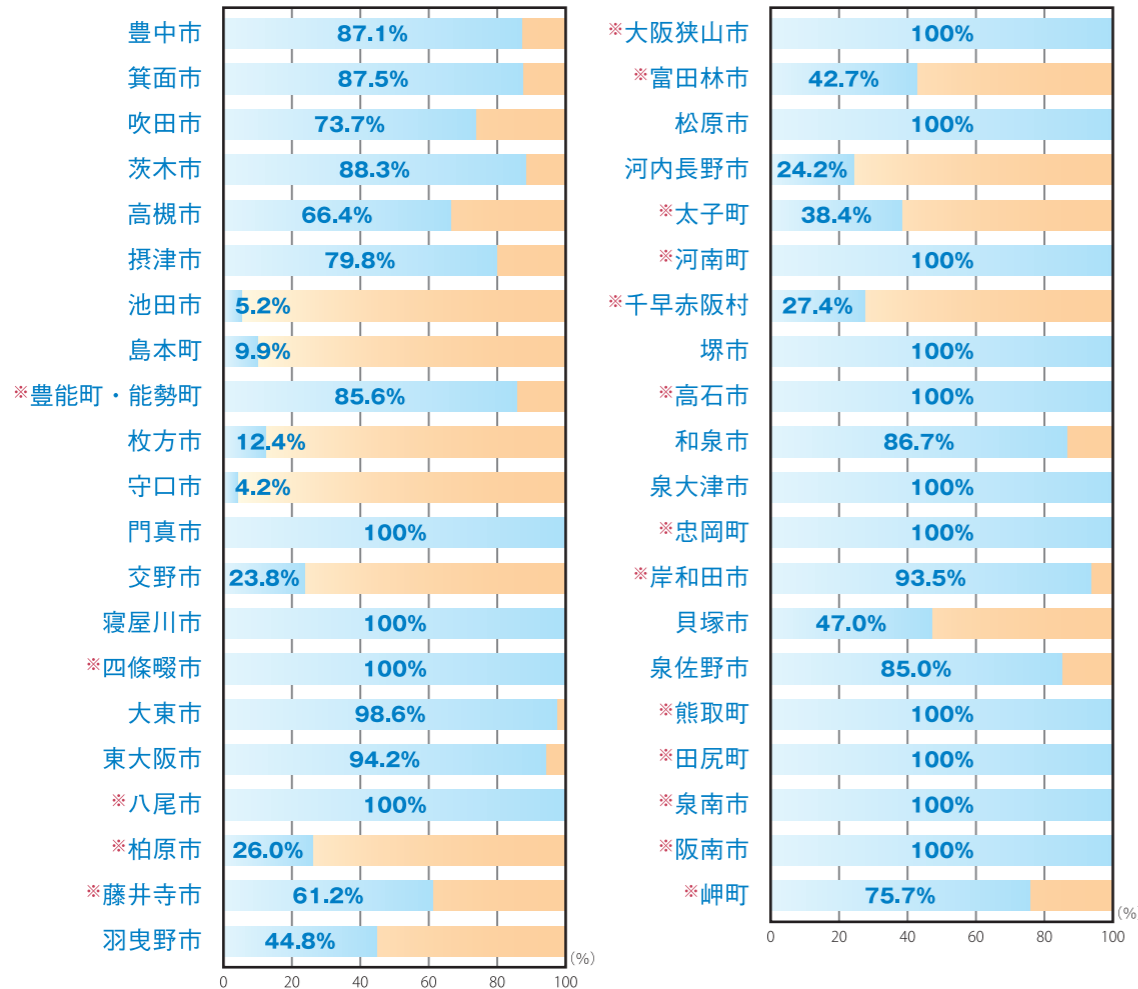

※大阪広域水道企業団が家庭などに直接給水する区域（2026.4.1現在）

水道事業

2017年4月1日から市町村の水道事業との統合を開始し、2026年4月1日現在、大阪府内の19市町村において、水道事業を実施しています。

(2024年度)

水道事業の概要	岸和田水道事業	八尾水道事業	富田林水道事業	柏原水道事業	高石水道事業	藤井寺水道事業
給水区域 (給水人口)	岸和田市 (186,131人)	八尾市 (258,236人)	富田林市 (105,235人)	柏原市 (67,236人)	高石市 (56,103人)	藤井寺市 (62,008人)
年間配水量	21,287,547m ³	30,260,270m ³	11,050,829m ³	7,796,352m ³	6,383,000m ³	6,615,537m ³
1日最大配水量	62,960m ³ /日	92,168m ³ /日	33,794m ³ /日	23,771m ³ /日	19,020m ³ /日	20,110m ³ /日
1日平均配水量	58,322m ³ /日	82,905m ³ /日	30,276m ³ /日	21,360m ³ /日	17,488m ³ /日	18,125m ³ /日
導・送・配水管 管路延長	約782km	約753km	約500km	約259km	約174km	約199km
主な 水道施設	浄水場	1か所	0か所	1か所	0か所	2か所
	配水池	13か所	6か所	13か所	11か所	2か所
	ポンプ場	2か所	1か所	15か所	9か所	0か所

(2024年度)

水道事業の概要	泉南水道事業	四條畷水道事業	大阪狭山水道事業	阪南水道事業	豊能地域水道事業	忠岡水道事業
給水区域 (給水人口)	泉南市 (56,551人)	四條畷市 (53,675人)	大阪狭山市 (57,548人)	阪南市 (49,856人)	豊能町・能勢町 (26,465人)	忠岡町 (16,238人)
年間配水量	6,942,450m ³	5,722,010m ³	5,980,920m ³	5,452,099m ³	2,741,022m ³	2,015,550m ³
1日最大配水量	20,480m ³ /日	21,139m ³ /日	17,568m ³ /日	17,123m ³ /日	9,599m ³ /日	5,938m ³ /日
1日平均配水量	19,020m ³ /日	15,677m ³ /日	16,386m ³ /日	14,937m ³ /日	7,510m ³ /日	5,522m ³ /日
導・送・配水管 管路延長	約395km	約193km	約231km	約285km	約406km	約36km
主な 水道施設	浄水場	0か所	0か所	0か所	2か所	0か所
	配水池	6か所	8か所	4か所	14か所	44か所
	ポンプ場	6か所	5か所	1か所	10か所	33か所

(2024年度)

水道事業の概要	熊取水道事業	田尻水道事業	岬水道事業	太子水道事業	河南水道事業	千早赤阪水道事業
給水区域 (給水人口)	熊取町 (42,297人)	田尻町 (8,249人)	岬町 (14,181人)	太子町 (12,634人)	河南町 (14,472人)	千早赤阪村 (4,390人)
年間配水量	4,598,490m ³	1,084,000m ³	2,615,247m ³	1,320,202m ³	1,700,840m ³	669,815m ³
1日最大配水量	14,901m ³ /日	3,262m ³ /日	11,943m ³ /日	4,273m ³ /日	5,147m ³ /日	2,237m ³ /日
1日平均配水量	12,599m ³ /日	2,970m ³ /日	7,165m ³ /日	3,617m ³ /日	4,660m ³ /日	1,835m ³ /日
導・送・配水管 管路延長	約203km	約42km	約155km	約80km	約123km	約72km
主な 水道施設	浄水場	0か所	0か所	1か所	2か所	1か所
	配水池	4か所	1か所	9か所	6か所	8か所
	ポンプ場	0か所	0か所	3か所	2か所	6か所

