

工務課からのお知らせ



朝一番の水道水は飲み水以外に

水道水は、飲み水としての水質基準を十分に満たしています。

しかし、長い時間、水道水を使用しなかった場合は、消毒のための塩素濃度の低下や鉛管が使われている給水管では、微量の鉛が溶出する可能性があります。


通常の使用状況では心配ありませんが、念のため朝一番の水道水（バケツ一杯程度）を飲み水以外に使用することをおすすめします。

業者一覧（QRコード）



給水装置の修理区分（管理区分）

下図の通り、宅内の漏水修理は、お客さまで修理業者をお探してください。

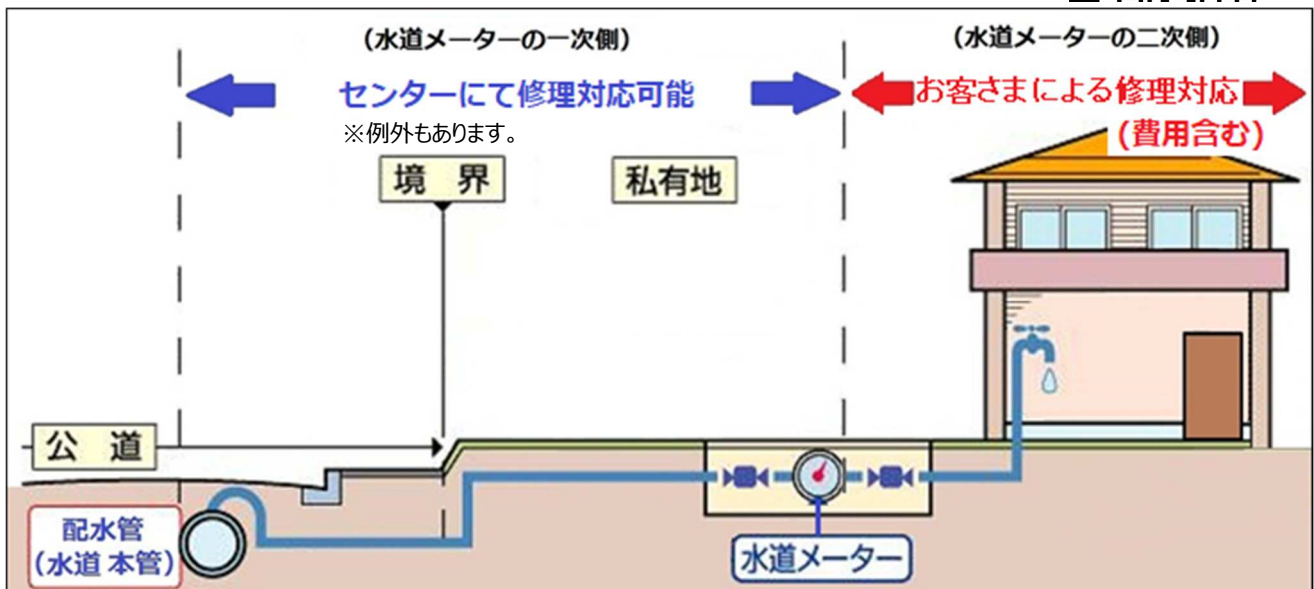

ご 相 談 窓 口	★受付時間は、月曜日 ～ 金曜日（祝祭日、年末年始を除く）の 9：00 ～17：30 まで ※12:00～12:45 は昼休憩
・メーターの検針、料金等のお問合せ ・上下水道の使用開始・中止 ・上下水道使用者のご変更 ・漏水、給水停止など	大阪広域水道企業団泉南水道センター お客さまセンター TEL 072-482-0600 受託業者：第一環境(株)
・給水申込み、にごり水、出水不良 ・公道上の漏水、水道管工事など	大阪広域水道企業団泉南水道センター 工務課 TEL 072-482-6552