

閉栓用キャップの購入

特記仕様書

大阪広域水道企業団
豊能地域水道センター

特 記 事 項

(大要)


第1条 本業務は、大阪広域水道企業団豊能地域水道センター管内において設置している
量水器の閉栓に伴う閉栓キャップを購入するものである。

(対象機器)

第2条 本業務の対象となる仕様、数量及び納入期日は次のとおりとする。


(1) 仕様

L 型 (止水栓用)

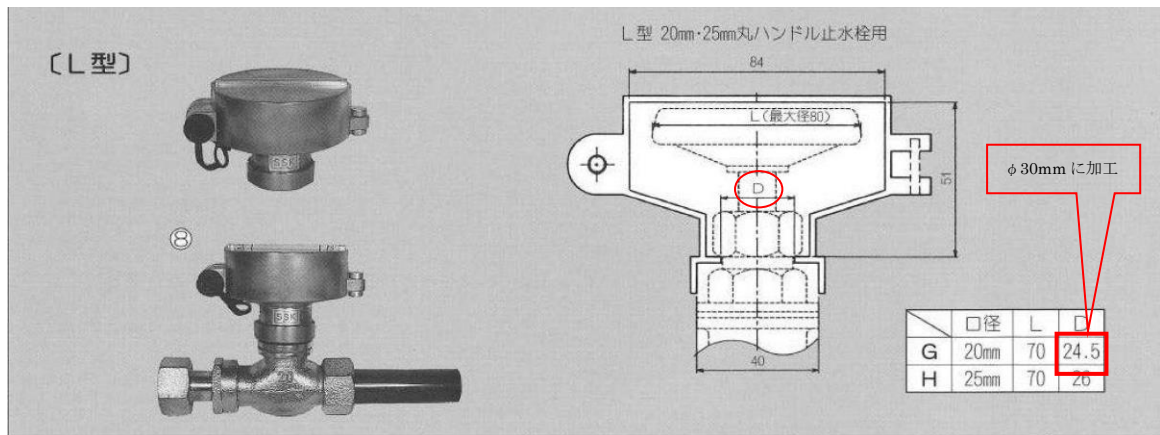

※閉栓キャップL型 20mm 用のD部穴径はφ 24.5mm であるが、φ 30mm に加工すること。

S-Ⅱ型 (リングバルブ用)

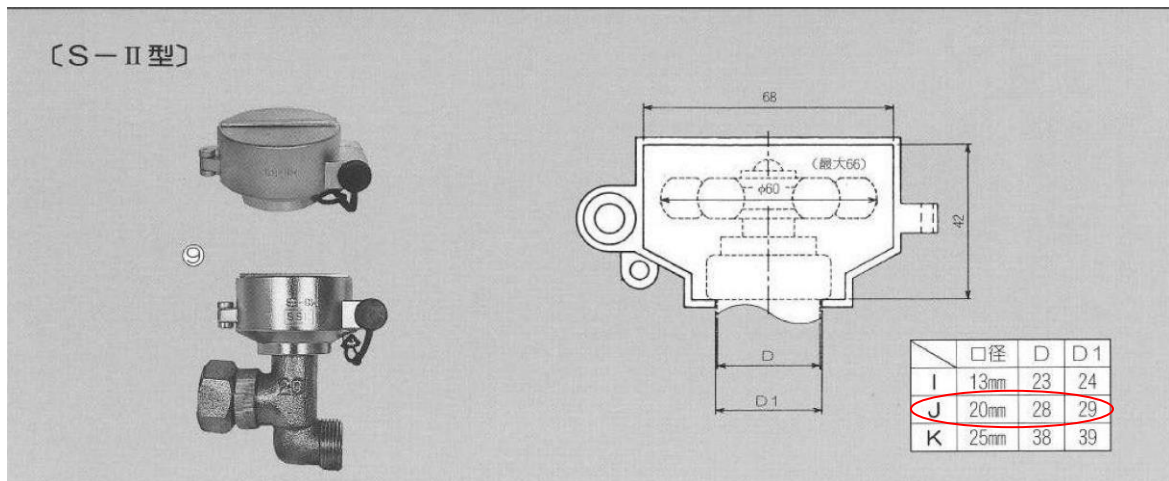

- ・口径 20mm 用。
- ・本体は黄銅製とする。

(2) 数量

L 型 20 個

S-Ⅱ型 80 個

(3) 納入時期

納入時期は令和 6 年 6 月 28 日（金）とする。

(納入場所)

第 3 条 納入場所は次の通りとする。

大阪広域水道企業団豊能地域水道センター内倉庫
豊能郡豊能町東ときわ台一丁目 2 番地の 3

(支払方法)

第 4 条 納品検査合格後、請求書を受理した日から 30 日以内に支払うものとする。