

【記入例】

参考様式 1

令和 6 年 10 月 1 日

水道料金等減免申請書

大阪広域水道企業団
●●水道センター所長 様
●●市町村長 様

水道をご利用の地域の水道センター名と
下水道をご利用の地域の市町村名を記入

使用者 住 所 ●●市●●町●●—●●—●●

氏 名 ●● ●●

電話番号 000—0000—0000

下記給水装置からの漏水について、水道料金等の減免を申請します。

記

1. 給水装置設置場所	<input checked="" type="checkbox"/> 使用者住所と同じ (<input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。)															
2. お客様番号 又は 使用者番号等	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> (不明な場合、記載は不要です。)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5		

※この申請をもって、●●市町村長あてに下水道使用料の減免を申請します。

下水道をご利用の地域の市町村名を記入

【記入例】

様式第2号（第5条関係）

修繕完了日以降の
作成した日を記入

令和6年10月1日

漏水修繕証明書

大阪広域水道企業団

●●水道センター所長 様

水道をご利用の地域の
水道センター名を記入

大阪広域水道企業団

市町村域水道事業指定給水装置工事事業者

住 所 ●●市●●町●—●—●

事業者名 (株)●●●●●●●●

電話番号 000-0000-0000

担当者 ●● ●●

次のとおり漏水箇所を修繕したことを証明します。

1. 給水装置設置場所	◆◆市◆◆町◆—◆—◆
2. 使用者住所	<input checked="" type="checkbox"/> 給水装置設置場所と同じ（ <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。）
3. 使用者氏名	■ ■ ■ ■
4. 修繕受付年月日	令和6年10月1日
5. 修繕完了年月日	令和6年10月2日
6. 漏水箇所	φ20給水管（HI）の継手部
7. 修繕内容	給水管の布設替え
8. 施工略図 自動開閉器	

※修繕前後の写真を添付してください。

参考様式（第5条関係）

赤囲みしているような写真は、
可能な限り添付してください。

漏水修繕写真（1 / 2）

1. 給水装置設置場所 ◆◆市◆◆町◆一◆一◆



○修繕前



○修繕前（漏水箇所）

・ φ20 継手部

・ 継手の抜け



○修繕状況

・ 布設替より接続

参考様式（第5条関係）

漏水修繕写真（2 / 2）

1. 給水装置設置場所 ◆◆市◆◆町◆一◆一◆



○修繕後

・布設替より接続



○修繕後



○修繕後

・メーターで確認

【記入例】

様式第2号（第5条関係）

修繕完了日以降の
作成した日を記入

令和6年10月1日

漏水修繕証明書

大阪広域水道企業団

●●水道センター所長 様

水道をご利用の地域の
水道センター名を記入

大阪広域水道企業団

市町村域水道事業指定給水装置工事事業者

住 所 ●●市●●町●—●—●

事業者名 (株)●●●●●●●●

電話番号 ●●●—●●●●—●●●●

担当者 ●● ●●


次のとおり漏水箇所を修繕したことを証明します。

1. 給水装置設置場所	◆◆市◆◆町◆—◆—◆
2. 使用者住所	<input checked="" type="checkbox"/> 給水装置設置場所と同じ（ <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。）
3. 使用者氏名	■ ■ ■ ■
4. 修繕受付年月日	令和6年10月1日
5. 修繕完了年月日	令和6年10月2日
6. 漏水箇所	φ13給水管（VP）の継手部
7. 修繕内容	継手のやり替え
8. 施工略図	

※修繕前後の写真を添付してください。

漏水修繕写真（1 / 1）

1. 給水装置設置場所 ◆◆市◆◆町◆◆一◆◆

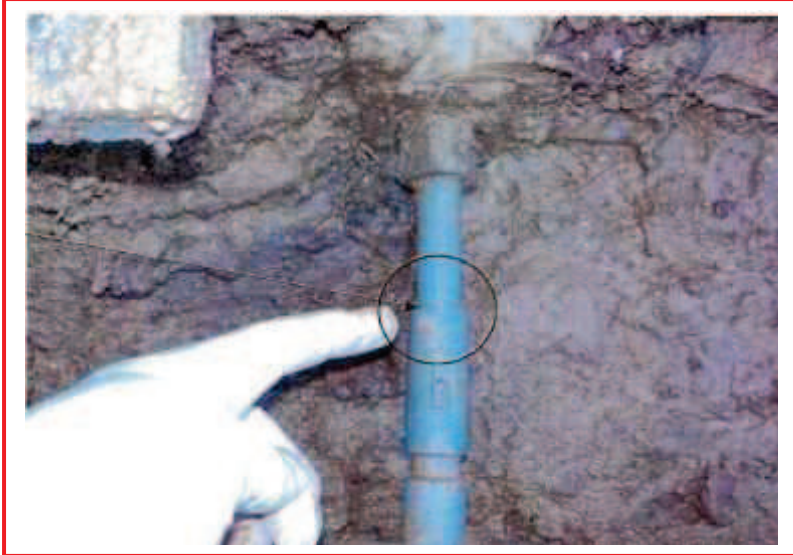

○修繕前（漏水箇所）

・ $\phi 13$ 継手部



○修繕前（漏水箇所）

・ $\phi 13$ 継手部



○修繕後

【記入例】

様式第3号（第5条関係）

修繕完了日以降の
作成した日を記入

令和6年10月1日

自己修繕報告書

大阪広域水道企業団

●●水道センター所長 様

水道をご利用の地域の
水道センター名を記入

使用者 住 所 ◆◆市◆◆町◆-◆-◆

氏 名 ■■ ■■

電話番号 ●●●-●●●●-●●●●

次のとおり漏水箇所を自己修繕したことを報告します。

1. 給水装置設置場所	<input checked="" type="checkbox"/> 使用者住所と同じ（ <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。）
2. 修繕完了年月日	令和6年10月2日
3. 修繕者	住 所 <input checked="" type="checkbox"/> 使用者住所と同じ <input type="checkbox"/> 給水装置設置場所と同じ（ <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。）
	氏 名 <input checked="" type="checkbox"/> 使用者氏名と同じ（ <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。）
	電話番号 <input checked="" type="checkbox"/> 使用者電話番号と同じ（ <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。）
4. 漏 水 箇 所	ボールタップ
5. 修 繕 内 容	ボールタップの取替

※自己修繕が認められるのは、トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え（配管を伴わないものに限る）に限られます。

※修繕前後の写真を添付してください。

参考様式（第5条関係）

赤囲みしているような写真は、
可能な限り添付してください。

漏水修繕写真（1 / 2）


1. 給水装置設置場所 ◆◆市◆◆町◆一◆一◆



○修繕前



○修繕箇所
・ボールタップ

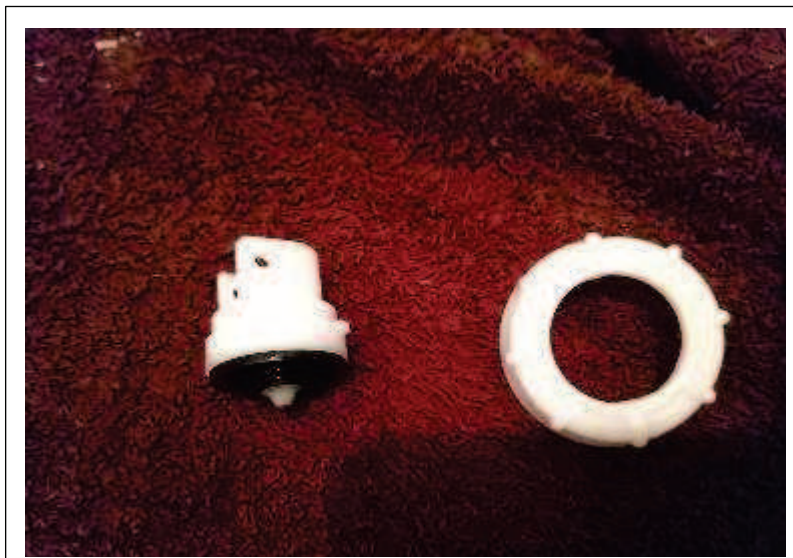

○漏水原因
・ダイヤフラム(パッキン)の
劣化による止水不良

参考様式（第5条関係）


漏水修繕写真（2 / 2）

1. 給水装置設置場所 ◆◆市◆◆町◆一◆一◆




○取替部品

・ダイヤラム(パッキン)

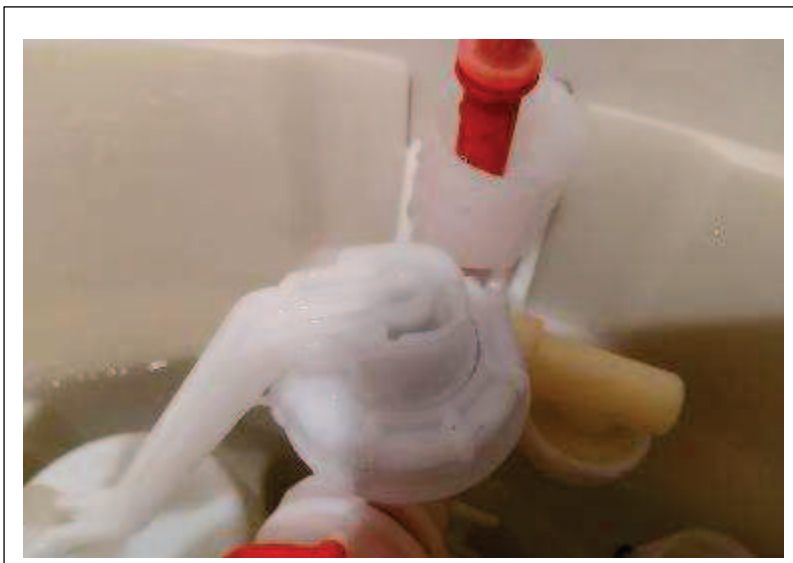

○修繕後

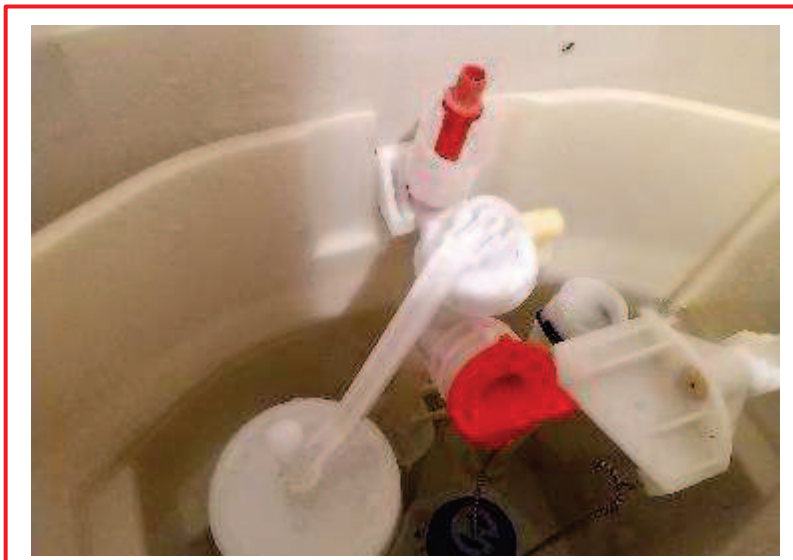

○修繕後