富田林市水道事業整備計画

令和4年3月

富田林市上下水道部 株式会社 日水コン

◇ 目 次 ◇

| 第1章 はじめに | 1-1 |
|--------------------------------|------|
| 1.1. 業務の背景・目的 | 1-1 |
| 1.2. 業務フロー | 1-2 |
| 第2章 施設整備方針の設定 | 2-1 |
| 2.1. 計画年次の設定 | 2-1 |
| 2.2. 計画給水区域の設定 | 2-1 |
| 2.3. 計画給水人口・給水量の設定 | 2-1 |
| 第3章 水運用計画及び施設能力の検討 | 3-1 |
| 3.1. 水道システムの現状把握 | 3-1 |
| 3.2. 水運用計画 | 3-39 |
| 3.3. その他施設能力の検討 | 3-88 |
| 第 4 章 送配水施設整備計画 | 4-1 |
| 4.1. 水道施設の劣化及び耐震性の再評価(現行計画より) | 4-1 |
| 4.2. 施設整備計画の現在までの進捗状況 | |
| 4.3. 更新基本設計について | 4-8 |
| 4.4. 送配水施設整備計画 | 4-10 |
| 第5章 機械・電気設備更新計画 | 5-1 |
| 5.1. 設備台帳システムデータの確認 | 5-1 |
| 5.2. 設備調査(耐用年数評価)の時点修正 | 5-4 |
| 5.3. 機械・電気設備更新計画 | 5-12 |
| 第 6 章 水道管路整備計画 | 6-1 |
| 6.1. 更新単価の見直し | 6-1 |
| 6.2. 重要給水施設配水管ルート(一部送水管を含む)の整理 | 6-3 |
| 6.3. 更新基準年数の見直し | 6-9 |
| 6.4. 更新対象管路の抽出と口径の検討 | 6-34 |
| 6.5. 管路更新費用削減額の算定 | 6-64 |
| 第7章 施設整備計画のとりまとめ | 7-1 |
| 7.1. 年次計画の作成 | 7-1 |
| 7.2. 今後の課題 | 7-5 |

資料編

資料1 水需要予測

資料2 管路更新単価の検証

富田林市水道事業整備計画及びビジョン中間見直し業務 水道事業整備計画 (はじめに)

目 次

| 第 1 章 はじめに | 1-1 |
|-------------------|-----|
| 1.1. 業務の背景・目的 | 1-1 |
| 1.2. 業務フロー | 1-2 |

第1章 はじめに

1.1. 業務の背景・目的

富田林市水道事業では、平成27(2015)年度において「水道事業財務及び事業計画」の見直 しを行い、平成28(2016)年度には「富田林市水道事業ビジョン」の策定を行っている。

これらは、厚生労働省による新水道ビジョンの策定、総務省からの経営戦略策定の要請、 アセットマネジメントに関する取組の進展、新会計制度の導入、大阪府水道整備基本構想 (おおさか水道ビジョン)の策定、大阪広域水道企業団における河南送水システムの構築な ど、富田林市水道事業を取り巻く環境の変化に対応したものである。

これらの計画期間は平成 29 (2017) 年度から令和 8 (2026) 年度までの 10 年間としており、令和 3 年 (2021 年) 度はその中間の 5 年目にあたる。また、ビジョン策定以降も、給水人口の伸び悩みや新型コロナウイルス感染症に伴う水道事業への影響、大阪広域水道企業団を中心とした広域化の進展など取り巻く環境はさらに変化している他、市においては甲田浄水場を廃止するとともに料金改定や官民連携の検討にも取り組んでいる。

そこで、ビジョンに示されている各種実現方策のこれまでの進捗状況を把握した上で、ビジョンの中間見直しを行っている。

富田林市水道事業ビジョン(計画期間:平成29~平成38(令和8年度)) 【10年間】

理想像•目標

未来へおくる水道

- ◆「安全・安心な水道」~水道から蛇口まで~
- ◆「強靭な水道」~災害にへこたれない~
- ◆ 「持続可能な水道」~いつまでもすぐそばに~

フォローアップ

- ◆ PDCAサイクルにしたがった水道事業ビジョンの 推進と検証・見直し ※毎年達成状況を確認
- ◆ 必要に応じて中間年度(概ね5年後)に水道事業ビジョンを見直し

富田林市水道事業を取り巻く環境の変化

- ●人口・給水量の予測値と実績値との乖離 → 水需要予測の見直し
- ●新型コロナウイルス感染症の水道事業への影響 → 水道料金減免、大口需要者の使用量減
- ○甲田浄水場の廃止、大阪広域水道企業団河南ルートの整備
- ●料金改定の決定 → 令和3年10月1日(約15%増額)、令和7年10月1日(約10%増額)
- ●大阪広域水道企業団や隣接市町との共同化の進展
- ●施設整備計画の見直し → 管路更新工事布設単価の見直し等
- ●水道法の改正(令和元年10月1日施行)
 - ▶ 関係者の責務の明確化 ⇒ 広域連携の推進
 - ▶ 適切な資産管理の推進
 ▶ 官民連携の推進
 - > 指定給水装置工事事業者制度の改善

- 〇:現行ビジョンにおいて想定
- ●:現行ビジョン策定後の変化・具体化



富田林市水道事業ビジョン令和3年度一部改訂(計画期間:令和4~8年度) 【5年間】

富田林市水道事業ビジョン改訂(令和8年度予定)

図 1.1 ビジョンの中間見直し

一方、ここでは、「水道事業財務及び事業計画」の中間見直しに相当するものとして、「水 道事業整備計画」を策定する。

1.2. 業務フロー

本業務の全体の内容は、次に示す業務フローのとおりであり、「水道事業整備計画」は、 赤枠内の内容とする(日野浄水場整備計画は次年度に実施予定)。

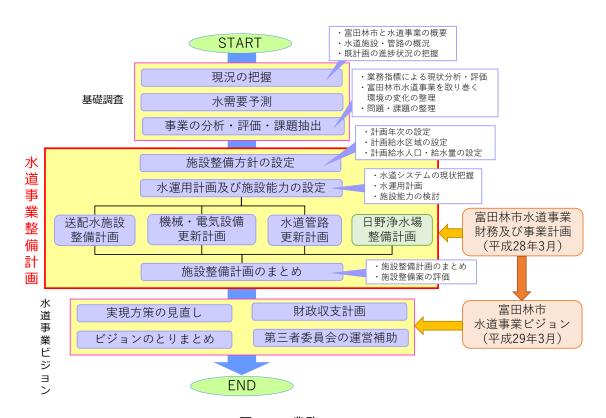


図 1.2 業務フロー

富田林市水道事業整備計画及びビジョン中間見直し業務 水道事業整備計画 (施設整備方針の設定)

目 次

| 第2章 施設整備方針の設定 | 2-1 |
|--------------------|-----|
| 2.1. 計画年次の設定 | 2-1 |
| 2.2. 計画給水区域の設定 | 2-1 |
| 2.3. 計画給水人口・給水量の設定 | 2- |

第2章 施設整備方針の設定

2.1. 計画年次の設定

水道事業整備計画の計画年次については、将来予測の確実性や施設整備の合理性等を考慮した設定とする必要がある。富田林市水道事業ビジョンの一部改訂(中間見直し)では、現行ビジョンと同様に令和8年度を計画年次としているが、水道事業整備計画では大阪広域水道企業団における統合案の検討に合わせて令和4~15年度までの12年間とする。

2.2. 計画給水区域の設定

計画給水区域については、施設整備および維持管理の合理性等を考慮した設定する必要があるが、現在、富田林市内には水道未普及地区がほぼない(行政区域内人口=給水区域内人口)こともあり、現況の給水区域を計画給水区域とする。

2.3. 計画給水人口・給水量の設定

水需要予測結果に基づき、計画年次と計画給水区域を勘案しながら、計画給水人口及び計画給水量を設定する。

ここで、給水人口、給水量ともに減少予測となっており、10 年間の整備計画を策定するにあたって、計画期間最終年度の予測値を採用すると計画期間中に施設能力が不足する可能性があり、一方で計画初年度の予測値(期間最大値)を採用すると将来にわたって過大な施設能力で運用を続けることとなる。

そこで、整備計画の中間年度であり、ビジョンの計画年次でもある令和 8 年度の予測結果に基づいて、計画給水人口を 99,200 人、計画給水量を 32,300 m³/日と設定する。

また、これをベースとして、自己水源能力(日野浄水場)ならびに受水能力を設定する。

表 2.1 計画給水人口・給水量の設定

| 計画給水人口 | (人) | 99,200 |
|-------------------|--------|--------|
| 計画給水量 | (m³/目) | 32,300 |
| 自己水源能力(日野浄水場) | (m³/日) | 21,400 |
| 受水能力(平常時) | (m³/日) | 10,900 |
| 受水能力(非常時:自己水源停止時) | (m³/日) | 32,300 |

注:自己水源能力は給水量ベース

富田林市水道事業整備計画及びビジョン中間見直し業務 水道事業整備計画(水運用計画及び施設能力の検討)

目 次

| 第3章 水運用計画及び施設能力の検討 | 3-1 |
|-----------------------------------|------|
| 3.1. 水道システムの現状把握 | 3-1 |
| 3.1.1. 現状の水道施設と送配水系統 | 3-1 |
| 3.1.2. 現状の送配水量の整理 | 3-4 |
| 3.1.3. 管網モデルの構築 | 3-9 |
| 3.1.4. 現状の水理計算 | 3-34 |
| 3.2. 水運用計画 | 3-39 |
| 3.2.1. 平常時の水運用の整理 | 3-40 |
| 3.2.2. 自己水源(日野浄水場)停止時の水運用の整理 | 3-46 |
| 3.2.3. 企業団停止時の水運用の整理 | 3-47 |
| 3.2.4. 彼方配水池、嶽山配水池、展望配水池の配水区域の再編成 | 3-49 |
| 3.2.5. 竜泉調圧水槽の廃止を考慮した施設整備の検討 | 3-72 |
| 3.2.6. 北部配水区域の再編成 | 3-81 |
| 3.3. その他施設能力の検討 | 3-88 |
| 3.3.1. 伏山配水池の有効利用及び廃止の可否 | 3-88 |
| 3.3.2. 山中田ポンプ場及び山中田配水池の廃止の検討 | 3-90 |
| 3.3.3. 別井加圧ポンプ場の廃止の可否 | 3-93 |
| 3.3.4. 北部配水区域の大伴水管橋右岸側の給水範囲の拡大検討 | 3-96 |

第3章 水運用計画及び施設能力の検討

3.1. 水道システムの現状把握

現在の水道施設の規模と実績送配水量から、施設能力の過不足を確認する。

管路については、管網モデルを構築した上で水理計算を行い、給水圧の現状や送水管や配水幹線等主要送配水管路の口径の過不足を確認する。

また、平常時及び非常時における現状の水運用を把握する。非常時については、自己水源 (日野浄水場) 停止時ならびに受水 (大阪広域水道企業団) 停止時とする。

3.1.1. 現状の水道施設と送配水系統

現状の水道施設の位置と配水区域を図 3.1 に、送配水系統図を図 3.2 に示す。

これより、現状の水道システムについて、以下の特徴が挙げられる。

- 供給元は、日野浄水場(自己水)と水道用水供給事業からの受水(4箇所の分岐) となっている。
- 6つの基幹配水池(金剛東配水池、金剛配水池、錦織配水池、彼方配水池、東部配水池、北部配水池)では、2系統の受水が可能となっている。
- このうち、金剛東配水池、金剛配水池、錦織配水池、彼方配水池では自己水を受水 しており、北部配水池では金剛東配水池を経由して自己水の受水が可能となってい る。
- 基幹配水池の下流には、比較的小規模な配水施設が点在しており、減圧弁も設置されている。
- 将来的には、河南地域送水システムの強化により、さらに、柔軟な送配水運用が可能となる予定である(令和元(2021)年度から一部運用開始)。

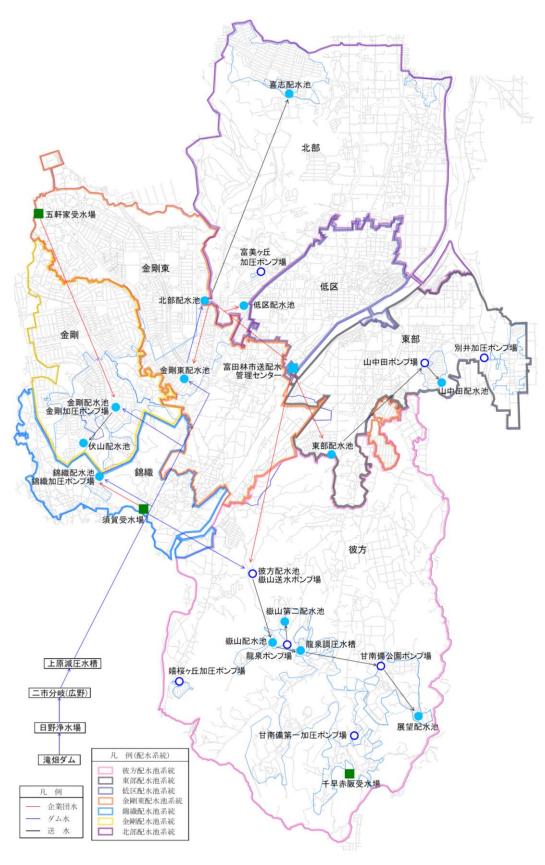


図 3.1 水道施設の位置と配水区域(現状)

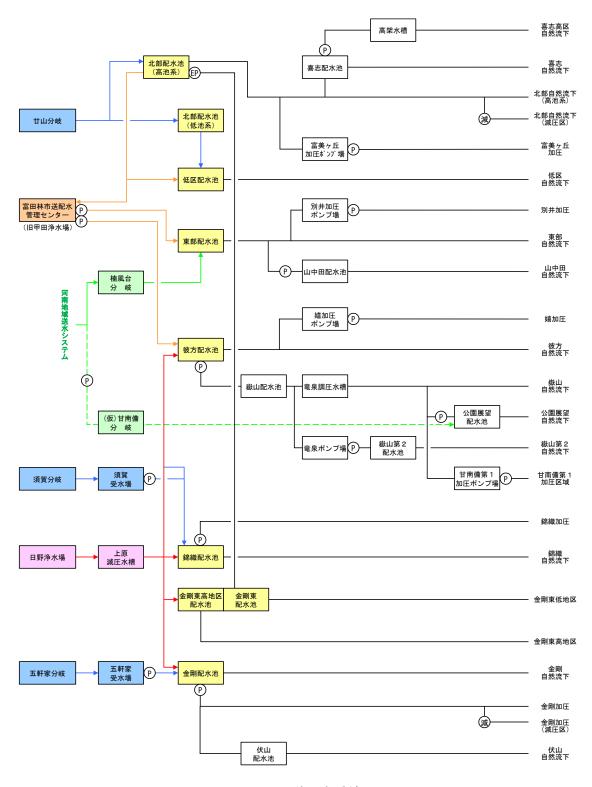


図 3.2 送配水系統図

3.1.2. 現状の送配水量の整理

(1) 自己水送水量

過去5ヵ年の甲田浄水場及び日野浄水場の送水量実績を次に示す。

表 3.1 自己水送水量

単位:m³/日

| | | | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
|----------------|---------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 公称施設能力 | а | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 甲田浄水場 | 一日最大送水量 | b | 5,698 | 4,707 | 4,466 | 3,215 | 0 |
| 中田 <i>津</i> 小場 | 稼働率 | b/a | 63% | 52% | 50% | 36% | 0% |
| | 一日平均送水量 | С | 4,518 | 4,126 | 3,673 | 236 | 0 |
| | 公称施設能力 | а | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
| (上原減圧水槽) | 一日最大送水量 | b | 19,050 | 19,170 | 19,105 | 20,103 | 19,139 |
| | 稼働率 | b/a | 89% | 90% | 89% | 94% | 89% |
| | 一日平均送水量 | С | 17,323 | 16,607 | 17,316 | 17,159 | 14,802 |

これより、以下の特徴がある。

- 甲田浄水場は、令和元年度中に自己水の送水を停止している。
- 日野浄水場の稼働率は概ね 9 割程度となっている。ただし、送水を停止すること もある(令和2年度は送水管漏水事故のため送水停止)。

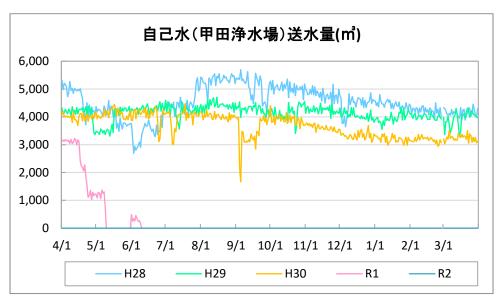


図 3.3 甲田浄水場送水量(平成 28~令和 2 年度)

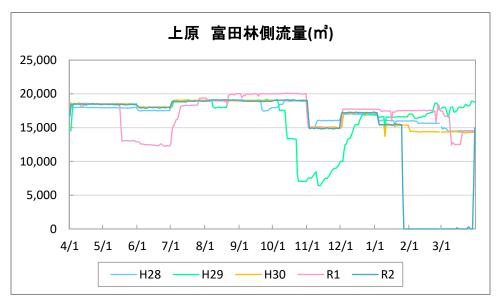


図 3.4 日野浄水場(上原減圧水槽)送水量(平成 28~令和 2 年度)

(2) 企業団受水量

過去5ヵ年の企業団分岐の受水量実績を次に示す。

表 3.2 企業団受水量

単位: m³/日

| | | | | | | • • |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
| 廿山分岐 | 一日最大受水量 | 13,757 | 17,624 | 14,084 | 15,607 | 24,955 |
| ишл щ | 一日平均受水量 | 10,694 | 11,384 | 10,369 | 11,956 | 14,096 |
| 五軒家分岐 | 一日最大受水量 | 2,566 | 6,109 | 3,889 | 5,337 | 6,524 |
| 五軒 | 一日平均受水量 | 502 | 1,537 | 1,327 | 1,520 | 2,075 |
| 須賀分岐 | 一日最大受水量 | 2,242 | 2,023 | 1,745 | 1,648 | 1,910 |
| 没具刀叹 | 一日平均受水量 | 1,192 | 685 | 863 | 764 | 841 |
| | 一日最大受水量 | 0 | 0 | 0 | 2,896 | 3,072 |
| 楠風台分岐 | 一日平均受水量 | 0 | 0 | 0 | 1,420 | 1,914 |

- 受水量の変動は、日野浄水場からの送水量の変動と関連がある(日野浄水場からの 送水量が減量している時期に増量している)。
- 特に五軒家分岐では、より変動が大きくなっている。なお、平成28年9月から平成29年2月に関しては、五軒家受水場の工事のため受水量が0となっている。

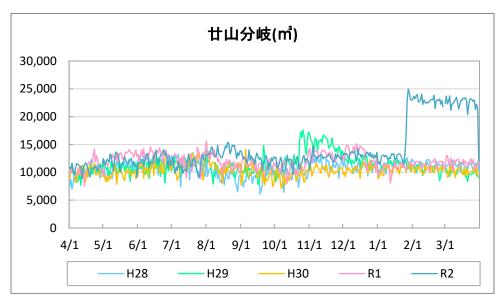


図 3.5 廿山分岐受水量(平成 28~令和 2 年度)

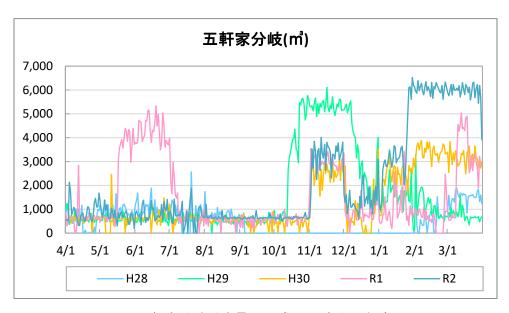


図 3.6 五軒家分岐受水量 (平成 28~令和 2 年度)

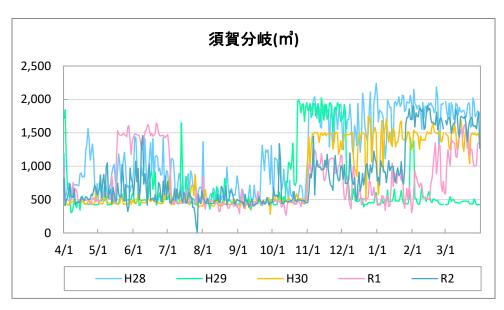


図 3.7 須賀分岐受水量(平成 28~令和 2 年度)

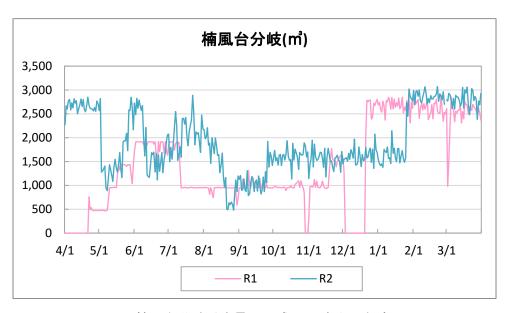


図 3.8 楠風台分岐受水量 (平成 28~令和 2 年度)

(3) 配水池容量

過去5ヵ年の配水池別配水量実績を次に示す。 ほとんどの配水池で貯留時間が24時間を超えている。

表 3.3 配水池別配水量

| Ø ₩ | 一日最大配水量(m³/日) | | | | | 配水池容量 | R2貯留時間 |
|-------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|-------------------|--------|
| 名称 [| H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | (m ³) | (hr) |
| 低区配水池 | 3,905 | 4,212 | 3,841 | 4,592 | 4,186 | 2,100 | 12.0 |
| 金剛配水池 | 8,383 | 8,573 | 8,164 | 8,230 | 7,580 | 4,500 | 14.2 |
| 東部配水池 | 3,438 | 3,581 | 3,854 | 3,956 | 4,364 | 3,500 | 19.2 |
| 彼方配水池 | 1,805 | 1,762 | 1,840 | 1,869 | 2,126 | 3,500 | 39.5 |
| 喜志配水池 | _ | _ | _ | 857 | 1,037 | 1,400 | 32.9 |
| 喜志配水池(高架水槽) | _ | _ _ 8 | 807 | 1,037 | 20 | 32.9 | |
| 嶽山配水池 | 1,522 | 1,276 | 1,304 | 1,521 | 876 | 1,100 | 30.1 |
| 北部配水池 | 11,440 | 13,134 | 10,638 | 10,725 | 10,557 | 9,800 | 26.6 |
| 北部配水池(低区) | 11,440 | 13,134 | 10,038 | 10,725 | 10,557 | 1,900 | 20.0 |
| 伏山配水池 | 235 | 247 | 254 | 167 | 181 | 745 | 98.8 |
| 金剛東配水池 | 5,501 | 5,220 | 5,074 | 5,624 | 5,075 | 10,300 | 48.7 |
| 金剛東高地区配水池 | 1,833 | 1,771 | 1,829 | 2,012 | 2,050 | 2,400 | 28.1 |
| 嶽山第二配水池 | _ | - | - | 124 | 101 | 190 | 45.1 |
| 錦織配水池 | 2,525 | 2,478 | 2,286 | 2,193 | 2,218 | 4,500 | 48.7 |
| 公園展望配水池 | _ | | | 70 | 121 | 880 | 174.5 |
| 山中田配水池 | _ | _ | _ | 359 | 336 | 560 | 40.0 |

市全体の一日最大配水量発生日の実績 貯留時間>24hr

3.1.3. 管網モデルの構築

(1) 対象管路

マッピングシステムデータを基に送水管と ϕ 75 以上の配水管を抽出し、管網モデルを構築する。

(2) 水道施設の諸元

送配水の拠点となる施設送水施設、配水池、減圧弁の諸元は、次のとおりである。

表 3.4 送配水施設(浄水場、ポンプ場、配水池)

| | | | | 諸元 | |
|-----------------------|-------------------|----------|------------------|---------------------|----------------|
| 系統名 | 施設名 | 区分 | HWL | LWL | ポンプ揚程 |
| | 低区・北部送水向けポンプ | 送水 | (m) 59.3 | <u>(m)</u> 55. 7 | (m) 65.0 |
| 甲田浄水場 | 東部向けポンプ | 送水 | 39.3 | 33. 7 | 79. 0 |
| 中田伊小场 | 彼方向けポンプ | 送水 | | | 130. 0 |
| 上原減圧水槽 | 以方向けポンク | 送水 | 188. 0 | 182. 0 | 130.0 |
| 五軒家受水場 | 送水ポンプ | 送水 | ブースタ | | 55. 0 |
| 廿山分岐 | (非常用送水ポンプ) | 送水 | (企業団 | | 40. 0 |
| 百四万 <u>畈</u> 須賀受水場 | 送水ポンプ | 送水 | 110.0 | 105.0 | 50.0 |
| 次貝文小场 | 北部配水池 | 配水 | 116. 5 | 112.0 | 30.0 |
| | 金剛東向け送水ポンプ | 送水 | 110.3 | 112.0 | 40. 0 |
| | 富美ヶ丘加圧ポンプ | 配水 | 103.6 | 101.6 | 26. 0 |
| 北部配水池系統 | 喜志配水池 | 配水 | 103. 0 | 101.0 | 20.0 |
| | 喜志配水池送水ポンプ | 送水 | 107.0 | 103.0 | 19.0~23.5 |
| | 喜志配水池(高架水槽) | 配水 | 114.0 | 111.5 | 19.0~23.5 |
| 低区配水池系統 | 任区配水池 | 配水 配水 | 99.0 | 95. 1 | _ |
| 也 | 東部配水池 | 配水 配水 | 110.0 | 101.8 | _ |
| | 山中田ポンプ場 | 送水 | 66.0 | 63. 4 | 60. 0 |
| 東部配水池系統 | 山中田配水池 | | 113.5 | 108. 5 | 00.0 |
| | 別井加圧ポンプ場 | 配水配水 | ブースタ | | 21.0 |
| | が 放方配水池 | 配水 | 165.5 | 157.5 | 31.0 |
| | | | 100.0 | 157. 5 | 05.0 |
| | 彼方配水池加圧ポンプ | 送水 | 240.0 | 226.2 | 95. 0 |
| | 嶽山配水池 | 配水 | 240. 9 | 226. 3 | |
| | 竜泉ポンプ場 | 送水 | 208. 0 281. 5 | 206. 4 276. 5 | 80. 0 |
| 彼方配水池系統 | 嶽山第2配水池 竜泉調圧水槽 | 配水 配水 | 178. 2 | 176. 2 | _ |
| | 电永調圧小僧 公園ポンプ場 | | 170. 2 | 141.9 | 100.0 |
| | 公園ボンフ場 公園展望配水池 | 送水 配水 | 213. 2 | 206. 0 | 100.0 |
| | 甘南備第1加圧ポンプ場 | 配水 | 213. 2 | 200.0 | 55. 0 |
| | 日 | 配水 配水 | 118.0 | 115. 0 | 55. 0 55. 0 |
| | | | 152.0 | 147. 5 | 55.0 |
| 绅綝和水洲玄 紘 | 錦織配水池加圧ポンプ | 配水 | 152.0 | 147.5 | 20.0 |
| 錦織配水池系統 | 錦織配水池加圧ポンプ | 配水 | 120.0 | 105.0 | 20. 0 |
| | 聖ヶ丘ポンプ場 | 配水 | 129. 0 143. 0 | 125. 0 139. 0 | 60.0 |
| 金剛配水池系統 | 金剛配水池金剛配水池加圧ポンプ | 配水 | 143.0 | 139.0 | 41.0 |
| | | 配水 | 110.0 | 110 F | |
| | 寺池台加圧ポンプ場 | 配水 | 119. 2 146. 0 | 113. 5 | 40.0 |
| 金剛東配水池系統 | 金剛東配水池(高地区) | 配水 | | | |
| | 金剛東配水池(低地区) | 配水 | 140.0 | 130.0 | |
| 伏山配水池系統 | 伏山配水池 | 配水 | 155. 6 | 150. 7 | - 05.0 |
| | 伏山配水池加圧ポンプ | 配水 | | | 25. 0 |

廃止

表 3.5 減圧弁

| 系統名 | 施設名 | 地盤高 (m) | 一次側水圧 (MPa) | 二次側水圧 (MPa) | 二次側動水圧 (m) |
|---------|---------|------------|----------------|----------------|---------------|
| 北部配水池系統 | 木戸山町減圧弁 | 50. 7 | 0. 63 | 0. 30 | 81.3 |
| 金剛配水池系統 | 廿山減圧弁 | 126. 3 | 0. 55 | 0. 35 | 162. 0 |

(3) 使用する公式と流速係数

管網計算に使用する公式は、管水路の流量公式として最も一般的な Hazen-Williams 式を用いる。

Hazen • Williams 公式

 $I = 10.666C^{-1.85} \cdot D^{-4.87} \cdot Q^{1.85}$

Q:流量 (m³/s)、I:動水勾配、C:流速係数、D:管径 (m)

本公式における係数の一つである流速係数(C)は、管内面の粗度と管路中の屈曲、分岐部などによる損失を表現するものであり、これらの損失が少ないほどその値は大きく、逆に多いほどその値は小さくなる。また、管内面の粗度については、一般的に、経過年数、管種、ライニングの有無などによって変化するが、要因毎に管路を分類し、それぞれ設定することは困難であることや、通常は屈曲部損失などを含んだ管路全体として 110 と設定することが適当であるとされている(直管部のみの場合で 130)ことから、ここでは、一律 110 と設定する。

(4) 節点水量の設定

節点水量の設定は、以下の手順で行う。

ベースとする年間使用水量は令和元年度の実績値を採用する(令和2年度の実績値はコロナウイルスによる影響があるため)。

| 手順① | 令和元年度の町丁別の年間使用水量を令和8年度一日最大給水量ベースに調整す |
|-----|--------------------------------------|
| | る。 |
| 手順② | 上記の水量から大口需要者の水量(令和元年度の年間使用水量を令和8年度一日 |
| | 最大給水量ベースに調整)を減じたものを小口需要者の水量と設定する。 |
| 手順③ | 上記で算出した大口需要者水量をその場所の近くの節点に見込むとともに、小口 |
| | 需要者水量について、町丁内の節点で面積配分(ボロノイ分割)する。 |

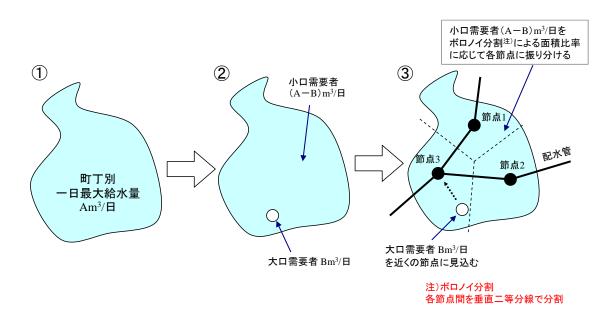


図 3.9 節点水量の配分方法(概念図)

表 3.6 町丁別水量(小口需要者水量)[1/3]

| | 0 -1 1 711 | ,, <u> </u> | × | <u> </u> | |
|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------|
| 町丁名 | R1年間使用水量 | 節点配分水量 | 大口需要者水量 | 小口需要者水量 | 備考 |
| ₩J J 1/12 | (m3) | (m³/日) | $(m^3/目)$ | $(m^3/日)$ | VH 75 |
| 平町一丁目 | 47,838 | 132 | 0 | 132 | |
| 平町二丁目 | 17,187 | 48 | 0 | 48 | |
| 喜志新家町一丁目 | 17,107 | 47 | 0 | 47 | |
| 喜志新家町二丁目 | 24,884 | 69 | 0 | 69 | |
| 木戸山町 | 71,616 | 198 | 0 | 198 | |
| 喜志町一丁目 | 51,282 | 142 | 0 | 142 | |
| 喜志町二丁目 | 58,471 | 162 | 0 | 162 | |
| 喜志町三丁目 | 170,091 | 471 | 66 | 405 | |
| 喜志町四丁目 | 28,955 | 80 | 0 | 80 | |
| 喜志町五丁目 | 90,054 | 249 | 0 | 249 | |
| 旭ヶ丘町 | 60,647 | 168 | 0 | 168 | |
| | 92,173 | 255 | 0 | 255 | |
| 南旭ヶ丘町 | | | | | |
| 宮町一丁目 | 35,342 | 98 | 0 | 98 | |
| 宮町二丁目 | 22,793 | 63 | 0 | 63 | |
| 宮町三丁目 | 36,941 | 102 | 0 | 102 | |
| 粟ヶ池町 | 4,958 | 14 | 0 | 14 | |
| 桜井町一丁目 | 121,769 | 337 | 0 | 337 | |
| 桜井町二丁目 | 14,115 | 39 | 0 | 39 | |
| 川面町一丁目 | 59,835 | 166 | 0 | 166 | |
| 川面町二丁目 | 28,808 | 80 | 0 | 80 | |
| 喜志 | 25,068 | 69 | 0 | 69 | |
| 梅の里一丁目 | 89,360 | 247 | 0 | 247 | |
| 梅の里二丁目 | 84,431 | 234 | 0 | 234 | |
| 梅の里三丁目 | 144,997 | 401 | 0 | 401 | |
| 梅の里四丁目 | 74,042 | 205 | 0 | 205 | |
| 清水町 | 179,118 | 496 | 0 | 496 | |
| 若松町一丁目 | 123,207 | 341 | 57 | 284 | |
| 若松町二丁目 | 67,869 | 188 | 0 | 188 | |
| 若松町三丁目 | 48,166 | 133 | 0 | 133 | |
| 若松町四丁目 | 89,128 | 247 | 0 | 247 | |
| 若松町五丁目 | 75,002 | 208 | 0 | 208 | |
| 若松町東一丁目 | 24,290 | 67 | 0 | 67 | |
| 若松町東二丁目 | 22,529 | 62 | 0 | 62 | |
| 若松町東三丁目 | 117,927 | 326 | 153 | 173 | |
| 若松町西一丁目 | 98,900 | 274 | 0 | 274 | |
| 若松町西二丁目 | 38,753 | 107 | 0 | 107 | |
| | 25.044 | 69 | 0 | 69 | |
| 若松町西三丁目 | | | 0 | | |
| 緑ヶ丘町 | 47,530 | 132 | | 132 | |
| 中野町一丁目 | 40,146 | 111 | 0 | 111 | |
| 中野町二丁目 | 52,171 | 144 | 0 | 144 | |
| 中野町三丁目 | 93,476 | 259 | 0 | 259 | |
| 中野町東一丁目 | 19,755 | 55 | 27 | 28 | |
| 中野町東二丁目 | 154,922 | 429 | 295 | 134 | |
| 中野町西一丁目 | 3,256 | 9 | 0 | 9 | |
| 中野町西二丁目 | 29,438 | 81 | 47 | 34 | |
| 新堂 | 160,983 | 445 | 410 | 35 | |
| 中野 | 342 | 1 | 0 | 1 | |
| 富田林町 | 110,179 | 305 | 0 | 305 | |
| 本町 | 81,026 | 224 | 0 | 224 | |
| 常盤町 | 83,497 | 231 | 0 | 231 | |
| 寿町一丁目 | 43,252 | 120 | 0 | 120 | |
| 寿町二丁目 | 120,784 | 334 | 0 | 334 | |
| 寿町三丁目 | 68,515 | 190 | 0 | 190 | |
| 寿町四丁目 | 113,232 | 313 | 0 | 313 | |
| 昭和町一丁目 | 61,073 | 169 | 0 | 169 | |
| 昭和町二丁目 | 51,926 | 144 | 0 | 144 | |
| 富美ヶ丘町 | 58,856 | 163 | 0 | 163 | |
| 錦ヶ丘町 | 63,238 | 175 | 0 | 175 | |
| 毛人谷 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷川町 | 33,319 | 92 | 0 | 92 | |
| 甲田 | 238 | 1 | 0 | 1 | |
| | | 218 | 0 | 218 | |
| 甲田一丁目 | 78,780 | 218 | 0 | 218 | |

表 3.7 町丁別水量(小口需要者水量)[2/3]

| 町丁名 | R1年間使用水量 | | 大口需要者水量 | 小口需要者水量 | 備考 |
|-----------|----------|--------|---------|---------|----------|
| EL LIE | (m3) | (m³/目) | (m³/目) | (m³/目) | CD.FHI |
| 甲田二丁目 | 78,503 | 217 | 0 | 217 | |
| 甲田三丁目 | 84,126 | 233 | 0 | 233 | |
| 甲田四丁目 | 29,002 | 80 | 0 | 80 | |
| 甲田五丁目 | 43,888 | 121 | 0 | 121 | |
| 甲田六丁目 | 68,894 | 191 | 0 | 191 | |
| 廿山 | 19,468 | 54 | 33 | 21 | |
| 廿山一丁目 | 50,419 | 140 | 0 | 140 | |
| 廿山二丁目 | 63,166 | 175 | 0 | 175 | |
| 新家一丁目 | 27,250 | 75 | 33 | 42 | |
| 新家二丁目 | 32,973 | 91 | 0 | 91 | |
| 青葉丘 | 60,035 | 166 | 0 | 166 | |
| 新青葉丘町 | 33,840 | 94 | 0 | 94 | |
| 五軒家一丁目 | 60,607 | 168 | 0 | 168 | |
| 五軒家二丁目 | 40,172 | 111 | 0 | 112 | |
| 宮甲田町 | 59,476 | 165 | 0 | 165 | |
| | - | | 0 | | |
| 桜ヶ丘町 | 133,778 | 370 | | 370 | |
| 美山台 | 194,756 | 539 | 0 | 539 | |
| 錦織 | 16,698 | 46 | 0 | 46 | |
| 錦織東一丁目 | 35,358 | 98 | 0 | 98 | |
| 錦織東二丁目 | 25,975 | 72 | 0 | 72 | |
| 錦織東三丁目 | 49,360 | 137 | 48 | 89 | |
| 錦織中一丁目 | 40,357 | 112 | 0 | 112 | |
| 錦織中二丁目 | 50,687 | 140 | 0 | 140 | |
| 錦織南一丁目 | 141,345 | 391 | 0 | 391 | |
| 錦織南二丁目 | 78,940 | 218 | 0 | 218 | |
| 錦織北一丁目 | 23,772 | 66 | 0 | 66 | |
| 錦織北二丁目 | 36,624 | 101 | 0 | 101 | |
| 錦織北三丁目 | 48,125 | 133 | 88 | 45 | |
| 須賀 | 8,068 | 22 | 0 | 22 | |
| 伏山 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 須賀一丁目 | 102,364 | 283 | 0 | 283 | |
| 須賀二丁目 | 97,771 | 271 | 0 | 271 | |
| 須賀三丁目 | 40,299 | 111 | 0 | 111 | |
| 伏山一丁目 | 46,175 | 128 | 0 | 128 | |
| 伏山二丁目 | 6,714 | 19 | 0 | 19 | |
| 伏山三丁目 | 79,831 | 221 | 0 | 221 | |
| 金剛錦織台 | 80,769 | 223 | 0 | 223 | |
| 彼方 | 85,949 | 238 | 0 | 238 | |
| 伏見堂 | 72,261 | 200 | 81 | 119 | |
| | 28,008 | 77 | 0 | 77 | |
| 横山 | · - | | | | |
| 嬉 | 55,478 | 153 | 0 | 153 | |
| 西板持 | 40 | 110 | 0 | 0 | |
| 西板持町一丁目 | 43,116 | | 78 | 41 | |
| 西板持町二丁目 | 73,566 | 204 | 0 | 204 | |
| 西板持町三丁目 | 11,679 | 32 | 0 | 32 | |
| 西板持町四丁目 | 11,545 | | 0 | 32 | |
| 西板持町五丁目 | 10,963 | 30 | 0 | 30 | |
| 西板持町六丁目 | 21,154 | | 0 | 59 | |
| 西板持町七丁目 | 69,286 | | 0 | 192 | |
| 西板持町八丁目 | 59,909 | 166 | 0 | 166 | |
| 西板持町九丁目 | 17,981 | 50 | 0 | 50 | |
| 不動ヶ丘町 | 58,609 | 162 | 0 | 162 | |
| 楠風台一丁目 | 46,182 | 128 | 0 | 128 | |
| 楠風台二丁目 | 54,668 | 151 | 0 | 151 | |
| 楠風台三丁目 | 21,442 | 59 | 0 | 59 | |
| 山中田 | 127 | 0 | 0 | 0 | |
| 山中田町一丁目 | 89,767 | 248 | 0 | 248 | |
| 山中田町二丁目 | 62,594 | 173 | 0 | 173 | |
| 山中田町三丁目 | 498 | 1 | 0 | 1 | |
| 南大伴町一丁目 | 50,630 | 140 | 0 | 140 | |
| 南大伴町二丁目 | 22,697 | 63 | 0 | 63 | |
| 南大伴町三丁目 | 14,373 | 40 | 0 | 40 | |
| mンIT™ 1 □ | 14,373 | 40 | Ü | 40 | <u> </u> |

表 3.8 町丁別水量(小口需要者水量)[3/3]

| 町丁名 | R1年間使用水量 | 節点配分水量 | 大口需要者水量 | 小口需要者水量 | 備考 |
|------------|------------|---------|---------|----------|-----------|
| .55 H | (m3) | (m³/日) | (m³/目) | (m³/目) | 010 - 3 |
| 南大伴町四丁目 | 8,625 | 24 | 0 | 24 | |
| かがり台 | 85,153 | 236 | 0 | 236 | |
| 北大伴町一丁目 | 18,795 | 52 | 0 | 52 | |
| 北大伴町二丁目 | 28,845 | 80 | 0 | 80 | |
| 北大伴町三丁目 | 22,860 | 63 | 0 | 63 | |
| 北大伴町四丁目 | 6,689 | 19 | 0 | 19 | |
| 南別井 | 342 | 1 | 0 | 1 | |
| 東板持町一丁目 | 27,005 | 75 | 0 | 75 | |
| 東板持町二丁目 | 55,416 | 153 | 0 | 153 | |
| 東板持町三丁目 | 59,524 | 165 | 0 | 165 | |
| 楠町 | 82,206 | 227 | 0 | 227 | |
| 川向町 | 52,496 | 145 | 0 | 145 | |
| 甘南備 | 178,487 | 494 | 320 | 174 | |
| 龍泉 | 81,644 | 226 | 103 | 123 | |
| 佐備 | 131,492 | 364 | 0 | 364 | |
| 山手町 | 65,700 | 182 | 0 | 182 | |
| 高辺台一丁目 | 101,912 | 282 | 0 | 282 | |
| 高辺台二丁目 | 97,806 | 271 | 0 | 271 | |
| 高辺台三丁目 | 240,788 | 666 | 0 | 666 | |
| 久野喜台一丁目 | 88,654 | 245 | 0 | 245 | |
| 久野喜台二丁目 | 226,506 | 627 | 0 | 627 | |
| 寺池台一丁目 | 205,283 | 568 | 0 | 568 | |
| 寺池台二丁目 | 84,716 | 234 | 0 | 234 | |
| 寺池台三丁目 | 90,402 | 250 | 0 | 250 | |
| 寺池台四丁目 | 208,757 | 578 | 0 | 578 | |
| 寺池台五丁目 | 126,922 | 351 | 34 | 317 | |
| 向陽台一丁目 | 168,652 | 467 | 392 | 75 | |
| 向陽台二丁目 | 104,253 | 288 | 0 | 288 | |
| 向陽台三丁目 | 226,724 | 627 | 118 | 509 | |
| 向陽台四丁目 | 144,995 | 401 | 0 | 401 | |
| 向陽台五丁目 | 29,692 | 82 | 0 | 82 | |
| 藤沢台一丁目 | 185,098 | 512 | 0 | 512 | |
| 藤沢台二丁目 | 127,572 | 353 | 57 | 296 | |
| 藤沢台三丁目 | 61,495 | 170 | 0 | 170 | |
| 藤沢台四丁目 | 49,691 | 137 | 0 | 137 | |
| 藤沢台五丁目 | 44,208 | 122 | 0 | 122 | |
| 藤沢台六丁目 | 102,289 | 283 | 0 | 283 | |
| 藤沢台七丁目 | 73,964 | 205 | 0 | 205 | |
| 小金台一丁目 | 57,004 | 158 | 0 | 158 | |
| 小金台二丁目 | 54,541 | 151 | 0 | 151 | |
| 小金台三丁目 | 36.140 | 100 | 0 | 100 | |
| 小金台四丁目 | 63,738 | 176 | 0 | 176 | |
| 津々山台一丁目 | 204,775 | 567 | 0 | 567 | |
| 津々山台二丁目 | 58,239 | 161 | 0 | 161 | |
| 津々山台三丁目 | 67,900 | 188 | 0 | 188 | |
| 津々山台四丁目 | 52,493 | 145 | 0 | 145 | |
| 津々山台五丁目 | 37,678 | 104 | 0 | 104 | |
| 金剛伏山台 | 108,377 | 300 | 0 | 300 | |
| | 51,363 | 142 | 0 | 142 | |
| 加太一丁目加太二丁目 | 63,343 | 175 | 0 | 175 | |
| | 52,567 | 145 | 0 | 145 | |
| 加太三丁目 | 4,306 | 145 | 0 | 145 | |
| 別井一丁目 | | 24 | 0 | 24 | |
| 別井二丁目 | 8,539 | | | | |
| 別井三丁目 | 20,295 | 56 | 0 | 61 | |
| 別井五丁目 | 9,904 | 27 1 | 0 | 27 | エ虹気ニエロ・町ハ |
| 大阪狭山市東池尻 | 513 | | | | 五軒家二丁目へ配分 |
| 河内長野市木戸3丁目 | 59 | 0 | | | |
| 南河内郡河南町寛弘寺 | 148 | 0 | | | |
| 南河内郡河南町白木 | 1,895 | 5 | | | 別井三丁目へ配分 |
| 大阪狭山市半田 | 11.674.250 | 0 | 0.410 | - 00.000 | |
| 合計 | 11,674,359 | 32,300 | 2,440 | 29,860 | |

表 3.9 大口需要者水量

| 順位 | 使用者 | 水栓所在地 | R1年間使用水量 | 節点割当水量 |
|----|---------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| 順世 |) | <u> </u> | (m ³) | $(m^3/日)$ |
| 1 | パーフエクト リバテイー教団 | 大字新堂2172番地1 | 148,319 | 410 |
| 2 | 府立金剛コロニー (大阪府立こんごう福祉センターに統合) | 大字甘南備216番地 | 79,511 | - |
| 3 | 大阪府済生会富田林病院 | 向陽台一丁目3番36号 | 63,236 | 175 |
| 4 | (株)ニッキーフーズ富田林工場 | 中野町東二丁目5番39号 | 60,613 | 168 |
| 5 | (株)関西都市居住サービス | 向陽台三丁目1番1号 | 42,790 | 118 |
| 6 | かんぽの宿富田林 | 大字龍泉880番地1 | 37,174 | 103 |
| 7 | 大阪府立こんごう福祉センター | 甘南備216 | 36,315 | 320 |
| 8 | ケアセンター | 向陽台一丁目4番30号 | 35,296 | 98 |
| 9 | 大阪大谷大学 | 錦織北三丁目11番1号 | 31,974 | 88 |
| 10 | 汐の宮病院 | 大字伏見堂95番地 | 29,249 | 81 |
| 11 | タナカ理研(株) | 西板持町一丁目85番地 | 28,292 | 78 |
| 12 | (福)成和会 | 喜志町三丁目 1-33 | 23,849 | 66 |
| 13 | (株)富田屋 | 若松町東三丁目1番36号 | 23,808 | 66 |
| 14 | 葛城温泉 | 若松町一丁目18番9号 | 20,573 | 57 |
| 15 | 富田林市立学校給食センター | 藤沢台二丁目 3-2 | 20,464 | 57 |
| 16 | (株)アンズコーポレーション | 若松町東三丁目4番20号 | 20,169 | 56 |
| 17 | (社福)四天王寺福祉事業団 | 向陽台一丁目 3-21 | 19,285 | 53 |
| 18 | (株)大市珍味 | 中野町東二丁目3番14号 | 18,694 | 52 |
| 19 | 特別養護老人ホーム錦織荘 | 錦織東三丁目 4-18 | 17,465 | 48 |
| 20 | (医) 春秋会介護老人保健施設きし | 中野町西二丁目 273 | 16,816 | 47 |
| 21 | 理光フロートテクノロジー(株) | 中野町東二丁目2番52号 | 14,763 | 41 |
| 22 | 富田林特別養護老人ホーム 富美ヶ丘荘 | 向陽台一丁目 3-22 | 12,636 | 35 |
| 23 | 山陽マーク製作所(株) | 中野町東二丁目2番35号 | 12,294 | 34 |
| 24 | (株)ベストライフ | 寺池台五丁目 8-1 | 12,111 | 34 |
| 25 | 第二中学校 | 新家一丁目4番1号 | 12,086 | 33 |
| 26 | 梅の里ホーム 赤星 伸一 | 廿山 20-20 | 12,000 | 33 |
| 27 | 四天王寺悲田院(社)富田林苑 | 向陽台一丁目3番20号 | 11,283 | 31 |
| 28 | (株)東研サーモテツク | 若松町東三丁目4番38号 | 11,052 | 31 |
| 29 | (㈱オ-ジ-スポ-ツ コスパ富田林 (営業終了) | 若松町西一丁目 1828-1 | 10,277 | - |
| 30 | 共栄フード株式会社 | 中野町東一丁目4番7号 | 9,751 | 27 |

(5) 時間係数の設定

時間係数は、配水区域別に令和元年度と令和2年度の一日最大配水量発生日とその前後の3日間を合わせた一週間の実績値を基に設定する。

基本的に、各施設における時間最大配水量を記録した日(2ヶ年で合計 14 日のうち)の時間係数を採用する。


表 3.10 時間係数の設定

| 系統名 | 施設名 | 時間係数 |
|-----------------|--------------|-------|
| 北如西北地区统 | 北部配水池 | 1. 93 |
| 北部配水池系統 | 喜志配水池 | 2. 41 |
| 低区配水池系統 | 低区配水池 | 2. 59 |
| 東部配水池系統 | 東部配水池 | 2. 45 |
| 果可能小心术机 | 山中田配水池 | 2. 01 |
| | 彼方配水池 | 1.84 |
| | 嬉加圧ポンプ場 | 3. 65 |
| 彼方配水池系統 | 嶽山配水池 | 4. 89 |
| | 嶽山第2配水池 | 3. 89 |
| | 公園展望配水池 | 6. 04 |
| 錦織配水池系統 | 錦織配水池(自然流下) | 1.80 |
| 動報館外池糸 机 | 錦織配水池(加圧ポンプ) | 2. 38 |
| | 金剛配水池 (自然流下) | 1.86 |
| 金剛配水池系統 | 金剛配水池(加圧ポンプ) | 1. 76 |
| | 伏山配水池 | 3. 50 |
| 金剛東配水池系統 | 金剛東配水池(高地区) | 1. 82 |
| 亚则朱毛小心术机 | 金剛東配水池(低地区) | 1. 98 |

① 北部配水池

表 3.11 時間配水量実績[北部配水池]


| | | | R1時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | | R2時間配水量(m³/h) | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|--------|--------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 1 | 198 | 198 | 217 | 237 | 293 | 240 | 267 | 260 | 206 | 202 | 214 | 193 | 192 | 242 |
| 2 | 176 | 159 | 146 | 225 | 265 | 153 | 147 | 150 | 162 | 136 | 188 | 149 | 141 | 254 |
| 3 | 117 | 128 | 109 | 142 | 122 | 123 | 121 | 114 | 115 | 138 | 110 | 116 | 115 | 114 |
| 4 | 120 | 137 | 219 | 120 | 121 | 164 | 106 | 107 | 103 | 100 | 101 | 129 | 208 | 108 |
| 5 | 117 | 146 | 120 | 112 | 121 | 179 | 147 | 118 | 105 | 114 | 113 | 119 | 137 | 115 |
| 6 | 194 | 242 | 227 | 210 | 216 | 201 | 170 | 164 | 163 | 185 | 173 | 174 | 185 | 167 |
| 7 | 433 | 369 | 485 | 403 | 447 | 399 | 354 | 438 | 370 | 254 | 368 | 443 | 377 | 304 |
| 8 | 656 | 669 | 516 | 659 | 636 | 436 | 469 | 534 | 419 | 531 | 542 | 698 | 482 | 432 |
| 9 | 502 | 515 | 503 | 594 | 616 | 575 | 483 | 514 | 469 | 507 | 645 | 485 | 472 | 601 |
| 10 | 471 | 563 | 626 | 446 | 462 | 608 | 618 | 595 | 546 | 572 | 479 | 429 | 523 | 484 |
| 11 | 442 | 410 | 389 | 487 | 476 | 365 | 389 | 356 | 420 | 359 | 383 | 482 | 468 | 410 |
| 12 | 444 | 406 | 335 | 354 | 442 | 381 | 342 | 346 | 425 | 376 | 404 | 324 | 398 | 287 |
| 13 | 343 | 384 | 355 | 346 | 326 | 396 | 311 | 465 | 350 | 384 | 447 | 318 | 313 | 369 |
| 14 | 335 | 440 | 456 | 335 | 350 | 386 | 298 | 316 | 267 | 295 | 353 | 345 | 406 | 323 |
| 15 | 309 | 305 | 308 | 459 | 294 | 275 | 274 | 324 | 270 | 296 | 342 | 388 | 390 | 253 |
| 16 | 452 | 363 | 296 | 396 | 352 | 317 | 280 | 416 | 355 | 318 | 428 | 419 | 279 | 269 |
| 17 | 342 | 463 | 487 | 446 | 451 | 299 | 314 | 372 | 293 | 451 | 526 | 336 | 308 | 445 |
| 18 | 387 | 433 | 452 | 661 | 415 | 456 | 522 | 527 | 433 | 537 | 514 | 458 | 585 | 514 |
| 19 | 528 | 473 | 476 | 466 | 503 | 628 | 498 | 473 | 509 | 525 | 485 | 491 | 491 | 597 |
| 20 | 573 | 673 | 546 | 466 | 655 | 485 | 503 | 466 | 606 | 504 | 516 | 633 | 525 | 453 |
| 21 | 675 | 551 | 659 | 456 | 571 | 473 | 543 | 702 | 560 | 466 | 617 | 621 | 573 | 467 |
| 22 | 535 | 554 | 567 | 781 | 496 | 610 | 627 | 483 | 461 | 623 | 651 | 548 | 440 | 443 |
| 23 | 451 | 560 | 484 | 492 | 449 | 424 | 469 | 364 | 422 | 510 | 377 | 394 | 446 | 568 |
| 24 | 354 | 362 | 375 | 396 | 330 | 346 | 342 | 314 | 396 | 275 | 324 | 352 | 461 | 347 |
| 最大 | 675 | 673 | 659 | 781 | 655 | 628 | 627 | 702 | 606 | 623 | 651 | 698 | 585 | 601 |
| 計 | 9,154 | 9,503 | 9,353 | 9,689 | 9,409 | 8,919 | 8,594 | 8,918 | 8,425 | 8,658 | 9,300 | 9,044 | 8,915 | 8,566 |
| | | | 時問最大 | 781 | | 時問最大F | クロオー | 9 689 | | 時間係数 | 1.93 | | | |

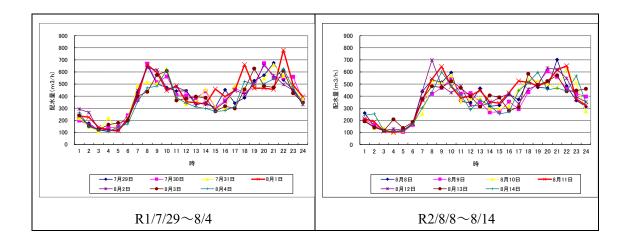

② 喜志配水池

表 3.12 時間配水量実績 [喜志配水池]


| | | | R1時l | 間配水量(r | m ³ /h) | | | | | R2時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | |
|----|-------|-------|-------|--------|--------------------|-------|------|------|------|-------|--------|--------------------|-------|-------|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 1 | 11 | 9 | 15 | 18 | 15 | 12 | 21 | 10 | 11 | 8 | 14 | 9 | 9 | 14 |
| 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 10 | 23 | 13 | 23 | 25 | 13 | 12 | 13 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 |
| 7 | 53 | 42 | 47 | 43 | 49 | 43 | 38 | 35 | 28 | 30 | 50 | 52 | 46 | 44 |
| 8 | 62 | 72 | 66 | 70 | 74 | 57 | 57 | 62 | 62 | 56 | 63 | 52 | 51 | 55 |
| 9 | 60 | 62 | 59 | 59 | 60 | 64 | 69 | 65 | 67 | 66 | 77 | 64 | 63 | 61 |
| 10 | 53 | 37 | 48 | 37 | 36 | 42 | 62 | 43 | 48 | 56 | 71 | 41 | 50 | 50 |
| 11 | 30 | 27 | 33 | 34 | 26 | 41 | 40 | 37 | 42 | 36 | 60 | 34 | 28 | 29 |
| 12 | 25 | 18 | 13 | 24 | 27 | 25 | 28 | 25 | 34 | 36 | 45 | 21 | 33 | 21 |
| 13 | 35 | 14 | 11 | 17 | 15 | 30 | 34 | 31 | 31 | 27 | 51 | 23 | 26 | 33 |
| 14 | 21 | 20 | 24 | 24 | 15 | 19 | 22 | 21 | 21 | 19 | 44 | 22 | 18 | 18 |
| 15 | 20 | 29 | 9 | 15 | 18 | 19 | 23 | 19 | 24 | 28 | 45 | 15 | 25 | 22 |
| 16 | 27 | 17 | 9 | 23 | 12 | 24 | 18 | 29 | 23 | 18 | 47 | 23 | 17 | 14 |
| 17 | 23 | 26 | 29 | 43 | 18 | 23 | 29 | 28 | 40 | 41 | 36 | 27 | 37 | 35 |
| 18 | 41 | 46 | 48 | 60 | 49 | 49 | 61 | 66 | 55 | 57 | 65 | 60 | 57 | 57 |
| 19 | 59 | 62 | 65 | 56 | 70 | 64 | 70 | 75 | 74 | 85 | 83 | 78 | 82 | 76 |
| 20 | 70 | 71 | 69 | 68 | 58 | 56 | 74 | 67 | 76 | 74 | 73 | 66 | 73 | 72 |
| 21 | 78 | 72 | 64 | 51 | 68 | 74 | 70 | 68 | 72 | 68 | 70 | 68 | 63 | 56 |
| 22 | 55 | 66 | 65 | 83 | 65 | 66 | 64 | 62 | 48 | 54 | 60 | 69 | 60 | 62 |
| 23 | 50 | 42 | 49 | 66 | 38 | 43 | 48 | 36 | 53 | 48 | 44 | 44 | 47 | 51 |
| 24 | 33 | 34 | 26 | 36 | 37 | 39 | 28 | 32 | 23 | 22 | 25 | 30 | 25 | 23 |
| 最大 | 78 | 72 | 69 | 83 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 85 | 83 | 78 | 82 | 76 |
| 計 | 824 | 792 | 771 | 857 | 779 | 815 | 891 | 835 | 850 | 846 | 1,037 | 820 | 833 | 811 |
| | | | 時間最大 | 85 | | 時間最大日 | の日水量 | 846 | | 時間係数 | 2.41 | | | |

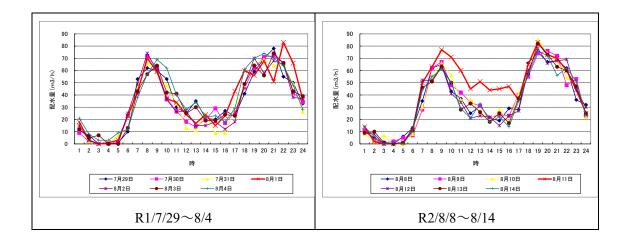

③ 低区配水池

表 3.13 時間配水量実績 [低区配水池]


| | | | R1時l | 間配水量(n | n ³ /h) | | | | | R2時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | |
|----|-------|-------|-------|--------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------------|-------|-------|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 1 | 39 | 96 | 37 | 44 | 73 | 114 | 55 | 44 | 87 | 41 | 24 | 54 | 89 | 33 |
| 2 | 18 | 18 | 4 | 19 | 15 | 7 | 7 | 20 | 29 | 11 | 15 | 17 | 40 | 25 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 11 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 74 | 56 | 48 | 50 | 70 | 38 | 38 | 54 | 24 | 44 | 38 | 45 | 42 | 77 |
| 7 | 196 | 168 | 209 | 199 | 171 | 156 | 124 | 121 | 81 | 90 | 135 | 134 | 115 | 153 |
| 8 | 201 | 230 | 280 | 215 | 244 | 176 | 242 | 184 | 184 | 239 | 210 | 206 | 215 | 178 |
| 9 | 200 | 222 | 191 | 184 | 204 | 191 | 213 | 200 | 211 | 224 | 219 | 192 | 187 | 187 |
| 10 | 159 | 204 | 146 | 228 | 190 | 205 | 188 | 169 | 203 | 210 | 259 | 191 | 184 | 195 |
| 11 | 127 | 128 | 139 | 158 | 125 | 132 | 136 | 131 | 124 | 163 | 142 | 146 | 145 | 138 |
| 12 | 110 | 103 | 135 | 113 | 120 | 97 | 119 | 118 | 144 | 143 | 115 | 161 | 126 | 147 |
| 13 | 109 | 111 | 95 | 128 | 108 | 101 | 139 | 150 | 110 | 105 | 115 | 94 | 103 | 108 |
| 14 | 150 | 108 | 102 | 132 | 89 | 91 | 91 | 140 | 109 | 97 | 96 | 149 | 123 | 98 |
| 15 | 131 | 96 | 75 | 102 | 131 | 75 | 62 | 80 | 98 | 104 | 88 | 120 | 98 | 86 |
| 16 | 82 | 103 | 95 | 134 | 95 | 71 | 87 | 84 | 102 | 95 | 96 | 78 | 126 | 93 |
| 17 | 111 | 173 | 117 | 141 | 107 | 180 | 129 | 125 | 167 | 119 | 143 | 153 | 169 | 124 |
| 18 | 178 | 195 | 172 | 187 | 156 | 176 | 171 | 215 | 191 | 189 | 216 | 177 | 219 | 212 |
| 19 | 248 | 233 | 197 | 204 | 265 | 238 | 183 | 204 | 184 | 294 | 236 | 216 | 226 | 280 |
| 20 | 203 | 224 | 296 | 207 | 224 | 202 | 265 | 240 | 267 | 263 | 261 | 243 | 231 | 208 |
| 21 | 275 | 255 | 304 | 154 | 216 | 193 | 281 | 225 | 219 | 223 | 306 | 231 | 217 | 233 |
| 22 | 242 | 213 | 201 | 357 | 218 | 206 | 191 | 210 | 172 | 209 | 214 | 215 | 215 | 219 |
| 23 | 188 | 186 | 171 | 232 | 167 | 145 | 185 | 122 | 162 | 158 | 133 | 142 | 136 | 120 |
| 24 | 104 | 131 | 114 | 116 | 139 | 108 | 106 | 126 | 100 | 130 | 94 | 99 | 98 | 106 |
| 最大 | 275 | 255 | 304 | 357 | 265 | 238 | 281 | 240 | 267 | 294 | 306 | 243 | 231 | 280 |
| 計 | 3,153 | 3,265 | 3,145 | 3,306 | 3,139 | 2,909 | 3,026 | 2,981 | 2,979 | 3,157 | 3,171 | 3,070 | 3,110 | 3,032 |
| | | | 時間最大 | 357 | | 時間最大日 | の日水量 | 3.306 | | 時間係数 | 2.59 | | | |

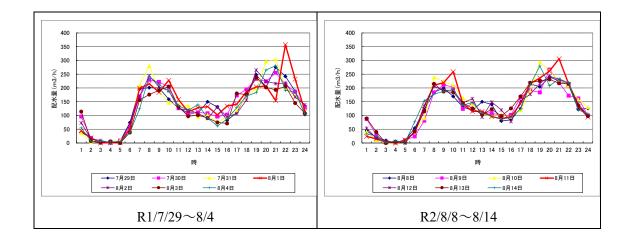

④ 東部配水池

表 3.14 時間配水量実績 [東部配水池]


| | | | R1時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | | R2時間配水量(m³/h) | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|--------|--------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 1 | 109 | 83 | 52 | 129 | 58 | 67 | 57 | 57 | 47 | 117 | 44 | 49 | 46 | 48 |
| 2 | 24 | 30 | 33 | 104 | 29 | 106 | 33 | 35 | 19 | 74 | 25 | 84 | 28 | 28 |
| 3 | 18 | 28 | 24 | 36 | 17 | 98 | 22 | 26 | 14 | 19 | 18 | 89 | 24 | 17 |
| 4 | 16 | 19 | 22 | 25 | 19 | 95 | 17 | 26 | 69 | 16 | 17 | 60 | 19 | 18 |
| 5 | 30 | 35 | 42 | 35 | 32 | 51 | 26 | 28 | 17 | 42 | 27 | 34 | 22 | 31 |
| 6 | 111 | 87 | 157 | 89 | 87 | 83 | 65 | 59 | 41 | 70 | 89 | 59 | 49 | 69 |
| 7 | 192 | 160 | 227 | 233 | 161 | 143 | 123 | 137 | 144 | 101 | 151 | 145 | 105 | 110 |
| 8 | 194 | 179 | 244 | 192 | 250 | 241 | 220 | 238 | 297 | 173 | 176 | 171 | 165 | 158 |
| 9 | 159 | 165 | 267 | 195 | 175 | 168 | 255 | 232 | 244 | 173 | 131 | 204 | 196 | 269 |
| 10 | 133 | 157 | 173 | 178 | 138 | 142 | 151 | 152 | 210 | 151 | 103 | 174 | 129 | 268 |
| 11 | 102 | 113 | 149 | 106 | 164 | 117 | 114 | 125 | 169 | 130 | 170 | 112 | 114 | 176 |
| 12 | 93 | 87 | 81 | 108 | 161 | 169 | 104 | 115 | 109 | 108 | 116 | 65 | 123 | 166 |
| 13 | 90 | 103 | 81 | 102 | 154 | 96 | 93 | 109 | 104 | 118 | 155 | 62 | 134 | 103 |
| 14 | 87 | 214 | 78 | 88 | 98 | 92 | 123 | 97 | 59 | 138 | 144 | 96 | 86 | 84 |
| 15 | 77 | 205 | 72 | 88 | 74 | 71 | 135 | 151 | 51 | 51 | 140 | 134 | 75 | 79 |
| 16 | 85 | 143 | 76 | 87 | 79 | 73 | 154 | 168 | 78 | 56 | 56 | 102 | 133 | 81 |
| 17 | 92 | 100 | 99 | 118 | 94 | 100 | 188 | 164 | 109 | 117 | 106 | 112 | 182 | 106 |
| 18 | 258 | 149 | 156 | 228 | 217 | 157 | 183 | 211 | 243 | 238 | 242 | 173 | 234 | 182 |
| 19 | 285 | 188 | 187 | 287 | 184 | 285 | 183 | 233 | 198 | 270 | 211 | 231 | 298 | 237 |
| 20 | 264 | 200 | 195 | 266 | 263 | 243 | 186 | 243 | 193 | 322 | 260 | 295 | 246 | 213 |
| 21 | 261 | 188 | 237 | 219 | 203 | 238 | 183 | 194 | 248 | 278 | 231 | 290 | 157 | 161 |
| 22 | 237 | 206 | 197 | 272 | 171 | 222 | 164 | 168 | 147 | 248 | 133 | 210 | 139 | 134 |
| 23 | 151 | 173 | 165 | 145 | 133 | 171 | 128 | 124 | 166 | 89 | 96 | 163 | 86 | 99 |
| 24 | 131 | 93 | 161 | 102 | 97 | 96 | 86 | 94 | 126 | 53 | 87 | 97 | 74 | 140 |
| 最大 | 285 | 214 | 267 | 287 | 263 | 285 | 255 | 243 | 297 | 322 | 260 | 295 | 298 | 269 |
| 計 | 3,199 | 3,105 | 3,175 | 3,432 | 3,058 | 3,324 | 2,993 | 3,186 | 3,102 | 3,152 | 2,928 | 3,211 | 2,864 | 2,977 |
| | | | 時間最大 | 322 | | 時間最大日 | の日水量 | 3,152 | | 時間係数 | 2.45 | | | |

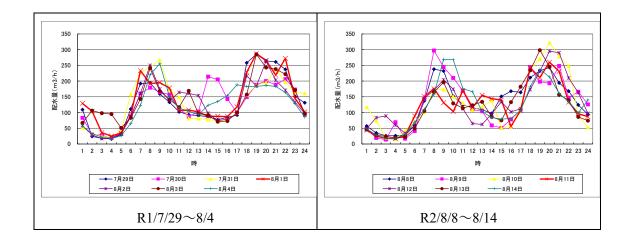

⑤ 山中田配水池

表 3.15 時間配水量実績[山中田配水池]


| | | | R1時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | | | | R2時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | |
|------------------|-------|-------|-------|--------|--------------------|------|------|------|------|-------|--------|--------------------|-------|-------|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 1 | 12 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 6 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| 7 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 17 | 15 | 16 | 12 | 14 | 19 | 17 | 17 | 16 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 20 | 21 | 19 | 24 | 22 | 18 | 19 | 18 | 21 |
| 10 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 18 | 19 | 19 | 21 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 11 | 11 | 8 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 16 | 13 | 13 | 12 | 14 |
| 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 11 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 |
| 13 | 9 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| 14 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 7 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 17 | 9 | 11 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 |
| 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 24 | 22 |
| 20 | 23 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 | 29 | 26 | 26 |
| 21 | 26 | 24 | 22 | 23 | 24 | 27 | 25 | 24 | 24 | 28 | 26 | 27 | 25 | 22 |
| 22 | 26 | 23 | 22 | 30 | 24 | 25 | 21 | 22 | 24 | 25 | 22 | 24 | 24 | 22 |
| 23 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 18 |
| 24 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 |
| 最大 | 26 | 24 | 23 | 30 | 24 | 27 | 25 | 26 | 24 | 28 | 26 | 29 | 26 | 26 |
| 計 | 331 | 322 | 315 | 359 | 321 | 335 | 347 | 353 | 354 | 354 | 336 | 342 | 338 | 335 |
| 時間最大 30 時間最大日の日水 | | | | | | | の日水量 | 359 | | 時間係数 | 2.01 | | | |

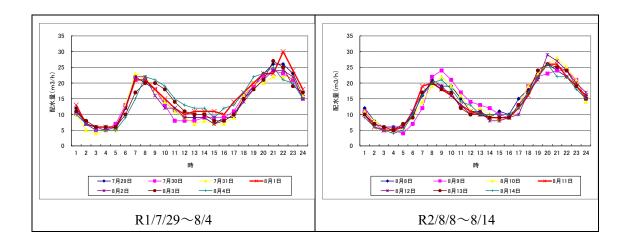

⑥ 彼方配水池

表 3.16 時間配水量実績 [彼方配水池]


| | | | | | 3 > | | | | | | BT3 1. E / | 3 > | | |
|-----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
| l . | | | | 間配水量(n | | | | | | | 間配水量(n | | | |
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 1 | 44 | 48 | 46 | 47 | 47 | 49 | 47 | 41 | 38 | 38 | 34 | 38 | 40 | 39 |
| 2 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 48 | 37 | 30 | 31 | 32 | 29 | 34 | 31 | 31 |
| 3 | 35 | 35 | 35 | 38 | 36 | 36 | 35 | 27 | 28 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 4 | 36 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 27 | 37 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 |
| 5 | 37 | 37 | 35 | 38 | 39 | 37 | 36 | 29 | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 40 |
| 6 | 51 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 47 | 41 | 40 | 41 | 53 | 42 | 43 | 41 |
| 7 | 80 | 80 | 81 | 84 | 96 | 77 | 66 | 67 | 58 | 63 | 75 | 68 | 63 | 66 |
| 8 | 95 | 95 | 98 | 100 | 108 | 93 | 92 | 81 | 76 | 78 | 87 | 81 | 89 | 84 |
| 9 | 100 | 102 | 111 | 93 | 90 | 91 | 94 | 93 | 82 | 84 | 80 | 80 | 88 | 81 |
| 10 | 78 | 91 | 82 | 84 | 85 | 85 | 84 | 73 | 77 | 86 | 68 | 75 | 78 | 75 |
| 11 | 74 | 78 | 80 | 70 | 77 | 75 | 78 | 65 | 70 | 71 | 59 | 74 | 61 | 66 |
| 12 | 66 | 61 | 107 | 86 | 70 | 84 | 76 | 56 | 67 | 59 | 54 | 56 | 54 | 73 |
| 13 | 69 | 64 | 105 | 68 | 62 | 68 | 63 | 54 | 60 | 57 | 51 | 54 | 55 | 70 |
| 14 | 63 | 57 | 91 | 68 | 61 | 61 | 58 | 50 | 48 | 50 | 49 | 50 | 51 | 62 |
| 15 | 61 | 58 | 57 | 71 | 60 | 57 | 53 | 51 | 50 | 50 | 62 | 48 | 48 | 47 |
| 16 | 63 | 55 | 55 | 63 | 60 | 56 | 51 | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 53 |
| 17 | 71 | 67 | 68 | 69 | 76 | 70 | 63 | 61 | 60 | 62 | 60 | 59 | 58 | 58 |
| 18 | 83 | 77 | 86 | 93 | 81 | 86 | 82 | 86 | 82 | 85 | 82 | 82 | 94 | 89 |
| 19 | 91 | 95 | 94 | 106 | 95 | 92 | 95 | 93 | 96 | 113 | 94 | 92 | 87 | 99 |
| 20 | 106 | 100 | 105 | 97 | 95 | 92 | 93 | 82 | 92 | 91 | 90 | 94 | 89 | 91 |
| 21 | 109 | 109 | 104 | 77 | 93 | 92 | 103 | 86 | 92 | 90 | 90 | 96 | 88 | 88 |
| 22 | 87 | 87 | 87 | 96 | 87 | 89 | 90 | 77 | 77 | 71 | 78 | 76 | 79 | 87 |
| 23 | 79 | 71 | 75 | 79 | 72 | 76 | 74 | 61 | 63 | 62 | 72 | 62 | 65 | 65 |
| 24 | 58 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 56 | 51 | 47 | 48 | 53 | 54 | 51 | 54 |
| 最大 | 109 | 109 | 111 | 106 | 108 | 93 | 103 | 93 | 96 | 113 | 94 | 96 | 94 | 99 |
| 計 | 1,674 | 1,655 | 1,790 | 1,716 | 1,681 | 1,663 | 1,607 | 1,437 | 1,455 | 1,473 | 1,455 | 1,449 | 1,445 | 1,512 |
| | | | 時間最大 | 113 | | 時間最大E | の日水量 | 1,473 | | 時間係数 | 1.84 | | | |

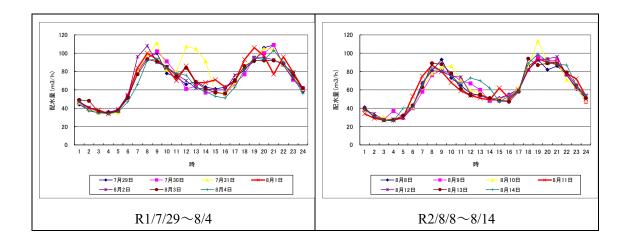

⑦ 嬉加圧ポンプ場

表 3.17 時間配水量実績 [嬉加圧ポンプ場]


| | | | R1時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | | | | R2時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | |
|----|-------|-------|-------|--------|--------------------|-------|------|------|------|-------|--------|--------------------|-------|-------|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 18 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 21 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 最大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 計 | 37 | 39 | 44 | 52 | 50 | 43 | 47 | 51 | 46 | 47 | 46 | 46 | 44 | 44 |
| | | | 時間最大 | 7 | | 時間最大日 | の日水量 | 46 | | 時間係数 | 3.65 | | | |

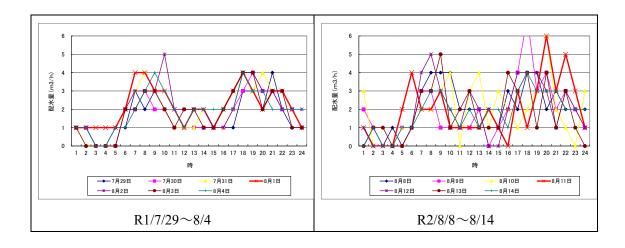

⑧ 嶽山配水池

表 3.18 時間配水量実績 [嶽山配水池]


| | R1時間配水量(m³/h) | | | | | | | R2時間配水量(m³/h) | | | | | | | |
|----|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | |
| 1 | 27 | 0 | 15 | 0 | 14 | 9 | 0 | 23 | 17 | 24 | 10 | 1 | 18 | 24 | |
| 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 18 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | |
| 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | 8 | 6 | 9 | |
| 4 | 0 | 26 | 6 | 23 | 6 | 26 | 21 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 5 | 7 | 82 | 1 | 37 | 7 | 13 | 13 | 6 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 0 | |
| 6 | 23 | 70 | 31 | 108 | 10 | 8 | 10 | 16 | 10 | 8 | 10 | 15 | 11 | 8 | |
| 7 | 9 | 16 | 36 | 10 | 10 | 35 | 13 | 11 | 11 | 11 | 16 | 18 | 11 | 21 | |
| 8 | 21 | 14 | 21 | 25 | 20 | 12 | 18 | 24 | 21 | 25 | 44 | 23 | 12 | 79 | |
| 9 | 37 | 10 | 9 | 31 | 41 | 99 | 26 | 61 | 29 | 19 | 14 | 76 | 33 | 80 | |
| 10 | 71 | 49 | 22 | 27 | 29 | 85 | 52 | 101 | 116 | 74 | 77 | 53 | 78 | 10 | |
| 11 | 121 | 30 | 53 | 32 | 46 | 31 | 44 | 35 | 37 | 126 | 81 | 28 | 79 | 20 | |
| 12 | 23 | 8 | 147 | 17 | 134 | 25 | 32 | 28 | 34 | 25 | 24 | 43 | 52 | 46 | |
| 13 | 55 | 21 | 14 | 42 | 42 | 32 | 8 | 13 | 11 | 12 | 35 | 91 | 46 | 12 | |
| 14 | 106 | 60 | 36 | 21 | 42 | 10 | 43 | 10 | 24 | 18 | 25 | 70 | 28 | 61 | |
| 15 | 23 | 137 | 117 | 58 | 134 | 22 | 110 | 0 | 26 | 45 | 44 | 51 | 35 | 84 | |
| 16 | 23 | 42 | 21 | 115 | 46 | 27 | 69 | 62 | 33 | 36 | 80 | 55 | 102 | 55 | |
| 17 | 10 | 30 | 21 | 44 | 21 | 26 | 22 | 112 | 35 | 57 | 118 | 38 | 88 | 28 | |
| 18 | 58 | 142 | 21 | 81 | 10 | 32 | 34 | 11 | 114 | 89 | 27 | 22 | 11 | 46 | |
| 19 | 43 | 37 | 10 | 72 | 34 | 91 | 48 | 11 | 53 | 34 | 22 | 90 | 22 | 28 | |
| 20 | 46 | 28 | 21 | 32 | 27 | 78 | 68 | 22 | 28 | 22 | 22 | 37 | 11 | 11 | |
| 21 | 10 | 24 | 46 | 20 | 37 | 42 | 51 | 18 | 12 | 11 | 27 | 39 | 21 | 28 | |
| 22 | 20 | 20 | 20 | 32 | 10 | 105 | 21 | 14 | 18 | 21 | 26 | 15 | 16 | 78 | |
| 23 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 22 | 27 | 3 | 11 | 24 | 11 | 26 | 41 | |
| 24 | 9 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 25 | 24 | 20 | 10 | 11 | 9 | |
| 最大 | 121 | 142 | 147 | 115 | 134 | 105 | 110 | 112 | 116 | 126 | 118 | 91 | 102 | 84 | |
| 計 | 764 | 890 | 722 | 854 | 758 | 848 | 747 | 650 | 673 | 704 | 762 | 811 | 733 | 784 | |
| | 時間最大 147 時間最大日の日水量 | | | | | | | 722 | | 時間係数 | 4.89 | | | | |

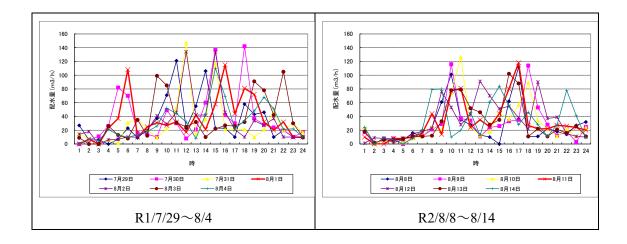

⑨ 嶽山第2配水池

表 3.19 時間配水量実績 [嶽山第2配水池]


| | R1時間配水量(m³/h) | | | | | | | R2時間配水量(m³/h) | | | | | | | |
|----|---------------|-------------------|-------|------|------|------|------|---------------|------|-------|------|-------|-------|-------|--|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | |
| 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 9 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 5 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 11 | |
| 9 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 10 | 11 | 3 | 10 | 13 | 2 | 15 | 9 | 2 | |
| 10 | 14 | 15 | 11 | 10 | 16 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 12 | |
| 11 | 13 | 13 | 9 | 3 | 16 | 14 | 1 | 14 | 0 | 14 | 14 | 3 | 3 | 17 | |
| 12 | 12 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 12 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 8 | 4 | |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 11 | |
| 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 | |
| 15 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 8 | |
| 16 | 10 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 9 | 4 | |
| 17 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 18 | 8 | 4 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | |
| 19 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 10 | 2 | |
| 20 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | |
| 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 9 | |
| 22 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 23 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | |
| 最大 | 14 | 15 | 11 | 11 | 16 | 14 | 12 | 14 | 10 | 14 | 16 | 15 | 10 | 17 | |
| 計 | 124 | 119 | 109 | 124 | 140 | 134 | 103 | 99 | 82 | 106 | 101 | 101 | 97 | 105 | |
| | | 時間最大 17 時間最大日の日水量 | | | | | | 105 | | 時間係数 | 3.89 | | | | |

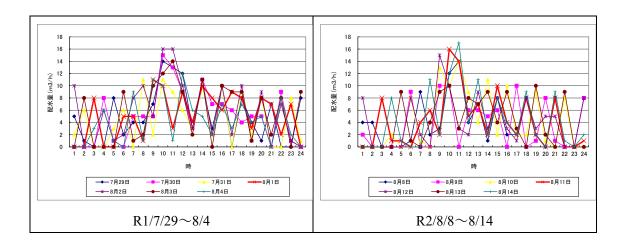

⑩ 公園展望配水池

表 3.20 時間配水量実績 [公園展望配水池]


| | R1時間配水量(m³/h) | | | | | | | R2時間配水量(m³/h) | | | | | | | |
|----|-------------------|-------|-------|------|------|------|------|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 2 | 5 | 8 | 8 | 16 | 12 | 18 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 5 | |
| 11 | 1 | 16 | 3 | 18 | 13 | 2 | 22 | 1 | 3 | 14 | 0 | 2 | 22 | 3 | |
| 12 | 2 | 13 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | 12 | 26 | 3 | |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 21 | 19 | 17 | 4 | |
| 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 13 | 6 | 22 | 34 | 16 | 2 | |
| 15 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 17 | 32 | 24 | 18 | 11 | |
| 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 17 | 23 | 18 | 16 | 19 | |
| 17 | 17 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 25 | 0 | 22 | 4 | 11 | 17 | 12 | 21 | |
| 18 | 26 | 17 | 1 | 12 | 1 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | |
| 19 | 14 | 15 | 8 | 5 | 8 | 4 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最大 | 26 | 17 | 11 | 18 | 16 | 12 | 26 | 10 | 22 | 17 | 32 | 34 | 26 | 21 | |
| 計 | 94 | 91 | 60 | 70 | 79 | 54 | 212 | 37 | 104 | 89 | 121 | 135 | 136 | 100 | |
| | 時間最大 34 時間最大日の日水量 | | | | | | 135 | | 時間係数 | 6.04 | | | | | |

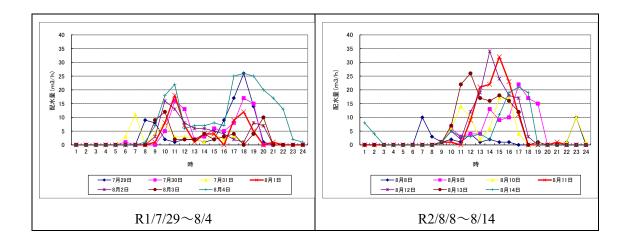

⑪ 錦織配水池(自然)

表 3.21 時間配水量実績[錦織配水池(自然)]


| | | | R1時l | 間配水量(n | n ³ /h) | | | R2時間配水量(m³/h) | | | | | | | |
|----|-------|-------|-------|---------|--------------------|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | |
| 1 | 58 | 47 | 58 | 49 | 55 | 53 | 60 | 45 | 42 | 44 | 44 | 37 | 43 | 36 | |
| 2 | 39 | 34 | 40 | 30 | 28 | 34 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 33 | 32 | 26 | |
| 3 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 24 | 24 | 19 | 23 | 24 | 18 | 22 | 20 | 25 | |
| 4 | 16 | 21 | 25 | 16 | 24 | 23 | 19 | 16 | 18 | 23 | 16 | 20 | 22 | 18 | |
| 5 | 23 | 26 | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 | 22 | 19 | |
| 6 | 50 | 50 | 54 | 53 | 52 | 48 | 43 | 47 | 36 | 42 | 47 | 54 | 45 | 46 | |
| 7 | 97 | 108 | 100 | 98 | 102 | 88 | 77 | 95 | 66 | 76 | 94 | 88 | 86 | 83 | |
| 8 | 123 | 126 | 114 | 122 | 131 | 108 | 112 | 101 | 105 | 100 | 110 | 98 | 101 | 114 | |
| 9 | 98 | 105 | 117 | 113 | 101 | 124 | 114 | 118 | 100 | 105 | 100 | 105 | 102 | 111 | |
| 10 | 92 | 119 | 99 | 119 | 99 | 132 | 116 | 110 | 112 | 111 | 92 | 102 | 124 | 105 | |
| 11 | 115 | 94 | 79 | 100 | 90 | 104 | 98 | 98 | 100 | 103 | 80 | 84 | 91 | 84 | |
| 12 | 81 | 88 | 73 | 83 | 76 | 96 | 84 | 85 | 93 | 83 | 77 | 79 | 79 | 88 | |
| 13 | 68 | 62 | 51 | 86 | 61 | 73 | 64 | 74 | 66 | 77 | 73 | 69 | 78 | 64 | |
| 14 | 59 | 51 | 55 | 59 | 62 | 61 | 63 | 61 | 65 | 60 | 54 | 59 | 56 | 77 | |
| 15 | 48 | 71 | 57 | 57 | 72 | 58 | 62 | 60 | 47 | 63 | 74 | 50 | 58 | 48 | |
| 16 | 56 | 55 | 51 | 63 | 62 | 54 | 56 | 51 | 56 | 58 | 85 | 62 | 55 | 63 | |
| 17 | 62 | 76 | 67 | 95 | 71 | 76 | 75 | 77 | 68 | 70 | 92 | 82 | 79 | 80 | |
| 18 | 104 | 106 | 110 | 115 | 115 | 107 | 117 | 114 | 103 | 103 | 113 | 122 | 116 | 116 | |
| 19 | 139 | 130 | 132 | 126 | 139 | 125 | 145 | 126 | 132 | 141 | 126 | 119 | 121 | 111 | |
| 20 | 144 | 134 | 137 | 108 | 133 | 111 | 136 | 104 | 127 | 130 | 127 | 114 | 112 | 117 | |
| 21 | 144 | 131 | 134 | 97 | 125 | 121 | 127 | 121 | 115 | 110 | 117 | 116 | 115 | 110 | |
| 22 | 125 | 122 | 127 | 137 | 115 | 111 | 122 | 99 | 93 | 104 | 97 | 105 | 107 | 95 | |
| 23 | 106 | 97 | 98 | 112 | 97 | 83 | 101 | 78 | 75 | 81 | 89 | 85 | 71 | 85 | |
| 24 | 70 | 68 | 76 | 96 | 72 | 98 | 72 | 65 | 60 | 60 | 64 | 58 | 66 | 59 | |
| 最大 | 144 | 134 | 137 | 137 | 139 | 132 | 145 | 126 | 132 | 141 | 127 | 122 | 124 | 117 | |
| 計 | 1,938 | 1,942 | 1,898 | 1,980 | 1,924 | 1,935 | 1,938 | 1,811 | 1,753 | 1,822 | 1,838 | 1,786 | 1,801 | 1,780 | |
| 計 | 1,938 | 1,942 | 1,898 | 1,980 } | -,, | 1,935 時間最大F | , | 1,811 | 1,753 | 1,822 | 1,838 | 1,786 | 1,801 | | |

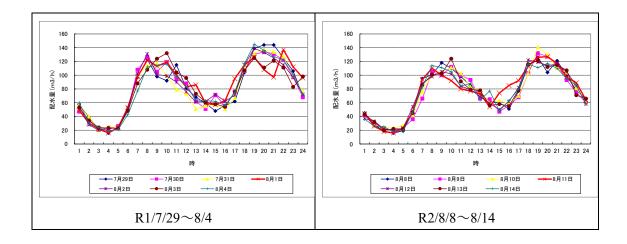

⑫ 錦織配水池(加圧)

表 3.22 時間配水量実績[錦織配水池(加圧)]


| | | | R1時l | 間配水量(n | n ³ /h) | | | | | R2時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | |
|----|-----------------|-------|-------|--------|--------------------|------|------|------|------|-------|--------|--------------------|-------|-------|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| 11 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 18 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 19 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 12 |
| 20 | 6 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 13 | 9 | 8 |
| 21 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| 22 | 10 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 24 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 最大 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 |
| 計 | 127 | 132 | 132 | 136 | 131 | 138 | 142 | 139 | 137 | 136 | 132 | 131 | 132 | 138 |
| | 時間最大 13 時間最大日の日 | | | | | | | | | 時間係数 | 2.38 | | | |

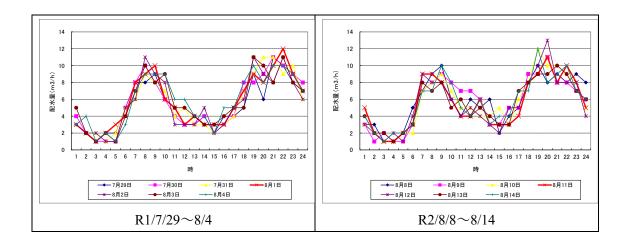

③ 金剛配水池(自然)

表 3.23 時間配水量実績 [金剛配水池(自然)]


| | | | R1時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | | R2時間配水量(m ³ /h) | | | | | | | |
|----|-------------------------|-------|-------|--------|--------------------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | |
| 1 | 75 | 77 | 78 | 85 | 74 | 98 | 84 | 77 | 79 | 72 | 75 | 80 | 74 | 83 | |
| 2 | 50 | 52 | 47 | 58 | 47 | 66 | 58 | 48 | 53 | 49 | 45 | 53 | 48 | 46 | |
| 3 | 30 | 30 | 41 | 36 | 30 | 31 | 39 | 31 | 38 | 30 | 30 | 30 | 33 | 32 | |
| 4 | 27 | 25 | 42 | 29 | 26 | 27 | 47 | 26 | 27 | 26 | 27 | 25 | 29 | 26 | |
| 5 | 34 | 32 | 33 | 35 | 42 | 39 | 31 | 31 | 32 | 31 | 33 | 32 | 31 | 31 | |
| 6 | 83 | 84 | 85 | 87 | 93 | 88 | 64 | 69 | 66 | 63 | 74 | 72 | 72 | 71 | |
| 7 | 183 | 183 | 186 | 195 | 185 | 146 | 148 | 140 | 112 | 133 | 183 | 150 | 135 | 149 | |
| 8 | 246 | 252 | 231 | 270 | 229 | 207 | 200 | 202 | 210 | 203 | 241 | 218 | 238 | 206 | |
| 9 | 211 | 220 | 200 | 200 | 234 | 204 | 213 | 209 | 245 | 247 | 204 | 211 | 239 | 215 | |
| 10 | 165 | 191 | 170 | 177 | 192 | 192 | 205 | 201 | 198 | 208 | 169 | 176 | 190 | 203 | |
| 11 | 114 | 141 | 134 | 144 | 121 | 147 | 172 | 199 | 153 | 159 | 146 | 172 | 170 | 163 | |
| 12 | 118 | 118 | 132 | 131 | 107 | 148 | 135 | 125 | 131 | 130 | 125 | 131 | 127 | 165 | |
| 13 | 105 | 105 | 108 | 117 | 102 | 120 | 137 | 119 | 127 | 136 | 116 | 103 | 118 | 111 | |
| 14 | 108 | 104 | 102 | 106 | 117 | 125 | 131 | 119 | 114 | 134 | 138 | 106 | 113 | 93 | |
| 15 | 132 | 97 | 98 | 117 | 98 | 101 | 98 | 116 | 135 | 100 | 111 | 87 | 92 | 93 | |
| 16 | 124 | 99 | 107 | 94 | 89 | 91 | 104 | 118 | 110 | 95 | 110 | 101 | 93 | 101 | |
| 17 | 111 | 111 | 110 | 157 | 112 | 125 | 130 | 126 | 154 | 152 | 131 | 153 | 136 | 132 | |
| 18 | 158 | 163 | 158 | 217 | 163 | 183 | 189 | 185 | 196 | 190 | 181 | 197 | 234 | 194 | |
| 19 | 228 | 227 | 209 | 212 | 209 | 186 | 207 | 230 | 225 | 235 | 211 | 219 | 218 | 231 | |
| 20 | 230 | 229 | 212 | 194 | 233 | 203 | 229 | 224 | 220 | 251 | 226 | 233 | 208 | 211 | |
| 21 | 227 | 265 | 252 | 170 | 235 | 231 | 242 | 243 | 226 | 244 | 238 | 234 | 224 | 230 | |
| 22 | 230 | 226 | 232 | 262 | 217 | 205 | 243 | 208 | 212 | 223 | 249 | 233 | 230 | 222 | |
| 23 | 196 | 182 | 196 | 241 | 168 | 160 | 187 | 174 | 214 | 173 | 159 | 186 | 179 | 152 | |
| 24 | 162 | 140 | 139 | 145 | 143 | 132 | 131 | 134 | 115 | 118 | 127 | 118 | 139 | 130 | |
| 最大 | 246 | 265 | 252 | 270 | 235 | 231 | 243 | 243 | 245 | 251 | 249 | 234 | 239 | 231 | |
| 計 | 3,347 | 3,353 | 3,302 | 3,479 | 3,266 | 3,255 | 3,424 | 3,354 | 3,392 | 3,402 | 3,349 | 3,320 | 3,370 | 3,290 | |
| | 時間最大 270 時間最大日 <i>0</i> | | | | | | | 3 479 | | 時間係数 | 1.86 | | | | |

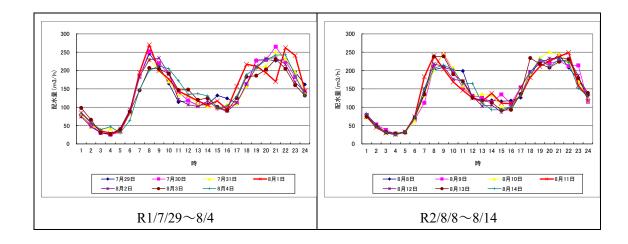

4 金剛配水池(加圧)

表 3.24 時間配水量実績 [金剛配水池 (加圧)]


| | | | R1時l | 間配水量(n | n ³ /h) | | | | | R2時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | |
|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------------------|-------|-------|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 1 | 76 | 56 | 54 | 55 | 77 | 60 | 83 | 63 | 83 | 85 | 78 | 51 | 57 | 78 |
| 2 | 40 | 34 | 46 | 38 | 55 | 37 | 60 | 43 | 51 | 63 | 52 | 37 | 39 | 55 |
| 3 | 25 | 29 | 45 | 27 | 31 | 26 | 28 | 30 | 34 | 38 | 32 | 28 | 29 | 28 |
| 4 | 23 | 24 | 43 | 26 | 24 | 25 | 25 | 30 | 31 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 5 | 31 | 32 | 31 | 29 | 30 | 27 | 27 | 35 | 33 | 35 | 35 | 32 | 32 | 32 |
| 6 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | 56 | 51 | 57 | 53 | 54 | 66 | 79 | 57 | 58 |
| 7 | 123 | 130 | 120 | 129 | 126 | 105 | 91 | 113 | 97 | 99 | 125 | 136 | 109 | 116 |
| 8 | 155 | 156 | 161 | 154 | 157 | 147 | 140 | 162 | 150 | 148 | 167 | 175 | 152 | 158 |
| 9 | 141 | 152 | 142 | 154 | 144 | 138 | 148 | 164 | 170 | 171 | 162 | 160 | 159 | 162 |
| 10 | 109 | 116 | 112 | 116 | 116 | 125 | 133 | 144 | 152 | 152 | 134 | 134 | 144 | 145 |
| 11 | 89 | 86 | 90 | 105 | 95 | 95 | 121 | 121 | 121 | 144 | 112 | 105 | 121 | 126 |
| 12 | 80 | 72 | 78 | 80 | 80 | 94 | 108 | 128 | 100 | 120 | 84 | 83 | 87 | 99 |
| 13 | 69 | 70 | 75 | 78 | 71 | 99 | 94 | 115 | 103 | 117 | 86 | 81 | 84 | 95 |
| 14 | 72 | 64 | 65 | 74 | 68 | 91 | 86 | 110 | 85 | 123 | 88 | 76 | 82 | 88 |
| 15 | 61 | 65 | 64 | 85 | 68 | 79 | 83 | 95 | 94 | 120 | 74 | 74 | 93 | 85 |
| 16 | 62 | 80 | 65 | 98 | 66 | 69 | 72 | 77 | 103 | 119 | 87 | 78 | 97 | 93 |
| 17 | 73 | 107 | 76 | 111 | 76 | 82 | 95 | 94 | 126 | 124 | 114 | 100 | 131 | 130 |
| 18 | 116 | 125 | 110 | 135 | 116 | 111 | 132 | 143 | 156 | 142 | 155 | 140 | 140 | 153 |
| 19 | 152 | 139 | 149 | 138 | 155 | 131 | 160 | 164 | 169 | 179 | 189 | 174 | 160 | 179 |
| 20 | 169 | 149 | 165 | 129 | 153 | 135 | 172 | 154 | 173 | 176 | 169 | 185 | 159 | 162 |
| 21 | 178 | 153 | 174 | 123 | 166 | 132 | 165 | 163 | 164 | 173 | 175 | 186 | 161 | 159 |
| 22 | 167 | 147 | 162 | 164 | 161 | 134 | 142 | 152 | 137 | 151 | 154 | 172 | 157 | 149 |
| 23 | 137 | 121 | 139 | 139 | 116 | 108 | 117 | 138 | 128 | 149 | 118 | 146 | 131 | 125 |
| 24 | 92 | 90 | 100 | 117 | 87 | 114 | 86 | 121 | 103 | 111 | 91 | 113 | 114 | 94 |
| 最大 | 178 | 156 | 174 | 164 | 166 | 147 | 172 | 164 | 173 | 179 | 189 | 186 | 161 | 179 |
| 計 | 2,299 | 2,258 | 2,328 | 2,367 | 2,301 | 2,220 | 2,419 | 2,616 | 2,616 | 2,825 | 2,575 | 2,573 | 2,523 | 2,597 |
| 時間最大 189 時間最大日の | | | | | | の日水量 | 2,575 | | 時間係数 | 1.76 | | | | |

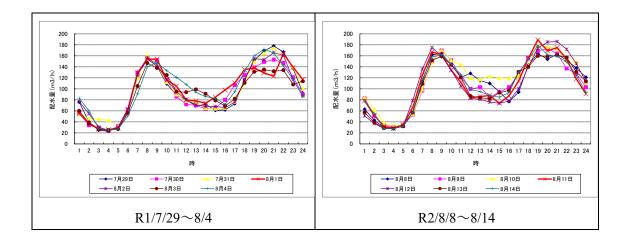

15 伏山配水池(自然)

表 3.25 時間配水量実績 [伏山配水池(自然)]


| | | | R1時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | | | | R2時 | 間配水量(n | n ³ /h) | | |
|----|------------------|-------|-------|--------|--------------------|------|------|------|------|-------|--------|--------------------|-------|-------|
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 20 | 13 | 10 | 11 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21 | 10 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 |
| 22 | 9 | 11 | 9 | 14 | 8 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 |
| 23 | 6 | 7 | 7 | 12 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 24 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 最大 | 13 | 11 | 11 | 14 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| 計 | 89 | 90 | 88 | 96 | 83 | 85 | 94 | 96 | 98 | 111 | 101 | 94 | 96 | 95 |
| | 時間最大 14 時間最大日の日水 | | | | | | | 96 | | 時間係数 | 3.50 | | | • |

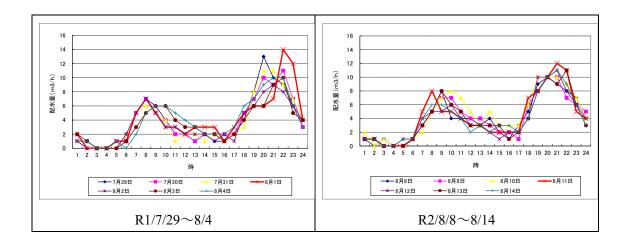

16 金剛東高地区配水池

表 3.26 時間配水量実績 [金剛東高地区配水池]


| | | | | | 2 | | | | | | | 2 . | | |
|----|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | , | | 間配水量(r | | | | | | | 間配水量(n | | | |
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 1 | 32 | 31 | 36 | 36 | 35 | 43 | 35 | 34 | 32 | 34 | 31 | 32 | 30 | 32 |
| 2 | 22 | 18 | 20 | 22 | 24 | 21 | 25 | 23 | 24 | 21 | 21 | 24 | 19 | 20 |
| 3 | 22 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 18 | 16 | 19 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 |
| 4 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 |
| 5 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 |
| 6 | 34 | 35 | 39 | 43 | 38 | 32 | 31 | 31 | 25 | 29 | 31 | 37 | 32 | 32 |
| 7 | 68 | 74 | 76 | 68 | 69 | 61 | 51 | 59 | 46 | 53 | 70 | 64 | 59 | 57 |
| 8 | 101 | 84 | 81 | 95 | 101 | 79 | 83 | 80 | 74 | 78 | 90 | 82 | 94 | 80 |
| 9 | 76 | 79 | 79 | 76 | 74 | 77 | 83 | 84 | 81 | 89 | 96 | 96 | 86 | 76 |
| 10 | 59 | 60 | 68 | 59 | 61 | 84 | 68 | 70 | 69 | 78 | 67 | 66 | 68 | 88 |
| 11 | 59 | 45 | 44 | 58 | 47 | 52 | 53 | 61 | 57 | 80 | 53 | 53 | 61 | 62 |
| 12 | 41 | 42 | 40 | 43 | 41 | 44 | 63 | 55 | 65 | 67 | 55 | 48 | 52 | 52 |
| 13 | 46 | 42 | 43 | 49 | 43 | 46 | 43 | 67 | 45 | 56 | 45 | 45 | 49 | 48 |
| 14 | 39 | 43 | 34 | 52 | 41 | 51 | 38 | 54 | 42 | 49 | 39 | 47 | 42 | 47 |
| 15 | 36 | 32 | 34 | 36 | 45 | 41 | 34 | 35 | 35 | 45 | 39 | 38 | 39 | 38 |
| 16 | 42 | 39 | 43 | 43 | 36 | 35 | 35 | 39 | 37 | 44 | 41 | 40 | 36 | 41 |
| 17 | 57 | 50 | 39 | 51 | 46 | 46 | 50 | 47 | 47 | 48 | 52 | 49 | 49 | 46 |
| 18 | 58 | 63 | 55 | 68 | 59 | 72 | 65 | 67 | 68 | 75 | 68 | 71 | 68 | 61 |
| 19 | 71 | 68 | 81 | 69 | 68 | 79 | 92 | 80 | 83 | 88 | 82 | 86 | 85 | 81 |
| 20 | 92 | 84 | 88 | 77 | 85 | 78 | 90 | 84 | 85 | 98 | 99 | 103 | 90 | 84 |
| 21 | 96 | 95 | 89 | 72 | 96 | 84 | 80 | 87 | 92 | 104 | 97 | 97 | 97 | 89 |
| 22 | 89 | 90 | 96 | 101 | 84 | 83 | 90 | 92 | 87 | 81 | 80 | 82 | 81 | 90 |
| 23 | 80 | 68 | 76 | 99 | 65 | 65 | 71 | 72 | 64 | 64 | 64 | 62 | 64 | 65 |
| 24 | 62 | 73 | 60 | 60 | 66 | 54 | 49 | 49 | 50 | 46 | 51 | 50 | 53 | 54 |
| 最大 | 101 | 95 | 96 | 101 | 101 | 84 | 92 | 92 | 92 | 104 | 99 | 103 | 97 | 90 |
| 計 | 1,312 | 1,259 | 1,268 | 1,323 | 1,272 | 1,278 | 1,279 | 1,319 | 1,258 | 1,371 | 1,316 | 1,316 | 1,300 | 1,289 |
| | | | 時間最大 | 104 | | 時間最大E | の日水量 | 1.371 | | 時間係数 | 1.82 | | | • |

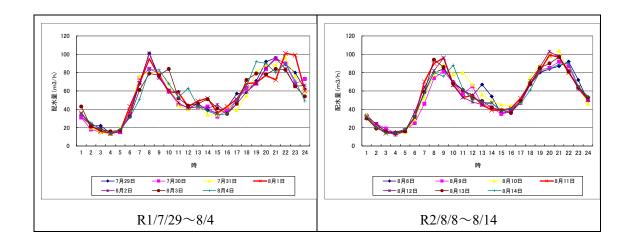

① 金剛東配水池

表 3.27 時間配水量実績 [金剛東配水池]

| | | | | | 3 > | | | | | | | 2 > | | |
|--------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| ١. ١ | | | | 間配水量(n | | | | | | | 間配水量(n | | | |
| 時 | 7月29日 | 7月30日 | 7月31日 | 8月1日 | 8月2日 | 8月3日 | 8月4日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月10日 | | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 |
| 1 | 134 | 123 | 110 | 155 | 170 | 157 | 172 | 113 | 150 | 113 | 111 | 120 | 144 | 129 |
| 2 | 48 | 114 | 84 | 125 | 71 | 82 | 91 | 63 | 48 | 55 | 81 | 70 | 58 | 85 |
| 3 | 38 | 51 | 70 | 45 | 49 | 56 | 54 | 39 | 62 | 39 | 45 | 43 | 44 | 38 |
| 4 | 44 | 46 | 64 | 35 | 40 | 35 | 51 | 34 | 36 | 34 | 44 | 34 | 49 | 36 |
| 5 | 78 | 59 | 55 | 58 | 46 | 44 | 48 | 38 | 39 | 68 | 39 | 44 | 43 | 42 |
| 6 | 141 | 147 | 153 | 172 | 149 | 135 | 104 | 98 | 67 | 78 | 118 | 100 | 88 | 98 |
| 7 | 319 | 344 | 399 | 307 | 367 | 338 | 241 | 243 | 177 | 214 | 269 | 266 | 252 | 259 |
| 8 | 424 | 440 | 414 | 429 | 472 | 346 | 338 | 375 | 329 | 327 | 382 | 370 | 326 | 330 |
| 9 | 467 | 377 | 442 | 424 | 429 | 442 | 434 | 386 | 408 | 376 | 362 | 340 | 369 | 369 |
| 10 | 350 | 345 | 410 | 433 | 373 | 449 | 460 | 380 | 375 | 367 | 344 | 345 | 307 | 364 |
| 11 | 229 | 371 | 298 | 292 | 270 | 311 | 328 | 261 | 246 | 291 | 249 | 241 | 279 | 233 |
| 12 | 313 | 223 | 267 | 269 | 228 | 275 | 310 | 249 | 244 | 228 | 242 | 241 | 244 | 262 |
| 13 | 239 | 188 | 332 | 304 | 332 | 268 | 284 | 266 | 256 | 292 | 254 | 177 | 212 | 236 |
| 14 | 238 | 206 | 278 | 257 | 228 | 265 | 242 | 221 | 223 | 194 | 172 | 244 | 208 | 208 |
| 15 | 191 | 225 | 202 | 215 | 200 | 208 | 195 | 210 | 184 | 200 | 150 | 171 | 169 | 153 |
| 16 | 185 | 238 | 194 | 273 | 216 | 233 | 220 | 207 | 158 | 177 | 217 | 167 | 146 | 180 |
| 17 | 262 | 234 | 275 | 300 | 224 | 248 | 304 | 231 | 234 | 213 | 205 | 205 | 196 | 192 |
| 18 | 318 | 293 | 359 | 389 | 355 | 438 | 446 | 364 | 367 | 345 | 343 | 372 | 316 | 329 |
| 19 | 401 | 455 | 456 | 456 | 475 | 462 | 489 | 418 | 461 | 458 | 437 | 436 | 466 | 424 |
| 20 | 467 | 513 | 454 | 332 | 444 | 431 | 422 | 386 | 367 | 427 | 432 | 366 | 370 | 418 |
| 21 | 466 | 466 | 481 | 377 | 438 | 455 | 498 | 416 | 363 | 393 | 369 | 439 | 354 | 386 |
| 22 | 459 | 476 | 465 | 577 | 421 | 400 | 404 | 358 | 340 | 348 | 361 | 350 | 405 | 356 |
| 23 | 362 | 333 | 315 | 418 | 360 | 298 | 353 | 271 | 308 | 309 | 298 | 265 | 248 | 270 |
| 24 | 252 | 277 | 249 | 347 | 295 | 308 | 231 | 202 | 196 | 202 | 219 | 213 | 198 | 210 |
| 最大 | 467 | 513 | 481 | 577 | 475 | 462 | 498 | 418 | 461 | 458 | 437 | 439 | 466 | 424 |
| 計 | 6,425 | 6,544 | 6,826 | 6,989 | 6,652 | 6,684 | 6,719 | 5,829 | 5,638 | 5,748 | 5,743 | 5,619 | 5,491 | 5,607 |
| 時間最大 577 時間最大日の日水量 | | | | | | | の日水量 | 6,989 | | 時間係数 | 1.98 | | | |

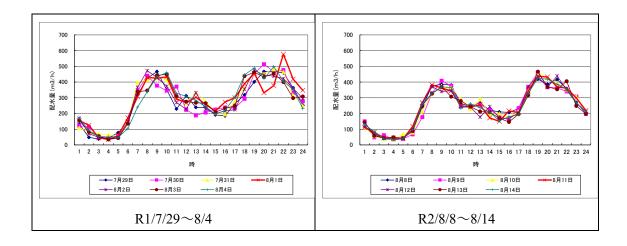

(6) 地盤高

基盤地図情報ダウンロードサービス(国土地理院)から入手した 10mメッシュ 数値標高モデルデータより作成する。

3.1.4. 現状の水理計算

作成した管網モデルを用いて、水理計算を実行し、その結果に基づいて特徴を整理する。

(1) 給水圧の分布状況

有効水頭の分布から、以下の地区では給水圧が低いといえる。

- 喜志配水区域(喜志高架水槽配水区域の境界付近)
- 北部配水区域(富美ヶ丘町、美山台)
- 東部配水区域(楠風台)
- 金剛東配水区域(藤沢台三丁目)

一方、静水頭の分布から、以下の地区では給水圧が高いといえる。

- 彼方配水区域
- 錦織配水区域東部
- 石川周辺部(北部配水区域、低区配水区域、金剛東低地区配水区域)

なお、甘南備第1加圧ポンプ場配水区域は、増圧ポンプ稼働時に給水圧が高くなる。

これらの給水圧の問題箇所は、配水池水位と給水地区の標高バランスによるものである。

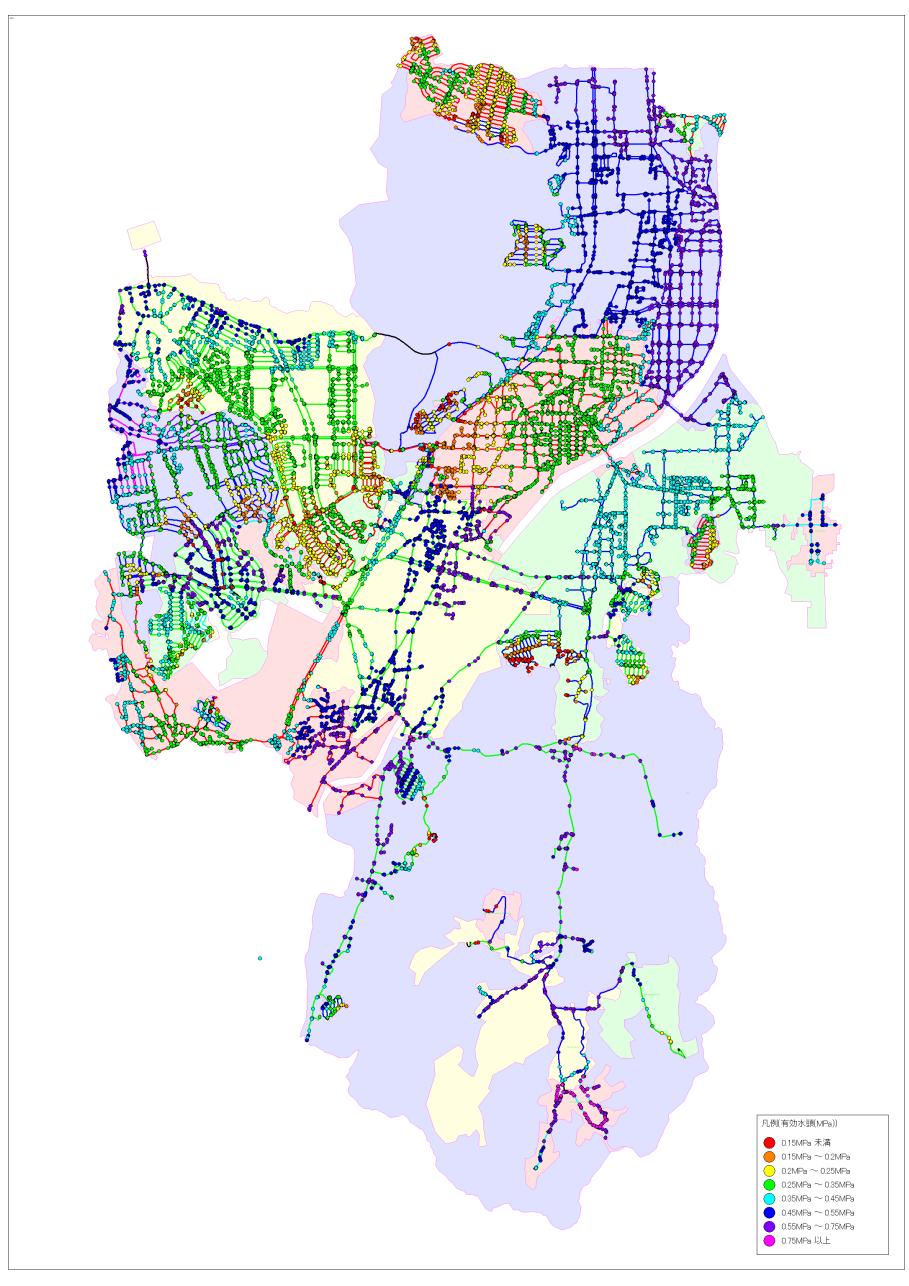


図 3.10 給水圧の分布状況 (最小有効水頭)

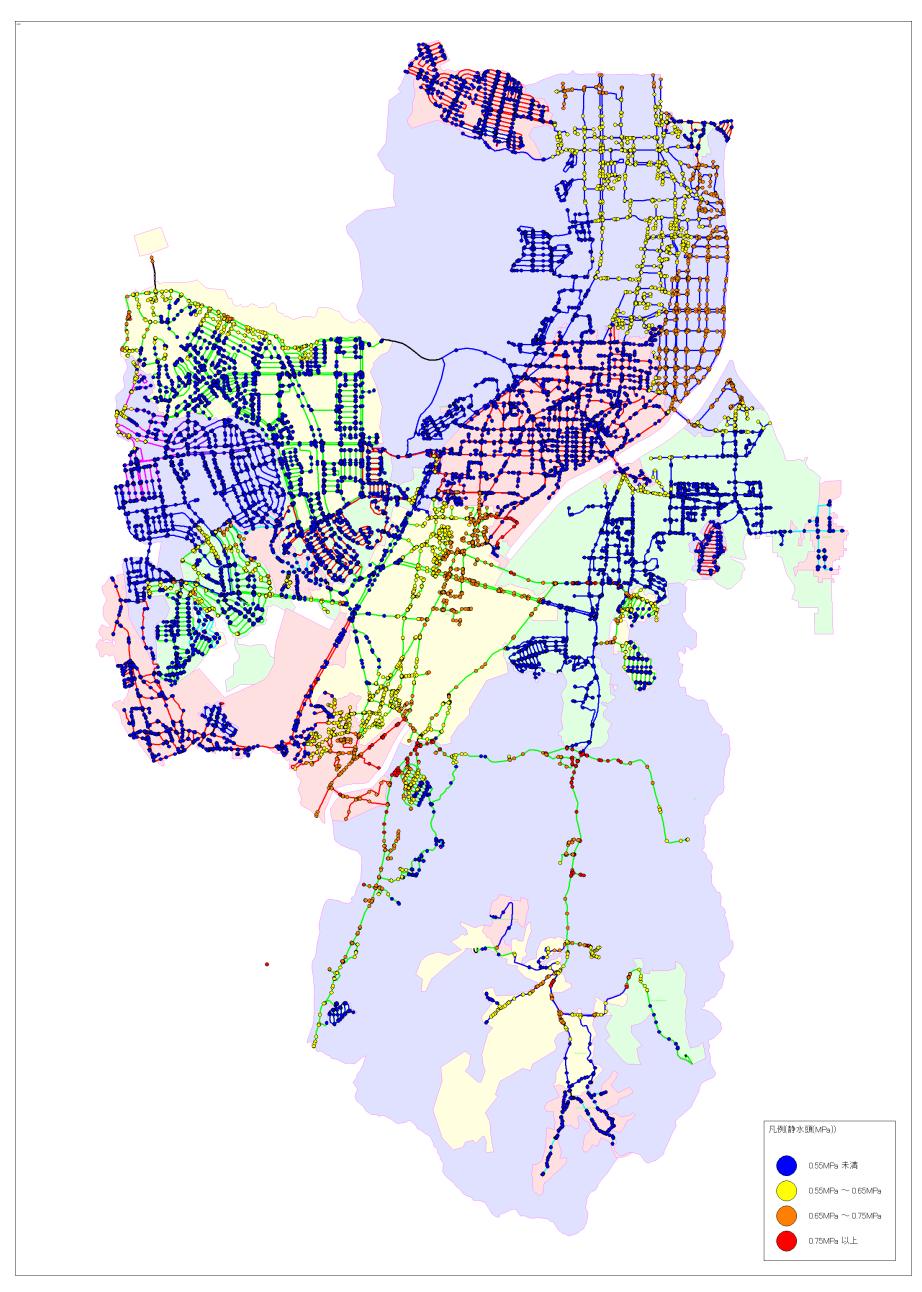


図 3.11 給水圧の分布状況 (最大静水頭)

(2) 過負荷管路(配水管の流速)の状況

配水管の流速により、過負荷管路の確認を行う。 これより、次のことがいえる。

- 給水圧に影響を与えるような負荷の大きい管路は存在しないといえる。
- 一方で、流速が小さい管路があるため、夾雑物の堆積に注意が必要である。
- ただし、需要者に近い口径の小さい管路では、配水区域全体の時間変動より大きい ことが想定されるため、ここでは、参考程度の扱いとする。

■夾雑物が堆積しやすい箇所 (夾雑物の管内での挙動)

| | 重いもの | 軽いもの |
|---------|----------------------|---------------------|
| 直線部 | 管内流速が 0.4 m/s 以下の箇所 | 管内流速が 0.1 m/s 以下の箇所 |
| (平坦な箇所) | | |
| 傾斜部 | 傾斜角度が 30°程度で、管内流速 | 傾斜角度が 30°程度で、管内流速が |
| | が 0.6 m/s 以下の箇所 | 0.2 m/s 以下の箇所 |
| 伏越部 | 管路の立ち上がり部分の近傍 | 管路の立ち上がり部分の近傍 |
| | とくに傾斜角度が 30°程度で、管 | とくに傾斜角度が 30°程度で、管内 |
| | 内流速が 0.4~0.6 m/s の箇所 | 流速が 0.1~0.2 m/s の箇所 |

出典:水道維持管理指針(2016) p. 455

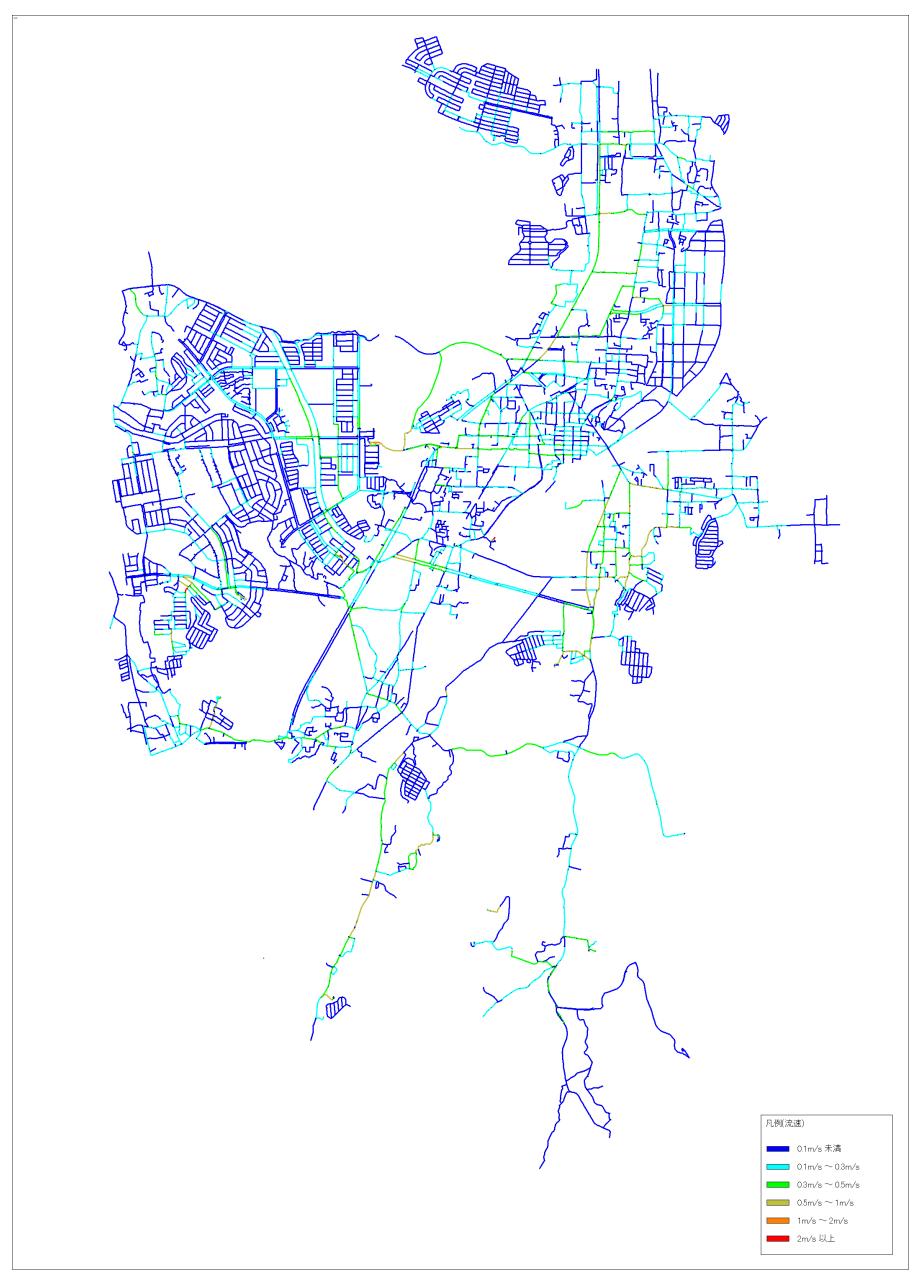


図 3.12 配水管の流速

3.2. 水運用計画

富田林市の自己水源の取水実績を整理するとともに、計画給水量に基づき、自己水源からの取水量と大阪広域水道企業団からの受水量を設定する。

自己水源の能力については、日野浄水場の整備方針に基づいて設定する。

これらの水源計画に基づき、配水区域や平常時及び非常時における水運用計画について検討する。

なお、水運用の検討にあたっては、将来、導入が予定されている河南送水システムの活用 も考慮する。

また、広域化の方向性(水道事業統合促進基金の活用による最適配置案等の策定について (中間報告資料)、令和3年2月、大阪広域水道企業団)も踏まえ、近隣市町村との施設共 同化についても整理する。

【検討内容】

- 平常時の水運用の整理(廃止予定施設考慮)
- 自己水源(日野浄水場)停止時の水運用の整理
- 企業団停止時の水運用の整理
- 彼方配水池、嶽山配水池、展望配水池の配水区域の再編成
- 北部配水区域の再編成(堺市との共同化含む)
- 伏山配水池の有効利用及び廃止の可否
- 山中田ポンプ場及び山中田配水池の廃止の検討
- 別井加圧ポンプ場の廃止の可否
- 大伴水管橋右岸側の給水範囲の拡大検討

3.2.1. 平常時の水運用の整理

(1) 配水池別計画配水量を設定した。

近年の実績配水池別一日平均配水量を基に配水別計画配水量を設定する。

具体的には、令和2年度は新型コロナウイルスの影響が考えられるため、令和元年度の 実績値を用いて全体の計画給水量を按分して設定した。

表 3.28 配水池別計画配水量

| | 一日平均配力 | k量(m³/日) | 比 | 率 | 計画配水量 |
|--------------|--------|----------|--------|--------|---------------------|
| 配水池 | R1 | R2 | R1 | R2 | (m ³ /日) |
| | | | | | - |
| 北部配水池 | 8,468 | 8,725 | 25.49% | 25.68% | 8,230 |
| 低区配水池 | 3,247 | 3,352 | 9.77% | 9.87% | 3,160 |
| 東部配水池 | 2,892 | 3,053 | 8.70% | 8.99% | 2,810 |
| 彼方配水池 | 1,235 | 1,306 | 3.72% | 3.84% | 1,200 |
| 嶽山配水池 | 774 | 639 | 2.33% | 1.88% | 750 |
| 錦織配水池(自然流下) | 1,727 | 1,645 | 5.20% | 4.84% | 1,680 |
| 錦織配水池(加圧ポンプ) | 126 | 127 | 0.38% | 0.37% | 120 |
| 金剛東配水池 | 7,434 | 7,404 | 22.37% | 21.79% | 7,230 |
| 金剛東高地区配水池 | 1,531 | 1,682 | 4.61% | 4.95% | 1,490 |
| 金剛配水池(自然流下) | 3,358 | 3,460 | 10.11% | 10.18% | 3,260 |
| 金剛配水池(加圧ポンプ) | 2,435 | 2,584 | 7.33% | 7.61% | 2,370 |
| 計 | 33,227 | 33,977 | | | 32,300 |

全体計画給水量(32,300m³/日)をR1比率を使用して按分

(2) 平常時の水運用

以下を考慮して、平常時の水運用を整理する。

- 自己水源(日野浄水場)を最大限(21,400m³/日)活用
- 低区配水池の廃止(北部配水池に統合)
- 旧甲田浄水場送水ポンプ (東部配水池及び彼方配水池向けポンプ) の廃止

また、自己水源の活用を検討するにあたり、各配水池への送水可能量を水理計算により 確認する。

具体的には、日野浄水場からの供給量を 21,400m³/日とした上で、最も標高の高い位置 にある彼方配水池にどの供給可能か確認する。

上原減圧水槽の水位を HWL として計算した場合の結果は次の通りであり、日野浄水場からの供給量を 21,400 m³/日とする場合は、彼方配水池への送水は不可となる。

表 3.29 送水管水理計算(上原減圧水槽~錦織・彼方・金剛・金剛東配水池)

| | ルート | | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|--------|------------|--------|------|--------|---------|--------|---------|------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | | 上原減圧水槽 | | | | | | | | | 188. 00 | | |
| 上原減圧水槽 | → <i>i</i> | A | 500 | 5, 800 | 21, 400 | 892.0 | 1. 2621 | 110 | 3.9460 | 22. 89 | 165. 11 | | |
| Α | → [| В | 250 | 160 | 3, 750 | 156.0 | 0.8846 | 110 | 4. 6011 | 0.74 | 164. 37 | | |
| В | → ≨ | 錦織配水池 | 250 | 920 | 1, 800 | 75. 0 | 0. 4246 | 110 | 1. 1835 | 1.09 | 163. 28 | 152.00 | 11. 28 |
| В | → 1 | 彼方配水池 | 250 | 2, 900 | 1, 950 | 81.0 | 0.4600 | 110 | 1. 3724 | 3. 98 | 160. 39 | 165. 50 | -5. 11 |
| Α | → (| С | 500 | 1, 300 | 17, 650 | 735. 0 | 1.0409 | 110 | 2. 7629 | 3. 59 | 161. 52 | | |
| С | → [| D | 500 | 130 | 5, 630 | 235. 0 | 0. 3320 | 110 | 0. 3337 | 0.04 | 161. 48 | | |
| D | → 3 | 金剛配水池 | 400 | 970 | 5, 630 | 235. 0 | 0. 5188 | 110 | 0. 9892 | 0.96 | 160. 52 | 143.00 | 17. 52 |
| С | → <u>5</u> | 金剛東配水池 | 500 | 880 | 12, 020 | 501.0 | 0. 7089 | 110 | 1. 3574 | 1. 19 | 160. 33 | 146.00 | 14. 33 |

| 錦織配水池 | (m ³ /日) | 1, 800 |
|----------|---------------------|---------|
| 彼方配水池 | (m³/日) | 1, 950 |
| 金剛配水池 | (m³/日) | 5, 630 |
| 金剛東配水池 | (m³/日) | 8, 720 |
| "(北部配水池) | (m³/日) | 3, 300 |
| ā† | (m³/日) | 21, 400 |

ただし、実際は彼方配水池への送水を実施している(令和 2 年度では最大 1,760 m^3 /日: 令和 2 年 9 月 9 日)ことから、この時の条件では送水可能であることを確認した。

表 3.30 送水管水理計算(上原減圧水槽~錦織・金剛・金剛東配水池) [R2.9.9]

| ルート | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|------------|------|--------|---------|--------|---------|------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 上原減圧水槽 | | | | | | | | | 188. 00 | | |
| 上原減圧水槽 → A | 500 | 5, 800 | 18, 902 | 788. 0 | 1. 1148 | 110 | 3. 1364 | 18. 19 | 169.81 | | |
| A → B | 250 | 160 | 3, 138 | 131.0 | 0.7403 | 110 | 3. 3091 | 0.53 | 169. 28 | | |
| B → 錦織配水池 | 250 | 920 | 1, 378 | 57. 0 | 0. 3251 | 110 | 0. 7220 | 0.66 | 168. 62 | 152.00 | 16. 62 |
| B → 彼方配水池 | 250 | 2, 900 | 1, 760 | 73. 0 | 0. 4152 | 110 | 1. 1353 | 3. 29 | 165. 99 | 165. 50 | 0.49 |
| A → C | 500 | 1, 300 | 15, 764 | 657. 0 | 0. 9297 | 110 | 2. 2417 | 2. 91 | 166. 90 | | |
| C → D | 500 | 130 | 5, 217 | 217. 0 | 0.3077 | 110 | 0. 2898 | 0.04 | 166. 86 | | |
| D → 金剛配水池 | 400 | 970 | 5, 217 | 217. 0 | 0. 4807 | 110 | 0.8592 | 0.83 | 166. 03 | 143.00 | 23. 03 |
| C → 金剛東配水池 | 500 | 880 | 10, 547 | 439.0 | 0. 6220 | 110 | 1.0658 | 0. 94 | 165.96 | 146.00 | 19.96 |

| 錦織配水池 | (m³/日) | 1, 378 |
|-----------|---------------------|---------|
| 彼方配水池 | (m³/日) | 1, 760 |
| 金剛配水池 | (m³/日) | 5, 217 |
| 金剛東配水池 | (m³/日) | 8, 739 |
| " (北部配水池) | (m³/日) | 1, 808 |
| 計 | (m ³ /日) | 18, 902 |

日野浄水場からの供給量を 21,400 m³/日とする場合は、日野浄水場から彼方配水池へは送水しない運用となる。

表 3.31 送水管水理計算(上原減圧水槽~錦織・金剛・金剛東配水池)

| | ルー | ٢ | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|--------|---------------|--------|------|--------|---------|--------|---------|------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | | 上原減圧水槽 | | | | | | | | | 188. 00 | | |
| 上原減圧水槽 | → | Α | 500 | 5, 800 | 21, 400 | 892.0 | 1. 2621 | 110 | 3.9460 | 22. 89 | 165. 11 | | |
| A | → | В | 250 | 160 | 1, 800 | 75. 0 | 0. 4246 | 110 | 1. 1835 | 0.19 | 164. 92 | | |
| В | \rightarrow | 錦織配水池 | 250 | 920 | 1, 800 | 75. 0 | 0. 4246 | 110 | 1. 1835 | 1.09 | 163. 83 | 152.00 | 11.83 |
| В | \rightarrow | 彼方配水池 | 250 | 2, 900 | 0 | 0.0 | 0.0000 | 110 | 0.0000 | 0.00 | 164. 92 | 165. 50 | -0.58 |
| Α | \rightarrow | С | 500 | 1, 300 | 19, 600 | 817. 0 | 1. 1559 | 110 | 3. 3540 | 4. 36 | 160. 75 | | |
| С | \rightarrow | D | 500 | 130 | 5, 630 | 235. 0 | 0. 3320 | 110 | 0. 3337 | 0.04 | 160. 71 | | |
| D | \rightarrow | 金剛配水池 | 400 | 970 | 5, 630 | 235. 0 | 0. 5188 | 110 | 0. 9892 | 0.96 | 159. 75 | 143.00 | 16. 75 |
| С | → | 金剛東配水池 | 500 | 880 | 13, 970 | 582.0 | 0. 8239 | 110 | 1. 7927 | 1.58 | 159. 17 | 146.00 | 13. 17 |

| 錦織配水池 | (m³/日) | 1, 800 |
|----------|---------------------|---------|
| 彼方配水池 | (m ³ /日) | 0 |
| 金剛配水池 | (m³/日) | 5, 630 |
| 金剛東配水池 | (m³/日) | 8, 720 |
| "(北部配水池) | (m³/日) | 5, 250 |
| 計 | (m³/日) | 21, 400 |

また、北部配水池へ自己水を供給するためには金剛東配水池から送水することになるが、 北部配水池の計画配水量である 11,390m³/日の送水が可能である。

表 3.32 送水管水理計算(金剛東配水池~北部配水池)

| ルート | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|----------------|------|--------|---------|--------|--------|------|---------|-------|---------|--------|-------|
| | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 金剛東配水池 | | | | | | | | | 130.00 | | |
| 金剛東配水池 → 北部配水池 | 500 | 1, 600 | 11, 390 | 475.0 | 0.6717 | 110 | 1. 2287 | 1. 97 | 128. 03 | 116.50 | 11.53 |

| 北部配水池 | (m³/日) | 11, 390 |
|-------|---------------------|---------|
| 計 | (m ³ /日) | 11, 390 |

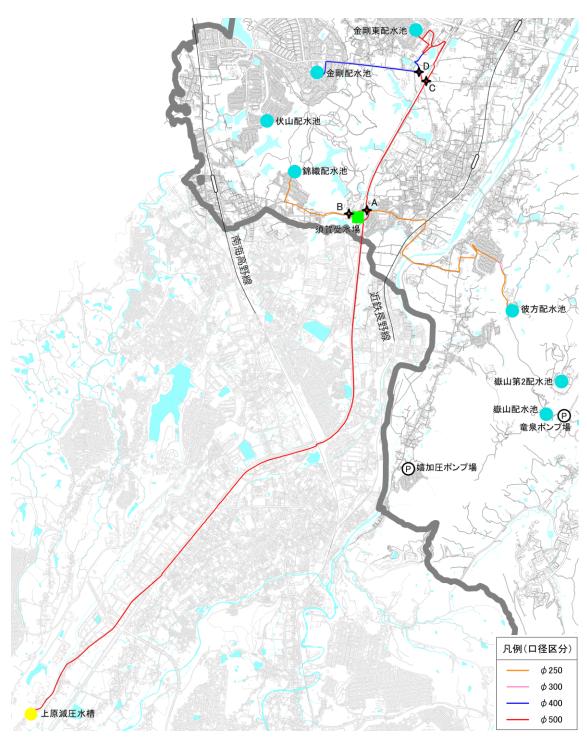


図 3.13 送水管(上原減圧水槽~錦織・彼方・金剛・金剛東配水池)

以上より、平常時の水運用については、下表の通りとすることが考えられる。

表 3.33 平常時の水運用

| | 配水量 (m³/日) | 自己水 (m³/日) | 企業団水 (m³/日) | 備考 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 北部配水池 | 11,390 | 5,250 | 6,140 廿山分岐 | 低区配水池分含む |
| 東部配水池 | 2,810 | 0 | 2,810 楠風台分岐 | |
| 彼方配水池 | 1,950 | 0 | 1,950 東部配水池 | 嶽山配水池分含む |
| 錦織配水池 | 1,800 | 1,800 | 0 須賀分岐 | 自然流下+加圧ポンプ |
| 金剛東配水池 | 7,230 | 7,230 | _ | |
| 金剛東高地区配水池 | 1,490 | 1,490 | _ | |
| 金剛配水池 | 5,630 | 5,630 | 0 五軒家分岐 | 自然流下+加圧ポンプ |
| 計 | 32,300 | 21,400 | 10,900 | |

ただし、滞留水対策のため、企業団からの受水量をある程度の確保することを考慮すると、次のように、北部、錦織、金剛配水池は自己水と企業団水の割合を同じとする運用も考えられる。

表 3.34 平常時の水運用(自己水・企業団水均等配分)

| | 配水量 | 自己水 | 企業団水 | 備考 |
|-----------|--------|--------|-------------|------------|
| | (m³/日) | (m³/日) | (m³/日) | 1佣 石 |
| 北部配水池 | 11,390 | 7,670 | 3,720 廿山分岐 | 低区配水池分含む |
| 東部配水池 | 2,810 | 0 | 2,810 楠風台分岐 | |
| 彼方配水池 | 1,950 | 0 | 1,950 東部配水池 | 嶽山配水池分含む |
| 錦織配水池 | 1,800 | 1,210 | 590 須賀分岐 | 自然流下+加圧ポンプ |
| 金剛東配水池 | 7,230 | 7,230 | _ | |
| 金剛東高地区配水池 | 1,490 | 1,490 | _ | |
| 金剛配水池 | 5,630 | 3,800 | 1,830 五軒家分岐 | 自然流下+加圧ポンプ |
| 計 | 32,300 | 21,400 | 10,900 | |

なお、東部配水池から彼方配水池への送水については、現時点では未実施である。H27 事業計画に基づいて送水管の整備を実施したことから、今回設定した計画配水量とこれら の整備内容を反映した確認を行う。

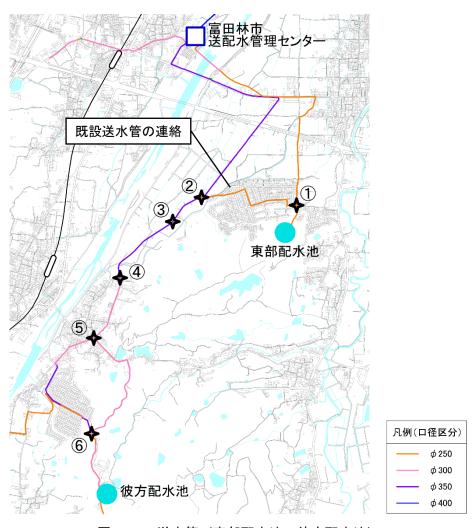


図 3.14 送水管(東部配水池~彼方配水池)

表 3.35 送水管水理計算(東部配水池~彼方配水池)

■東部配水池~彼方配水池

| | ルート | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|-------|---------|------|-----|--------|--------|---------|------|---------|-------|---------|---------|-------|
| | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | 東部配水池 | | | | | | | | | 173. 80 | | |
| 東部配水池 | → ① | 250 | 180 | 1, 950 | 81.0 | 0.4600 | 110 | 1. 3724 | 0. 25 | 173. 55 | | |
| 1 | → ② | 350 | 660 | 1, 950 | 81.0 | 0. 2347 | 110 | 0. 2666 | 0. 18 | 173. 37 | | |
| 2 | → ③ | 350 | 230 | 1, 950 | 81.0 | 0. 2347 | 110 | 0. 2666 | 0.06 | 173. 31 | | |
| 3 | → ④ | 350 | 470 | 1, 950 | 81.0 | 0. 2347 | 110 | 0. 2666 | 0.13 | 173. 18 | | |
| 4 | → ⑤ | 300 | 390 | 1, 950 | 81.0 | 0. 3195 | 110 | 0. 5648 | 0. 22 | 172. 96 | | |
| 5 | → ⑥ | 300 | 790 | 1, 950 | 81.0 | 0. 3195 | 110 | 0. 5648 | 0. 45 | 172. 51 | | |
| 6 | → 彼方配水池 | 300 | 360 | 1, 950 | 81.0 | 0. 3195 | 110 | 0. 5648 | 0. 20 | 172. 31 | 165. 50 | 6. 81 |

| 彼方配水池 | (m³/日) | 1, 950 |
|-------|---------------------|--------|
| 計 | (m ³ /H) | 1, 950 |

| | | 東部配水池 | |
|-------|-----|---------|-------|
| 水位 | (m) | 101.80 | LWL |
| ポンプ揚程 | (m) | 75. 00 | H27計画 |
| ポンプ損失 | (m) | 3.00 | 設定 |
| 動水位 | (m) | 173. 80 | |

東部配水池送水ポンプについては、令和3年度に設計を実施中である。

3.2.2. 自己水源(日野浄水場)停止時の水運用の整理

自己水源(日野浄水場)停止時の運用については、次の通りとすることが考えられる。

表 3.36 自己水源(日野浄水場)停止時の水運用【計画水量】

| | 配水量 (m³/日) | 自己水 (m³/日) | 企業団水 (m³/日) 備考 |
|-----------|---------------|---------------|----------------------------|
| 北部配水池 | 11,390 | | 11,390 廿山分岐 低区配水池分含む |
| 東部配水池 | 2,810 | 0 | 2,810 楠風台分岐 |
| 彼方配水池 | 1,950 | 0 | 1,950 楠風台分岐→東部配水池 嶽山配水池分含む |
| 錦織配水池 | 1,800 | 0 | 1,800 須賀分岐 自然流下+加圧ポンプ |
| 金剛東配水池 | 7,230 | 0 | 7,230 廿山分岐→北部配水池 |
| 金剛東高地区配水池 | 1,490 | 0 | 1,490 廿山分岐→北部配水池 |
| 金剛配水池 | 5,630 | 0 | 5,630 五軒家分岐 自然流下+加圧ポンプ |
| 計 | 32,300 | 0 | 32,300 |

また、自己水源(日野浄水場)停止時の運用については、実施した実績がある。

表 3.37 自己水源(日野浄水場)停止時の水運用(令和3年3月22日)【実績水量】

| | 配水量 | 自己水 | 企業団水 備考 | _ |
|-----------|--------|--------|---------------------------|------|
| | (m³/日) | (m³/日) | (m³/日) | |
| 北部配水池 | 11,681 | 0 | 11,681 廿山分岐 低区配水池分 | 含む |
| 東部配水池 | 2,960 | 0 | 2,661 楠風台分岐 | |
| | | | 299 廿山分岐→甲田送水ポンプ | |
| 彼方配水池 | 1,829 | 0 | 1,829 廿山分岐→甲田送水ポンプ 嶽山配水池分 | 含む |
| 錦織配水池 | 1,672 | 0 | 1,672 須賀分岐 自然流下+加 | 圧ポンプ |
| 金剛東配水池 | 7,074 | 0 | 7,074 廿山分岐→北部配水池 | |
| 金剛東高地区配水池 | 1,467 | 0 | 1,467 廿山分岐→北部配水池 | |
| 金剛配水池 | 5,868 | 0 | 5,868 五軒家分岐 自然流下十加 | 圧ポンプ |
| 計 | 32,551 | 0 | 32,551 | |

ただし、実績では、東部配水池と彼方配水池への送水は旧甲田浄水場送水ポンプを活用しているため、これらの送水ポンプを廃止する場合の運用が可能であることと楠風台分岐における受水量が4,760m³/日となることに問題ないか確認する必要がある。

前者については、前述の通り、東部配水池から彼方配水池に送水するための施設整備により問題はない。

3.2.3. 企業団停止時の水運用の整理

自己水源 $21,400\,\mathrm{m}^3$ /日を計画配水量で均等配分した水量を送水可能か水理計算により確認する。

表 3.38 企業団停止時の水運用:A案

| | 配水量(| m³/日) | 備考 |
|-----------|--------|--------|-----------|
| | ベース | 自己水按分 | 1佣 右 |
| 北部配水池 | 11,390 | 7,550 | 金剛東配水池を経由 |
| 東部配水池 | 2,810 | 1,860 | 彼方配水池を経由 |
| 彼方配水池 | 1,950 | 1,290 | |
| 錦織配水池 | 1,800 | 1,190 | |
| 金剛東配水池 | 7,230 | 4,790 | |
| 金剛東高地区配水池 | 1,490 | 990 | |
| 金剛配水池 | 5,630 | 3,730 | |
| 計 | 32,300 | 21,400 | |

表 3.39 送水管水理計算(上原減圧水槽~錦織・彼方・金剛・金剛東配水池): A案

| | ルー | ٢ | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|--------|---------------|--------|------|--------|---------|--------|---------|------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | | 上原減圧水槽 | | | | | | | | | 188. 00 | | |
| 上原減圧水槽 | → | Α | 500 | 5, 800 | 21, 400 | 892.0 | 1. 2621 | 110 | 3. 9460 | 22. 89 | 165. 11 | | |
| Α | → | В | 250 | 160 | 4, 340 | 181.0 | 1. 0238 | 110 | 6. 0292 | 0.96 | 164. 15 | | |
| В | \rightarrow | 錦織配水池 | 250 | 920 | 1, 190 | 50.0 | 0. 2807 | 110 | 0. 5504 | 0.51 | 163. 64 | 152.00 | 11.64 |
| В | \rightarrow | 彼方配水池 | 250 | 2, 900 | 3, 150 | 131.0 | 0. 7431 | 110 | 3. 3326 | 9.66 | 154. 49 | 165. 50 | -11.01 |
| Α | → | С | 500 | 1, 300 | 17, 060 | 711.0 | 1.0061 | 110 | 2. 5945 | 3. 37 | 161. 74 | | |
| С | → | D | 500 | 130 | 3, 730 | 155. 0 | 0. 2200 | 110 | 0. 1558 | 0.02 | 161. 72 | | |
| D | → | 金剛配水池 | 400 | 970 | 3, 730 | 155. 0 | 0. 3437 | 110 | 0.4619 | 0.45 | 161. 27 | 143.00 | 18. 27 |
| С | \rightarrow | 金剛東配水池 | 500 | 880 | 13, 330 | 555. 0 | 0. 7862 | 110 | 1. 6437 | 1. 45 | 160. 29 | 146.00 | 14. 29 |

| 錦織配水池 | (m³/日) | 1, 190 |
|----------|--------|---------|
| 彼方配水池 | (m³/日) | 1, 290 |
| "(東部配水池) | (m³/日) | 1, 860 |
| 金剛配水池 | (m³/日) | 3, 730 |
| 金剛東配水池 | (m³/日) | 5, 780 |
| "(北部配水池) | (m³/日) | 7, 550 |
| āt | (m³/日) | 21, 400 |

A案の運用では、彼方配水池への流入が困難となる。

そこで、彼方配水池への流入が可能となる運用 (B案) を検討する。

表 3.40 企業団停止時の水運用:B案

| | 配水量(| m³/日) | 備考 |
|-----------|--------|--------|-----------|
| | ベース | 自己水按分 | 1)用行 |
| 北部配水池 | 11,390 | 5,990 | 金剛東配水池を経由 |
| 東部配水池 | 2,810 | 1,480 | 彼方配水池を経由 |
| 彼方配水池 | 1,950 | 1,030 | |
| 錦織配水池 | 1,800 | 950 | |
| 金剛東配水池 | 7,230 | 3,810 | |
| 金剛東高地区配水池 | 1,490 | 780 | |
| 金剛配水池 | 5,630 | 2,960 | |
| 計 | 32,300 | 17,000 | |

表 3.41 送水管水理計算(上原減圧水槽~錦織·彼方·金剛·金剛東配水池): B案

■上原滅圧水槽~錦織・彼方・金剛・金剛東配水池(企業団停止時) C案:上原滅圧水槽HWL

| L 原 減 止 水 信 ~ | 竏 極・ 依力 |) · 亚剛 · 玉 | 剛果配水流 | 也 化 来 四 1 | ラエ 時) | じ条:上原 | 減止水槽 11 | WL | | | | | |
|---------------|---------|------------|-------|-----------|---------|--------|----------------|------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | ルート | | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | 上原 | 減圧水槽 | | | | | | | | | 188. 00 | | |
| 上原減圧水槽 | → A | | 500 | 5, 800 | 17, 000 | 708. 0 | 1. 0026 | 110 | 2. 5776 | 14. 95 | 173.05 | | |
| Α | → B | | 250 | 160 | 3, 460 | 144. 0 | 0.8162 | 110 | 3. 9646 | 0. 63 | 172. 42 | | |
| В | → 錦織 | 配水池 | 250 | 920 | 950 | 40.0 | 0. 2241 | 110 | 0. 3628 | 0. 33 | 172. 09 | 152. 00 | 20. 09 |
| В | → 彼方 | 配水池 | 250 | 2, 900 | 2, 510 | 105. 0 | 0. 5921 | 110 | 2. 1893 | 6. 35 | 166. 07 | 165. 50 | 0. 57 |
| Α | → C | | 500 | 1, 300 | 13, 540 | 564. 0 | 0. 7985 | 110 | 1. 6919 | 2. 20 | 170. 85 | | |
| С | → D | | 500 | 130 | 2, 960 | 123. 0 | 0. 1746 | 110 | 0. 1016 | 0. 01 | 170. 84 | | |
| D | → 金剛 | 配水池 | 400 | 970 | 2, 960 | 123. 0 | 0. 2728 | 110 | 0. 3011 | 0. 29 | 170. 55 | 143. 00 | 27. 55 |
| С | → 金剛 | 東配水池 | 500 | 880 | 10, 580 | 441.0 | 0. 6240 | 110 | 1. 0720 | 0. 94 | 169. 91 | 146. 00 | 23. 91 |

| 錦織配水池 | (m³/日) | 950 |
|----------|--------|--------|
| 彼方配水池 | (m³/日) | 1,030 |
| "(東部配水池) | (m³/日) | 1, 480 |
| 金剛配水池 | (m³/日) | 2, 960 |
| 金剛東配水池 | (m³/日) | 4, 590 |
| "(北部配水池) | (m³/日) | 5, 990 |
| 計 | (m³/日) | 17,000 |

自己水源の供給量を、 $17,000 \,\mathrm{m}^3/$ 日とする場合は、これを均等配分した水量を送水可能となる。

3.2.4. 彼方配水池、嶽山配水池、展望配水池の配水区域の再編成

彼方配水池、嶽山配水池、展望配水池の現状の送配水フローは次の通りである。

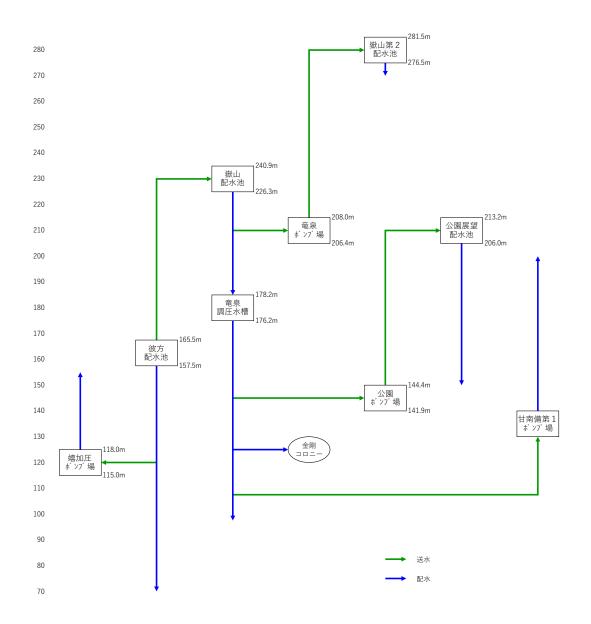


図 3.15 対象地域の送配水フロー (現状)

以降では、配水区域の再編成と河南送水システムの運用開始後による、企業団水の送水方 法について検討する。

(1) 配水区域再編成案の作成

彼方配水池、嶽山配水池、公園展望配水池の配水区域における地盤高分布を図 3.16 に示す。


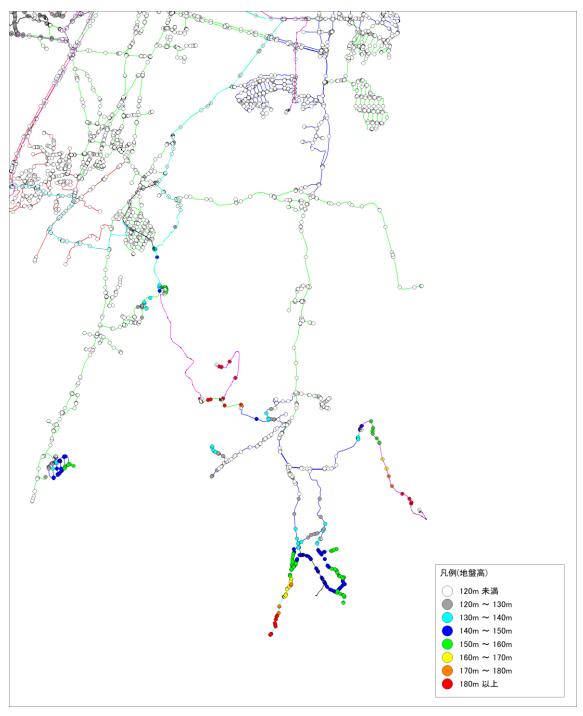


図 3.16 対象地域の地盤高分布

これより、本地域は標高差が大きいことから、配水池の水位と地域の標高分布に基づいて 配水区域を設定する必要があり、このとき、既存施設(嶽山配水池、嶽山第2配水池、竜泉 ポンプ場、竜泉調圧水槽、公園ポンプ場、甘南備第1加圧ポンプ場)の存廃も含めて再編成 を検討する。


例えば、できる限りの施設の集約を考慮して、配水池水位より、地盤高が130m程度までの地区を彼方配水池(LWL:157.5m)配水区域、地盤高が180m程度までの地区を公園展望配水池(LWL:206.0m)配水区域とした場合、これらの配水池で適正な給水圧による配水が困難な地区は個別に配水方法を検討する必要がある。

個別に配水方法を検討する箇所は、現在、嶽山第2配水池、竜泉調圧水槽、甘南備第1加 圧ポンプ場から配水している地区であり、特に、竜泉調圧水槽から配水している地区は分散 することとなり、それぞれ新たな施設整備(増圧ポンプ)が必要となる。

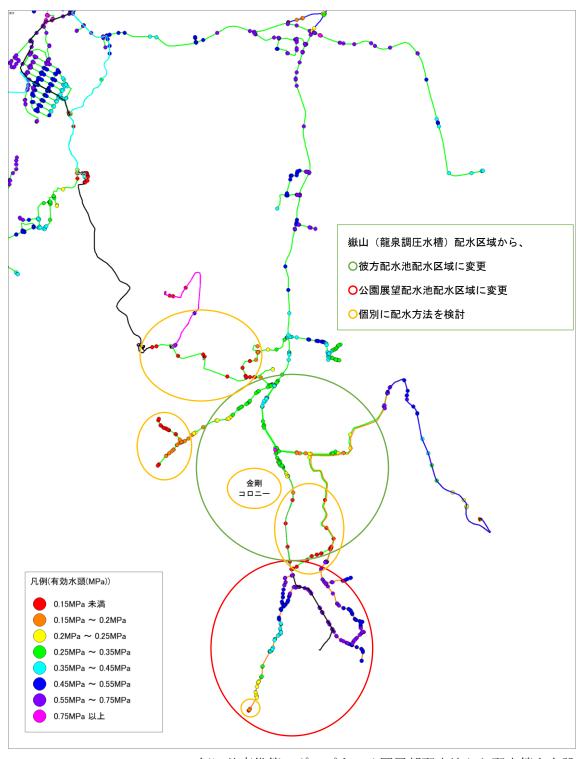

仮に甘南備第1ポンプまで公園展望配水池から配水管を布設 大口水量にも時間係数を適用

図 3.17 有効水頭の分布(配水区域の切替:嶽山→彼方、甘南備第1→公園展望)

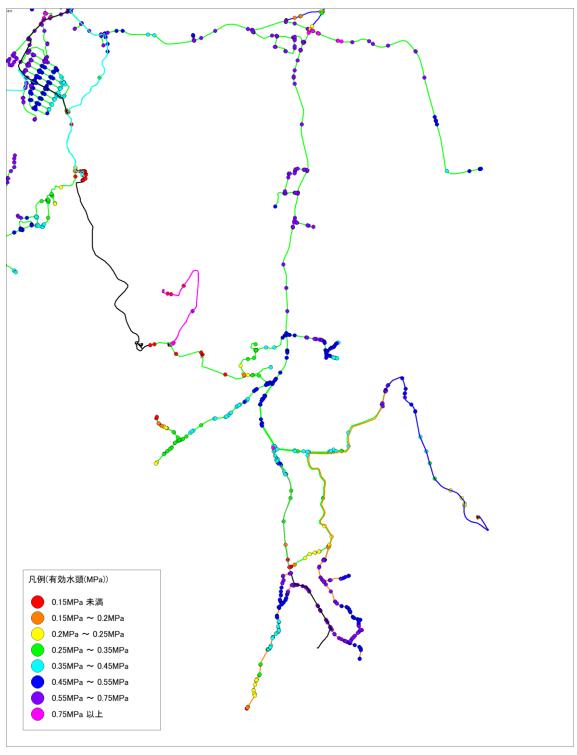

仮に甘南備第1ポンプまで公園展望配水池から配水管を布設 大口水量には時間係数を不適用

図 3.18 有効水頭の分布(配水区域の切替:嶽山→彼方、甘南備第1→公園展望)

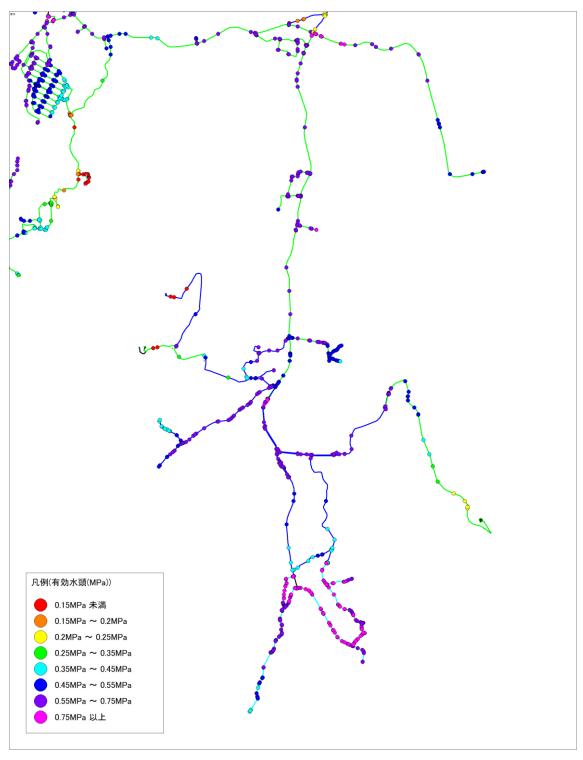


図 3.19 【参考】有効水頭の分布(現状)

そこで、できる限り用地確保を伴う新たな施設整備や流向の変化を伴う煩雑な配水区域の切替作業の発生を回避するため、以下の方針で配水区域の再編成を検討する。

- 当面(第1段階)は現状の配水区域を継続することとし、竜泉調圧水槽は存続する。
- 竜泉調圧水槽への送水は公園展望配水池から実施し、嶽山配水池を廃止する。
- 嶽山第2配水池と竜泉ポンプ場は廃止し、竜泉調圧水槽に設置するポンプを介して 配水する(竜泉調圧水槽については池を含めて一式更新する)。
- 将来的(第2段階)に甘南備第1加圧ポンプ場へ送水は、竜泉調圧水槽から公園展望 配水池に切り替え、甘南備第1加圧ポンプ場のブースターポンプの揚程を見直す。

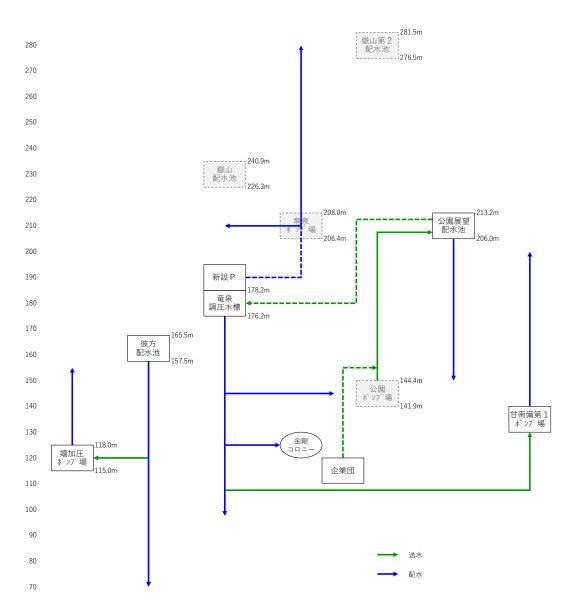


図 3.20 対象地域の送配水フロー(計画:第1段階)

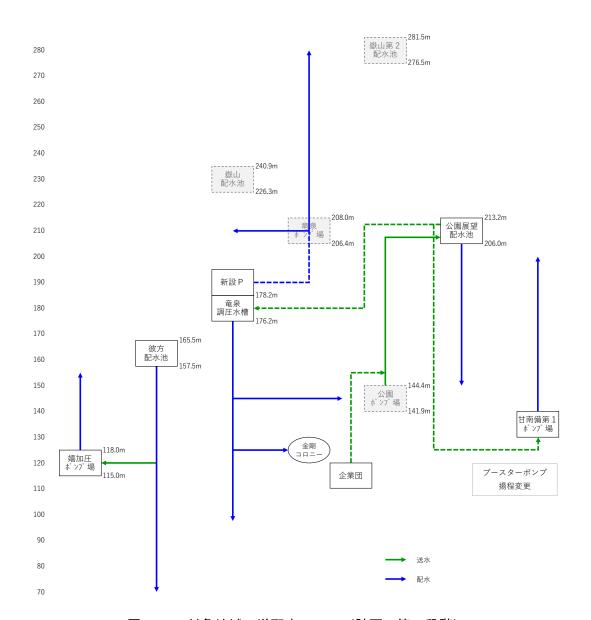


図 3.21 対象地域の送配水フロー(計画:第2段階)

(2) 送水方法の検討

公園展望配水池及び竜泉調圧水槽への送水方法について、次の3案を検討する。

| 案1 | 企業団から直接、公園展望配水池及び竜泉調圧水槽への送水と金剛コロニーへの |
|----|--------------------------------------|
| | 配水を実施 |
| 案2 | 企業団から直接、公園展望配水池への送水と金剛コロニーへの配水を実施 |
| | (公園展望配水池から竜泉調圧水槽への送水を実施) |
| 案3 | 企業団から全量公園展望配水池へ送水 |
| | (公園展望配水池から竜泉調圧水槽への送水と金剛コロニーへの配水を実施) |

また、竜泉ポンプ場と嶽山第2配水池を廃止し、竜泉調圧水槽付近に配水用ブースターポンプの設置を検討する。

この他、甘南備第1加圧ポンプ場配水区域への配水を将来的に竜泉調圧水槽から公園展望配水池からの配水に切り替えることを検討する。

| 案○-A | 甘南備第1加圧ポンプ場配水区域への送水は、竜泉調圧水槽から実施 |
|------|-----------------------------------|
| | (公園展望配水池から竜泉調圧水槽への送水量に甘南備第1加圧ポンプ場 |
| | 配水分を含む) |
| 案○-B | 甘南備第1加圧ポンプ場配水区域への送水は、公園展望配水池から実施 |
| | (公園展望配水池から竜泉調圧水槽への送水の途中で甘南備第1加圧ポン |
| | プ場に至る送水管を新設する) |

(3) 計画送配水量の設定

各案の計画送配水量については、下記留意事項に基づいて表 3.42 の通り設定する。

【留意事項】

- 企業団から公園展望配水池への送水量は覚書水量(1,200m³/日)に基づいて設定する。
- 竜泉調圧水槽や甘南備第1加圧ポンプ場への送水については、嶽山配水池の実 績値をベースに時間変動(時間係数)を考慮したものとする。
- 金剛コロニーは計画配水量の 12 時間分以上の容量の受水槽を要しているもののその流入に伴う時間変動(時間係数)は不明である。そのため、直結給水と同等とみなして、設計指針に掲載されている関数を用いて設定する。
 - ※時間係数(K)=1.8489×(一日最大給水量(O)/24)-0.0145

表 3.42 計画送配水量の設定 (一日水量換算)

| | Ē | 十画送配水量 | 量 (m³/日) | ※時間最大 | 配水量は日換 | 算 | — E | 最大配力 | 火量 | 備考 |
|--------------------------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|------|------|-------|----------------------------------|
| | 案1-A | 案1-B | 案 2 - A | 案 2 - B | 案 3 - A | 案 3 - B | R1実績 | R2実績 | 補正 | · 明考 |
| 嶽山配水池 | | | | | | | 890 | 811 | 1,200 | ×1 |
| 嶽山第2配水池 | | | | | | | 140 | 106 | 190 | * 1 |
| 公園展望配水池 | | | | | | | 212 | 136 | 290 | * 1 |
| 甘南備第1加圧ポンプ場 | | | | | | | 73 | _ | 98 | * 2 |
| 金剛コロニー | | | | | | | 320 | - | 320 | * 3 |
| 竜泉調圧水槽 (直接配水) | | | | | | | 145 | _ | 302 | 差分 |
| 企業団→公園展望配水池 | | 290 | | 880 | | 1,200 | | | | R1実績値から設定(案1)、差分を計算(案2,3) |
| 企業団→金剛コロニー | | 320 | | 320 | | 0 | | | | * 3 |
| 計 | | 610 | | 1,200 | | 1,200 | | | | |
| 企業団→竜泉調圧水槽 | 1,611 | 1,254 | - | _ | - | - | | | | 嶽山第2×時間係数+竜泉調圧水槽×時間係数+甘南備第1×時間係数 |
| 公園展望配水池→既設配水管(φ 150) | _ | _ | 2,891 | _ | 3,461 | - | | | | 下記+公園展望配水池×時間係数 |
| 既設配水管 (φ 150) →金剛コロニー分岐 | _ | - | 1,611 | - | 2,181 | - | | | | 下記+金剛コロニー×時間係数(案3のみ) |
| 金剛コロニー分岐→竜泉調圧水槽 | _ | - | 1,611 | _ | 1,611 | - | | | | 嶽山第2×時間係数+竜泉調圧水槽×時間係数+甘南備第1×時間係数 |
| 公園展望配水池→既設配水管(φ 150) | _ | 1,637 | - | 2,891 | - | 3,461 | | | | 下記+公園展望配水池×時間係数 |
| 既設配水管(φ150)→竜泉・第1分岐点 | _ | 357 | - | 1,611 | _ | 2,181 | | | | 下記+甘南備第1 |
| 竜泉・第1分岐点→金剛コロニー分岐 | _ | _ | - | 1,254 | _ | 1,824 | | | | 下記+金剛コロニー×時間係数(案3のみ) |
| 金剛コロニー分岐→竜泉調圧水槽 | _ | _ | _ | 1,254 | _ | 1,254 | | | | 嶽山第2×時間係数+竜泉調圧水槽×時間係数 |
| 竜泉・第1分岐点→甘南備第1加圧ポンプ | _ | 357 | _ | 357 | _ | 357 | | | | 甘南備第1×時間係数 |

※1:一日最大配水量の実績は市全体の一日最大配水量発生日とその前後の3日間を合わせた一週間の実績値より

※2:メーター数 (116) ×メーター当たり有収水量 (550L) ÷有収率 (96.3%) ÷負荷率 (90.2%)

メーター当たり有収水量は令和元年度メーター口径40mm未満の年間有収水量(10,006,918m³)とメーター数(49,747戸)から設定

※3:金剛コロニーは節点割当水量(令和元年度の年間使用水量を令和8年度一日最大給水量ベースに調整)を設定

時間係数・・・嶽山第2:3.89、嶽山(竜泉・甘南備第1):4.89、公園展望6.04、金剛コロニー:1.78

水理計算対象

(4) 公園展望配水池送水管口径の検討

企業団新分岐(甘南備分岐)から公園展望配水池までの送水管口径を検討する。

なお、送水管の新設は、新分岐から公園ポンプ場の流出地点とし、公園ポンプ場から公園展望配水池までは既設の送水管を使用するものとする。

水理計算より、新たに布設する送水管の口径・延長について、案1は ϕ 75×820m、案2と案3は ϕ 150×820mとする。

表 3.43 送水管水理計算(新分岐~公園展望配水池)

■企業団ポンプ場~公園展望配水池(案 1)

| ルート | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|------------------|------|--------|--------|--------|---------|------|----------|-------|---------|---------|-------|
| | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 企業団ポンプ場 | | | | | | | | | 229. 05 | | |
| 企業団ポンプ場 → 公園ポンプ場 | 75 | 820 | 290 | 12. 0 | 0. 7601 | 110 | 14. 2155 | 11.66 | 217. 39 | | |
| 公園ポンプ場 → 公園展望配水池 | 150 | 1, 300 | 290 | 12. 0 | 0. 1900 | 110 | 0. 4861 | 0. 63 | 216. 76 | 213. 20 | 3. 56 |

| 公園展望配水池 | (m ³ /日) | 290 |
|---------|---------------------|-----|
| 計 | (m ³ /日) | 290 |

| | | 企業団ポンプ場 | |
|-------|-----|---------|-----------|
| 水位 | (m) | 96. 05 | |
| ポンプ揚程 | (m) | 138. 00 | |
| ポンプ損失 | (m) | 5. 00 | 分岐までの損失含む |
| 動水位 | (m) | 229. 05 | |

■企業団ポンプ場~公園展望配水池(案2)

| ルート | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|------------------|------|--------|--------|--------|---------|------|---------|-------|---------|---------|-------|
| | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 企業団ポンプ場 | | | | | | | | | 229. 05 | | |
| 企業団ポンプ場 → 公園ポンプ場 | 150 | 820 | 880 | 37. 0 | 0.5767 | 110 | 3. 7897 | 3. 11 | 225. 94 | | |
| 公園ポンプ場 → 公園展望配水池 | 150 | 1, 300 | 880 | 37. 0 | 0. 5767 | 110 | 3. 7897 | 4. 93 | 221.01 | 213. 20 | 7. 81 |

| 公園展望配水池 | (m³/日) | 880 |
|---------|--------|-----|
| 計 | (m³/日) | 880 |

| | | 企業団ポンプ場 | |
|-------|-----|---------|----------|
| 水位 | (m) | 96.05 | |
| ポンプ揚程 | (m) | 138. 00 | |
| ポンプ損失 | (m) | 5. 00 | 分岐までの損失含 |
| 動水位 | (m) | 229.05 | |

■企業団ポンプ場~公園展望配水池(客3)

| 正未四小ノノ物 ム圏成主癿小心 (未り) | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--------|--------|--------|---------|------|---------|-------|---------|---------|-------|
| ルート | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 企業団ポンプ場 | | | | | | | | | 229. 05 | | |
| 企業団ポンプ場 → 公園ポンプ場 | 150 | 820 | 1, 200 | 50.0 | 0. 7863 | 110 | 6. 7266 | 5. 52 | 223. 53 | | |
| 公園ポンプ場 → 公園展望配水池 | 150 | 1, 300 | 1, 200 | 50.0 | 0. 7863 | 110 | 6. 7266 | 8. 74 | 214. 79 | 213. 20 | 1. 59 |

| 公園展望配水池 | (m ³ /日) | 1, 200 |
|---------|---------------------|--------|
| 計 | (m³/日) | 1, 200 |

| | | 企業団ポンプ場 | |
|-------|-----|---------|-----------|
| 水位 | (m) | 96. 05 | |
| ポンプ揚程 | (m) | 138. 00 | |
| ポンプ損失 | (m) | 5. 00 | 分岐までの損失含む |
| 動水位 | (m) | 229. 05 | |

(5) 竜泉調圧水槽送配水管口径の検討

案1では、企業団新分岐(甘南備分岐)から竜泉調圧水槽までの送配水管口径を検討する。

また各案について、公園展望配水池から竜泉調圧水槽(案1を除く)ならびに甘南備第 1加圧ポンプ場までの送配水管口径を検討する。

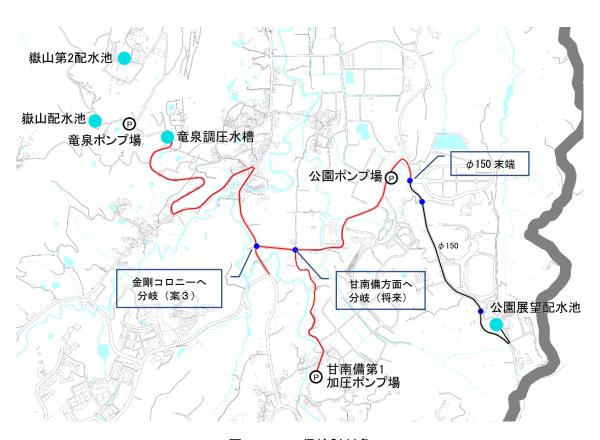


図 3.22 口径検討対象

■案1-A: 甘南備分岐~竜泉調圧水槽

水理計算より、新たに布設する送配水管の口径・延長はφ150×1,530mとする。

表 3.44 送配水管水理計算(新分岐~竜泉調圧水槽)

■企業団ポンプ場~竜泉調圧水槽(案 1 – A)

| ルート | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|------------------|------|--------|--------|--------|---------|------|----------|--------|---------|---------|--------|
| | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 企業団ポンプ場 | | | | | | | | | 229. 05 | | |
| 企業団ポンプ場 → 竜泉調圧水槽 | 150 | 1, 530 | 1, 611 | 67. 0 | 1. 0557 | 110 | 11. 5994 | 17. 75 | 211. 30 | 178. 20 | 33. 10 |

| 竜泉調圧水槽 | (m ³ /日) | 1, 611 | |
|--------|---------------------|--------|--|
| 計 | (m ³ /日) | 1, 611 | |

| | | 企業団ポンプ場 | |
|-------|-----|---------|-----------|
| 水位 | (m) | 96. 05 | |
| ポンプ揚程 | (m) | 138. 00 | |
| ポンプ損失 | (m) | 5. 00 | 分岐までの損失含む |
| 動水位 | (m) | 229.05 | |

■案1-B:公園展望配水池~甘南備第1加圧ポンプ場

公園展望配水池の既設配水管(H5 布設)の φ 150 末端から新設管を布設する。

新たに布設する送水管の口径は既設管口径や消火時の対応を考慮して ϕ 150 とする(ϕ 150×1,530m)。

表 3.45 送配水管水理計算(新分岐~竜泉調圧水槽)

■公園展望配水池~甘南備第 1 (案 1 - B)

| 以图成主癿 小心 | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|-----|--------|--------|---------|------|----------|-------|---------|---------|---------|
| | ルート | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | 公園展望配水池 | | | | | | | | | 206.00 | | |
| 公園展望配水池 | → φ200末端 | 200 | 300 | 1, 637 | 68. 0 | 0.6034 | 110 | 2. 9434 | 0.88 | 205. 12 | | 205. 12 |
| φ200末端 | → スポーツ公園 | 150 | 40 | 1, 637 | 68. 0 | 1.0727 | 110 | 11. 9481 | 0.48 | 204. 64 | | 204. 64 |
| スポーツ公園 | → 斎場 | 150 | 600 | 1, 287 | 54. 0 | 0.8434 | 110 | 7. 6565 | 4. 59 | 200. 05 | | 200.05 |
| 斎場 | → 霊園・農業公園 | 150 | 120 | 1, 178 | 49.0 | 0.7719 | 110 | 6. 5002 | 0. 78 | 199. 27 | | 199. 27 |
| 霊園・農業公園 | → 甘南備 (将来) | 150 | 860 | 357 | 15. 0 | 0. 2339 | 110 | 0.7141 | 0.61 | 198. 66 | | 198.66 |
| 甘南備 (将来) | → 甘南備第1 | 150 | 670 | 357 | 15.0 | 0. 2339 | 110 | 0. 7141 | 0. 48 | 198. 18 | 136. 30 | 61.88 |

| スポーツ公園 | (m³/日) | 350 |
|--------|--------|--------|
| 斎場 | (m³/日) | 109 |
| 霊園 | (m³/日) | 85 |
| 農業公園 | (m³/日) | 736 |
| 竜泉調圧水槽 | (m³/日) | 0 |
| 甘南備第 1 | (m³/日) | 357 |
| 計 | (m³/日) | 1, 637 |

| | | 公園展望配水池 |
|-------|-----|---------|
| 水位 | (m) | 206.00 |
| ポンプ揚程 | (m) | 0.00 |
| ポンプ損失 | (m) | 0.00 |
| 動水位 | (m) | 206.00 |

■案2-A:公園展望配水池~竜泉調圧水槽

公園展望配水池の既設配水管(H5 布設)の ϕ 150 末端から新設管を布設する。 水理計算より、新たに布設する送配水管の口径・延長は ϕ 200×1,040m と ϕ 150×1,530m とする。

また、既設配水管を φ 250~ φ 200 に増径する。(φ 250×300 m、 φ 200×760 m)

表 3.46 送配水管水理計算(公園展望配水池~竜泉調圧水槽)

■公園展望配水池~竜泉調圧水槽 (案2-A)

| 2回从主动水心 电水路工水品 | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|--------|--------|--------|---------|------|----------|--------|---------|---------|---------|
| ルート | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 公園展望 | 配水池 | | | | | | | | 206.00 | | |
| 公園展望配水池 → φ200末蛸 | ž 250 | 300 | 2, 891 | 120.0 | 0.6820 | 110 | 2. 8435 | 0.85 | 205. 15 | | 205. 15 |
| φ 200末端 → スポーツ | 公園 200 | 40 | 2, 891 | 120.0 | 1.0656 | 110 | 8. 4294 | 0.34 | 204. 81 | | 204. 81 |
| スポーツ公園 → 斎場 | 200 | 600 | 2, 541 | 106.0 | 0.9366 | 110 | 6. 6392 | 3. 98 | 200. 83 | | 200.83 |
| 斎場 → 霊園・農 | 業公園 200 | 120 | 2, 432 | 101.0 | 0.8964 | 110 | 6. 1220 | 0.73 | 200. 10 | | 200.10 |
| 霊園・農業公園 → 甘南備(| 将来) 200 | 860 | 1, 611 | 67.0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 2. 46 | 197. 64 | | 197. 64 |
| 甘南備(将来) → 金剛コロ | =- 200 | 180 | 1, 611 | 67.0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 0. 51 | 197. 13 | | 197. 13 |
| 金剛コロニー → 竜泉調圧 | 水槽 150 | 1, 530 | 1, 611 | 67.0 | 1.0557 | 110 | 11. 5994 | 17. 75 | 179. 38 | 178. 20 | 1. 18 |

| スポーツ公園 | (m³/日) | 350 |
|--------|---------------------|--------|
| 斎場 | (m³/日) | 109 |
| 霊園 | (m³/日) | 85 |
| 農業公園 | (m³/日) | 736 |
| 竜泉調圧水槽 | (m³/日) | 1, 611 |
| 計 | (m ³ /日) | 2, 891 |

| | | 公園展望配水池 |
|-------|-----|---------|
| 水位 | (m) | 206.00 |
| ポンプ揚程 | (m) | 0.00 |
| ポンプ損失 | (m) | 0.00 |
| 動水位 | (m) | 206.00 |

(公園展望配水池から新たに新設管を整備)

新たに布設する送配水管の口径・延長は ϕ 200×1,620mと ϕ 150×1,710mとする。

■公園展望配水池~竜泉調圧水槽 (案 2 - A)

| J | ν − ト | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|----------|--------------|------|--------|--------|--------|---------|------|----------|--------|---------|---------|---------|
| | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | 公園展望配水池 | | | | | | | | | 206. 00 | | |
| 公園展望配水池 | → φ200末端 | 200 | 300 | 1, 611 | 67. 0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 0.86 | 205. 14 | | 205. 14 |
| φ200末端 | → スポーツ公園 | 200 | 40 | 1, 611 | 67. 0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 0.11 | 205. 03 | | 205. 03 |
| スポーツ公園 | → 斎場 | 200 | 600 | 1, 611 | 67. 0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 1.71 | 203. 32 | | 203. 32 |
| 斎場 | → 霊園・農業公園 | 200 | 120 | 1, 611 | 67. 0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 0. 34 | 202. 98 | | 202. 98 |
| 霊園・農業公園 | → 甘南備(将来) | 200 | 860 | 1, 611 | 67. 0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 2. 46 | 200. 52 | | 200. 52 |
| 甘南備 (将来) | → 金剛コロニー | 150 | 180 | 1, 611 | 67. 0 | 1. 0557 | 110 | 11. 5994 | 2. 09 | 198. 43 | | 198. 43 |
| 金剛コロニー | → 竜泉調圧水槽 | 150 | 1, 530 | 1, 611 | 67. 0 | 1. 0557 | 110 | 11. 5994 | 17. 75 | 180. 68 | 178. 20 | 2. 48 |

| スポーツ公園 | (m³/日) | 0 |
|--------|--------|--------|
| 斎場 | (m³/日) | 0 |
| 霊園 | (m³/日) | 0 |
| 農業公園 | (m³/日) | 0 |
| 竜泉調圧水槽 | (m³/日) | 1, 611 |
| 計 | (m³/日) | 1, 611 |

| | | 公園展望配水池 |
|-------|-----|---------|
| 水位 | (m) | 206. 00 |
| ポンプ揚程 | (m) | 0.00 |
| ポンプ損失 | (m) | 0.00 |
| 動水位 | (m) | 206.00 |

■案2-B:公園展望配水池~竜泉調圧水槽・甘南備第1加圧ポンプ場公園展望配水池~竜泉調圧水槽の送配水管口径は案2-Aを引き継ぐこととする。 甘南備第1加圧ポンプ場に至る新たに布設する送配水管の口径・延長はφ150×670mとする(口径については、既設管口径や消火時の対応を考慮してφ150に設定)。

表 3.47 送配水管水理計算(公園展望配水池~竜泉調圧水槽・甘南備第1加圧ポンプ場)

■公園展望配水池~竜泉調圧水槽 (案2-B)

| 4四次主动水心 4 | | - / | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------|--------|--------|--------|---------|------|---------|--------|---------|---------|---------|
| J | レート | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | 公園展望配水池 | | | | | | | | | 206.00 | | |
| 公園展望配水池 | → φ200末端 | 250 | 300 | 2, 891 | 120.0 | 0. 6820 | 110 | 2. 8435 | 0.85 | 205. 15 | | 205. 15 |
| φ200末端 | → スポーツ公園 | 200 | 40 | 2, 891 | 120.0 | 1.0656 | 110 | 8. 4294 | 0.34 | 204. 81 | | 204. 81 |
| スポーツ公園 | → 斎場 | 200 | 600 | 2, 541 | 106.0 | 0. 9366 | 110 | 6. 6392 | 3. 98 | 200. 83 | | 200.83 |
| 斎場 | → 霊園・農業公園 | 200 | 120 | 2, 432 | 101.0 | 0.8964 | 110 | 6. 1220 | 0.73 | 200. 10 | | 200. 10 |
| 霊園・農業公園 | → 甘南備 (将来) | 200 | 860 | 1, 611 | 67. 0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 2. 46 | 197. 64 | | 197. 64 |
| 甘南備 (将来) | → 金剛コロニー | 200 | 180 | 1, 254 | 52. 0 | 0.4622 | 110 | 1. 7977 | 0.32 | 197. 32 | | 197. 32 |
| 金剛コロニー | → 竜泉調圧水槽 | 150 | 1, 530 | 1, 254 | 52. 0 | 0.8217 | 110 | 7. 2973 | 11. 16 | 186. 16 | 178. 20 | 7. 96 |
| 甘南備 (将来) | → 甘南備第1 | 150 | 670 | 357 | 15.0 | 0. 2339 | 110 | 0.7141 | 0.48 | 185. 68 | 136. 30 | 49.38 |

| スポーツ公園 | (m ³ /日) | 350 |
|--------|---------------------|--------|
| 斎場 | (m ³ /日) | 109 |
| 霊園 | (m³/日) | 85 |
| 農業公園 | (m ³ /日) | 736 |
| 竜泉調圧水槽 | (m³/日) | 1, 254 |
| 甘南備第 1 | (m ³ /日) | 357 |
| 計 | (m ³ /日) | 2, 891 |

| | | 公園展望配水池 |
|-------|-----|---------|
| 水位 | (m) | 206.00 |
| ポンプ揚程 | (m) | 0.00 |
| ポンプ損失 | (m) | 0.00 |
| 動水位 | (m) | 206.00 |

(公園展望配水池から新たに新設管を整備)

公園展望配水池~竜泉調圧水槽の送配水管は案2-Aを引き継ぐこととする。

■公園展望配水池~竜泉調圧水槽(案2-B)

| A (60) | 皮重癿 小心 " | 电水调压小信 (来2一) | • / | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------|------|--------|--------|--------|---------|------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | J | 7 - 7 | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | | 公園展望配水池 | | | | | | | | | 206. 00 | | |
| 公園 | 展望配水池 | → φ200末端 | 200 | 300 | 1, 611 | 67. 0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 0.86 | 205. 14 | | 205. 14 |
| φ2 | 00末端 | → スポーツ公園 | 200 | 40 | 1, 611 | 67. 0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 0.11 | 205. 03 | | 205. 03 |
| スオ | ペーツ公園 | → 斎場 | 200 | 600 | 1, 611 | 67. 0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 1, 71 | 203. 32 | | 203. 32 |
| 斎場 | 1 | → 霊園・農業公園 | 200 | 120 | 1, 611 | 67. 0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 0. 34 | 202. 98 | | 202. 98 |
| 霊歴 | ・農業公園 | → 甘南備 (将来) | 200 | 860 | 1, 611 | 67. 0 | 0. 5938 | 110 | 2. 8575 | 2. 46 | 200. 52 | | 200. 52 |
| 甘南 | 備(将来) | → 金剛コロニー | 150 | 180 | 1, 254 | 52. 0 | 0. 8217 | 110 | 7. 2973 | 1. 31 | 199. 21 | | 199. 21 |
| 金買 | | → 竜泉調圧水槽 | 150 | 1, 530 | 1, 254 | 52. 0 | 0. 8217 | 110 | 7. 2973 | 11. 16 | 188. 05 | 178. 20 | 9. 85 |
| 甘南 | 備(将来) | → 甘南備第1 | 150 | 670 | 357 | 15. 0 | 0. 2339 | 110 | 0. 7141 | 0.48 | 187. 57 | 136. 30 | 51. 27 |

| スポーツ公園 | (m³/日) | 0 |
|--------|---------------------|--------|
| 斎場 | (m³/日) | 0 |
| 霊園 | (m³/日) | 0 |
| 農業公園 | (m³/日) | 0 |
| 竜泉調圧水槽 | (m³/日) | 1, 254 |
| 甘南備第 1 | (m³/日) | 357 |
| 計 | (m ³ /日) | 1, 611 |

| | | 公園展望配水池 |
|-------|-----|---------|
| 水位 | (m) | 206. 00 |
| ポンプ揚程 | (m) | 0.00 |
| ポンプ損失 | (m) | 0.00 |
| 動水位 | (m) | 206 00 |

■案3-A:公園展望配水池~竜泉調圧水槽

公園展望配水池の既設配水管 (H5 布設) の φ 150 末端から新設管を布設する。

水理計算より、新たに布設する送配水管の口径・延長は ϕ 200×1,040mと ϕ 150×1,530mとする。

また、既設配水管を φ 250~ φ 200 に増径する。(φ 250×940m、φ 200×120m)

表 3.48 送配水管水理計算(公園展望配水池~竜泉調圧水槽)

■公園展望配水池~竜泉調圧水槽(案3-A)

| ルート | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|---------------|------------|--------|--------|--------|---------|------|----------|--------|---------|---------|---------|
| | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 公園 | 展望配水池 | | | | | | | | 206.00 | | |
| 公園展望配水池 → φ20 | 0末端 250 | 300 | 3, 546 | 148. 0 | 0.8365 | 110 | 4. 1488 | 1. 24 | 204. 76 | | 204. 76 |
| φ200末端 → スポ | ーツ公園 250 | 40 | 3, 196 | 133. 0 | 0.7540 | 110 | 3. 4232 | 0.14 | 204. 62 | | 204. 62 |
| スポーツ公園 → 斎場 | 250 | 600 | 3, 087 | 129. 0 | 0. 7282 | 110 | 3. 2103 | 1. 93 | 202. 69 | | 202.69 |
| 斎場 → 霊園 | ·農業公園 200 | 120 | 3, 002 | 125. 0 | 1. 1065 | 110 | 9. 0379 | 1.08 | 201.61 | | 201.61 |
| 霊園・農業公園 → 甘南 | 備 (将来) 200 | 860 | 2, 181 | 91.0 | 0.8039 | 110 | 5. 0046 | 4. 30 | 197. 31 | | 197. 31 |
| 甘南備 (将来) → 金剛 | コロニー 200 | 180 | 2, 181 | 91.0 | 0.8039 | 110 | 5. 0046 | 0.90 | 196. 41 | | 196. 41 |
| 金剛コロニー → 竜泉 | 調圧水槽 150 | 1, 530 | 1, 611 | 67. 0 | 1. 0557 | 110 | 11. 5994 | 17. 75 | 178. 66 | 178. 20 | 0.46 |

| スポーツ公園 | (m ³ /日) | 350 |
|--------|---------------------|--------|
| 斎場 | (m ³ /日) | 109 |
| 霊園 | (m ³ /日) | 85 |
| 農業公園 | (m ³ /日) | 736 |
| 竜泉調圧水槽 | (m ³ /日) | 1, 611 |
| 金剛コロニー | (m ³ /日) | 570 |
| 計 | (m ³ /日) | 3, 461 |

| | | 公園展望配水池 | |
|-------|-----|---------|--|
| 水位 | (m) | 206.00 | |
| ポンプ揚程 | (m) | 0.00 | |
| ポンプ損失 | (m) | 0.00 | |
| 動水位 | (m) | 206.00 | |

(公園展望配水池から新たに新設管を整備)

新たに布設する送配水管の口径・延長は ϕ 250×300mと ϕ 200×1,800mと ϕ 150×1,530 mとする。

■公園展望配水池~竜泉調圧水槽 (案3-A)

| 五四次至107770 | 包水例上小伯(未0 7 | • / | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------|--------|--------|--------|---------|------|----------|--------|---------|---------|---------|
| J | レート | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | 公園展望配水池 | | | | | | | | | 206.00 | | |
| 公園展望配水池 | → φ200末端 | 250 | 300 | 2, 181 | 91.0 | 0. 5145 | 110 | 1. 6882 | 0. 51 | 205. 49 | | 205. 49 |
| φ200末端 | → スポーツ公園 | 200 | 40 | 2, 181 | 91.0 | 0.8039 | 110 | 5. 0046 | 0. 20 | 205. 29 | | 205. 29 |
| スポーツ公園 | → 斎場 | 200 | 600 | 2, 181 | 91.0 | 0.8039 | 110 | 5. 0046 | 3.00 | 202. 29 | | 202. 29 |
| 斎場 | → 霊園・農業公園 | 200 | 120 | 2, 181 | 91.0 | 0.8039 | 110 | 5. 0046 | 0.60 | 201. 69 | | 201.69 |
| 霊園・農業公園 | → 甘南備(将来) | 200 | 860 | 2, 181 | 91.0 | 0.8039 | 110 | 5. 0046 | 4. 30 | 197. 39 | | 197. 39 |
| 甘南備 (将来) | → 金剛コロニー | 200 | 180 | 2, 181 | 91.0 | 0.8039 | 110 | 5. 0046 | 0.90 | 196. 49 | | 196. 49 |
| 金剛コロニー | → 竜泉調圧水槽 | 150 | 1, 530 | 1, 611 | 67.0 | 1. 0557 | 110 | 11. 5994 | 17. 75 | 178. 74 | 178. 20 | 0. 54 |

| スポーツ公園 | (m³/日) | 0 |
|--------|---------------------|--------|
| 斎場 | (m ³ /日) | 0 |
| 霊園 | (m ³ /日) | 0 |
| 農業公園 | (m ³ /日) | 0 |
| 竜泉調圧水槽 | (m ³ /日) | 1, 611 |
| 金剛コロニー | (m ³ /日) | 570 |
| 計 | (m³/日) | 2, 181 |

| | | 公園展望配水池 |
|-------|-----|---------|
| 水位 | (m) | 206. 00 |
| ポンプ揚程 | (m) | 0.00 |
| ポンプ損失 | (m) | 0.00 |
| 動水位 | (m) | 206.00 |

■案3-B:公園展望配水池~竜泉調圧水槽・甘南備第1加圧ポンプ場

公園展望配水池~竜泉調圧水槽の送配水管口径は案3-Aを引き継ぐこととする。

甘南備第1加圧ポンプ場に至る新たに布設する送配水管の口径・延長は ϕ 150×670mとする(口径については、既設管口径や消火時の対応を考慮して ϕ 150に設定)。

表 3.49 送配水管水理計算(公園展望配水池~竜泉調圧水槽・甘南備第1加圧ポンプ場)

■公園展望配水池~竜泉調圧水槽 (案3-B)

| 4 國 及 主 癿 小 心 | 电水调压小铂 (未 0 1 | , | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|------|--------|--------|--------|---------|------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | ルート | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | 公園展望配水池 | | | | | | | | | 206.00 | | |
| 公園展望配水池 | → φ200末端 | 250 | 300 | 3, 461 | 144. 0 | 0.8165 | 110 | 3.9667 | 1.19 | 204. 81 | | 204. 81 |
| φ200末端 | → スポーツ公園 | 250 | 40 | 3, 461 | 144. 0 | 0.8165 | 110 | 3.9667 | 0.16 | 204. 65 | | 204. 65 |
| スポーツ公園 | → 斎場 | 250 | 600 | 3, 111 | 130.0 | 0.7339 | 110 | 3. 2567 | 1. 95 | 202. 70 | | 202. 70 |
| 斎場 | → 霊園・農業公園 | 200 | 120 | 3, 002 | 125. 0 | 1. 1065 | 110 | 9.0379 | 1.08 | 201. 62 | | 201.62 |
| 霊園・農業公園 | → 甘南備 (将来) | 200 | 860 | 2, 181 | 91.0 | 0.8039 | 110 | 5. 0046 | 4. 30 | 197. 32 | | 197. 32 |
| 甘南備 (将来) | → 金剛コロニー | 200 | 180 | 1, 824 | 76.0 | 0.6723 | 110 | 3. 5955 | 0.65 | 196. 67 | | 196. 67 |
| 金剛コロニー | → 竜泉調圧水槽 | 150 | 1, 530 | 1, 254 | 52. 0 | 0.8217 | 110 | 7. 2973 | 11. 16 | 185. 51 | 178. 20 | 7. 31 |
| 甘南備 (将来) | → 甘南備第 1 | 150 | 670 | 357 | 15.0 | 0. 2339 | 110 | 0. 7141 | 0. 48 | 185. 03 | 136. 30 | 48. 73 |

| スポーツ公園 | (m³/日) | 350 |
|--------|---------------------|--------|
| 斎場 | (m³/日) | 109 |
| 霊園 | (m ³ /日) | 85 |
| 農業公園 | (m ³ /日) | 736 |
| 竜泉調圧水槽 | (m³/日) | 1, 254 |
| 金剛コロニー | (m³/日) | 570 |
| 甘南備第 1 | (m³/日) | 357 |
| 計 | (m ³ /日) | 3, 461 |

| | | 公園展望配水池 |
|-------|-----|---------|
| 水位 | (m) | 206.00 |
| ポンプ揚程 | (m) | 0.00 |
| ポンプ損失 | (m) | 0.00 |
| 動水位 | (m) | 206.00 |

(公園展望配水池から新たに新設管を整備)

公園展望配水池~竜泉調圧水槽の送配水管は案3-Aを引き継ぐこととする。

■公園展望配水池~竜泉調圧水槽(案3-B)

| 五圆灰至阳水池 | "电水调压水伯(来 0 L | , | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|------|--------|--------|--------|---------|------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | ルート | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | 公園展望配水池 | | | | | | | | | 206.00 | | |
| 公園展望配水 | 也 → φ200末端 | 250 | 300 | 2, 181 | 91.0 | 0. 5145 | 110 | 1. 6882 | 0. 51 | 205. 49 | | 205. 49 |
| φ200末端 | → スポーツ公園 | 200 | 40 | 2, 181 | 91.0 | 0.8039 | 110 | 5. 0046 | 0. 20 | 205. 29 | | 205. 29 |
| スポーツ公園 | → 斎場 | 200 | 600 | 2, 181 | 91.0 | 0.8039 | 110 | 5. 0046 | 3.00 | 202. 29 | | 202. 29 |
| 斎場 | → 霊園・農業公園 | 200 | 120 | 2, 181 | 91.0 | 0.8039 | 110 | 5. 0046 | 0.60 | 201. 69 | | 201.69 |
| 霊園・農業公 | 園 → 甘南備(将来) | 200 | 860 | 2, 181 | 91.0 | 0.8039 | 110 | 5. 0046 | 4. 30 | 197. 39 | | 197. 39 |
| 甘南備(将来) | → 金剛コロニー | 200 | 180 | 1, 824 | 76. 0 | 0. 6723 | 110 | 3. 5955 | 0. 65 | 196. 74 | | 196. 74 |
| 金剛コロニー | → 竜泉調圧水槽 | 150 | 1, 530 | 1, 254 | 52. 0 | 0. 8217 | 110 | 7. 2973 | 11. 16 | 185. 58 | 178. 20 | 7. 38 |
| 甘南備(将来) | → 甘南備第1 | 150 | 670 | 357 | 15. 0 | 0. 2339 | 110 | 0.7141 | 0.48 | 185. 10 | 136. 30 | 48. 80 |

| スポーツ公園 | (m ³ /日) | 0 |
|--------|---------------------|--------|
| 斎場 | (m ³ /日) | 0 |
| 霊園 | (m ³ /日) | 0 |
| 農業公園 | (m ³ /日) | 0 |
| 竜泉調圧水槽 | (m ³ /日) | 1, 254 |
| 金剛コロニー | (m ³ /日) | 570 |
| 甘南備第 1 | (m ³ /日) | 357 |
| 計 | (m ³ /日) | 2, 181 |

| | | 公園展望配水池 |
|-------|-----|---------|
| 水位 | (m) | 206. 00 |
| ポンプ揚程 | (m) | 0.00 |
| ポンプ損失 | (m) | 0.00 |
| 動水位 | (m) | 206. 00 |

(6) 各案の送配水管口径のまとめ

各案の送配水管口径をまとめたものを次に示す。

表 3.50 送配水管口径のまとめ

| | | | 延長 | 口径 | | | | |
|---------|---------------|---------|-------|-----|------|------|------|------|
| | | | (m) | 案-1 | 案-2① | 案-2② | 案-3① | 案-3② |
| 企業団分岐 | \rightarrow | 公園展望配水池 | 820 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 公園展望配水池 | \rightarrow | φ 200末端 | 300 | 1 | 250 | _ | 250 | 250 |
| φ 200末端 | \rightarrow | スポーツ公園 | 40 | - | 250 | 200 | 250 | 200 |
| スポーツ公園 | \rightarrow | 斎場 | 600 | 1 | 200 | 200 | 250 | 200 |
| 斎場 | \rightarrow | 霊園・農業公園 | 120 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 霊園・農業公園 | \rightarrow | 甘南備(将来) | 860 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 甘南備(将来) | \rightarrow | 金剛コロニー | 180 | 1 | 200 | 150 | 200 | 200 |
| 企業団分岐 | \rightarrow | 竜泉調圧水槽 | 1 520 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 金剛コロニー | → | 电水闸工小管 | 1,530 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 |
| 甘南備(将来) | \rightarrow | 甘南備第1 | 670 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

①:公園展望配水池既設配水管の増径

注:x-1、x-2では、企業団からの時間最大時の送配水量が覚書水量を超える可能性がある。

(竜泉調圧水槽、金剛コロニーへの送配水に時間変動を考慮する必要があるため)

②:公園展望配水池から新設管を整備

(7) 竜泉調圧水槽代替施設の検討

竜泉調圧水槽に代わる施設として、2池構造のポンプ井(一部自然流下で配水)と嶽山 第2配水区域向けポンプを整備する。また、自家発電設備を設置する。

■ポンプ井

ポンプ井の容量については、一部自然流下で配水する分があることと時間変動については上流の配水池と管路で考慮しているため、浄水池の有効容量を参考に計画送配水量の 1時間分とし、これに消火用水量 $(0.5 \,\mathrm{m}^3/\mathrm{分} \times 60\,\mathrm{分} = 30 \,\mathrm{m}^3)$ も考慮したものとする。

ポンプ井容量=358m³/日÷24+30=54.9 = 60m³

(計画送配水量の内訳)

● 嶽山第2配水池:140m³/日

● 甘南備第1加圧ポンプ場:73m³/日

● 竜泉調圧水槽(直接配水):145m³/日

■嶽山第2配水区域向けポンプ

時間最大配水量は $23\,\mathrm{m}^3$ /h($140\,\mathrm{m}^3$ /日 \times 3.89÷24)、消火時配水量は $36\,\mathrm{m}^3$ /h($140\,\mathrm{m}^3$ /日÷ $24+0.5\,\mathrm{m}^3$ /分 \times 60)であることから、計画時間最大配水量は $36\,\mathrm{m}^3$ /h と設定する。

ポンプ揚程については、消火時において、嶽山第2配水池の水位(LWL)である 276.5 m に到達することを考慮して 125 m (ポンプ廻り損失 3 m を考慮)とする。

また、高水圧対策として竜泉調圧水槽~竜泉ポンプ場間に新たに管路(ϕ 150)を整備するものとする。

表 3.51 送配水管水理計算(竜泉調圧水槽~嶽山第2配水池)

■竜泉調圧水槽~嶽山第2配水池(消火時

| - | 8.永뒝圧小信~獄山弟と此小心(月入时) | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------|-----|--------|--------|---------|------|----------|--------|---------|--------|---------|
| | ルート | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | 竜竜泉調圧水槽 | | | | | | | | | 298. 20 | | |
| | 竜竜泉調圧水槽 → 竜泉ポンプ場 | 150 | 230 | 864 | 36.0 | 0. 5662 | 110 | 3. 6632 | 0.84 | 297. 36 | | 297. 36 |
| | 竜泉ポンプ場 → 嶽山第2配水池 | 100 | 730 | 864 | 36.0 | 1. 2739 | 110 | 26. 3891 | 19. 26 | 278. 10 | 276.50 | 1.60 |

| 嶽山第2配水池 | (m³/日) | 864 |
|---------|---------------------|-----|
| 計 | (m ³ /日) | 864 |

| | | 竜泉調圧水槽 | |
|-------|-----|---------|-----|
| 水位 | (m) | 176. 20 | LWL |
| ポンプ揚程 | (m) | 125. 00 | |
| ポンプ損失 | (m) | 3.00 | |
| 動水位 | (m) | 298. 20 | |

【ポンプ仕様】

0.60m³/分×125m×22kW×2 台 (うち1台予備)

■参考(設計指針より)

5.9.4 容量

浄水池の有効容量は、計画浄水量の1時間以上 とする。

〔解説〕

浄水池は、ろ過水量と送配水量との変動を調節緩和するものであるため、停電等の不測の事態や、ろ過水量、送配水量の急変、保全作業時間の確保のための容量が必要である。したがって、水量調節などに要する時間を考慮して、池の容量は少なくとも計画浄水量の1時間以上とする。

また、浄水池直前で消毒用として塩素剤を注入することもあるので、塩素との接触時間を確保する役目を持っている。

表-7.1.3 小規模水道で使用する消火栓及び使用水量

| 19 | 上用す | る消 | 火栓 | (m | m) | 使用水量(m³/min) |
|----|------------|----|----|----|----|--------------|
| 単 | П | 消 | 火 | 栓 | 65 | 0.50 |
| 小 | 型 | 消 | 火 | 栓 | 50 | 0.26 |
| 小 | 型 | 消 | 火 | 栓 | 40 | 0.13 |

「簡易水道等国庫補助事業にかかる施設基準」(厚生省)

(8) 甘南備第1加圧ポンプ場向けブースターポンプの検討

時間最大配水量 $15\,\mathrm{m}^3$ /h($73\,\mathrm{m}^3$ /日× $4.89\div24$)、消火時配水量は $34\,\mathrm{m}^3$ /h($73\,\mathrm{m}^3$ /日÷ $24+0.5\,\mathrm{m}^3$ /分×60)と設定する。

表 3.52 送配水管水理計算(公園ポンプ場~甘南備第1末端)

■公園展望配水池~甘南備末端(案3-B)※消火時

| 公園版主癿 小心 つ | 日用順木姉(糸3一日) | 水消火时 | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|------|--------|--------|--------|---------|------|----------|--------|---------|---------|---------|
| J | ルート | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | 公園展望配水池 | | | | | | | | | 206.00 | | |
| 公園展望配水池 | → スポーツ公園 | 250 | 340 | 1, 421 | 59.0 | 0. 3352 | 110 | 0.7642 | 0. 26 | 205. 74 | | 205. 74 |
| スポーツ公園 | → 斎場 | 200 | 600 | 1, 421 | 59.0 | 0. 5238 | 110 | 2. 2655 | 1.36 | 204. 38 | | 204. 38 |
| 斎場 | → 霊園・農業公園 | 200 | 120 | 1, 421 | 59.0 | 0. 5238 | 110 | 2. 2655 | 0. 27 | 204. 11 | | 204. 11 |
| 霊園・農業公園 | → 甘南備 (将来) | 200 | 860 | 1, 421 | 59.0 | 0. 5238 | 110 | 2. 2655 | 1. 95 | 202. 16 | | 202.16 |
| 甘南備 (将来) | → 金剛コロニー | 200 | 180 | 605 | 25. 0 | 0. 2230 | 110 | 0.4668 | 0.08 | 202. 08 | | 202.08 |
| 金剛コロニー | → 竜泉調圧水槽 | 150 | 1, 530 | 285 | 12. 0 | 0.1868 | 110 | 0.4707 | 0.72 | 201. 36 | 178. 20 | 23. 16 |
| 甘南備 (将来) | → 甘南備第1 | 150 | 670 | 816 | 34. 0 | 0. 5347 | 110 | 3. 2956 | 2. 21 | 199. 95 | 136. 30 | 63.65 |
| 甘南備第 1 | → 甘南備末端 | 100 | 1, 200 | 816 | 34. 0 | 1. 2031 | 110 | 23. 7411 | 28. 49 | 171. 46 | 190.00 | -18.54 |

| スポーツ公園 | (m³/日) | 0 |
|--------|---------------------|-----------|
| 斎場 | (m³/日) | 0 |
| 霊園 | (m ³ /日) | 0 |
| 農業公園 | (m ³ /日) | 0 |
| 竜泉調圧水槽 | (m ³ /日) | 285 一日最大 |
| 金剛コロニー | (m³/日) | 320 一日最大 |
| 甘南備第1 | (m³/日) | 816 消火時水量 |
| 計 | (m³/日) | 1, 421 |


| | | 公園展望配水池 |
|-------|-----|---------|
| 水位 | (m) | 206.00 |
| ポンプ揚程 | (m) | 0.00 |
| ポンプ損失 | (m) | 0.00 |
| 動水位 | (m) | 206.00 |

【ポンプ仕様】

0.57m³/分×25m×5.5kW×2 台 (うち1台予備)

また、停電時においてポンプが停止した場合は最末端の一部地区において通水できない 可能性があるが、現状と同様に自家発電設備の整備は不要とする。

設置場所については、甘南備第1加圧ポンプ場内(ポンプの入替)とする。

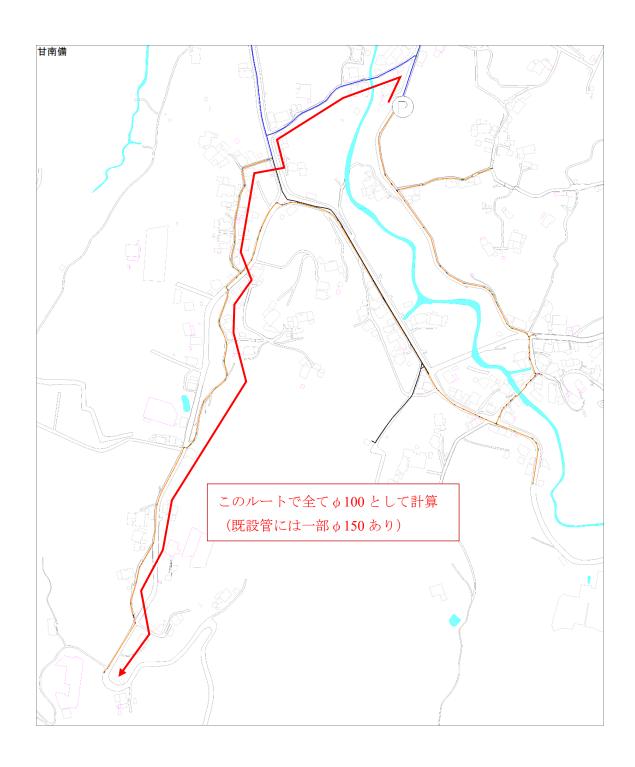

3.2.5. 竜泉調圧水槽の廃止を考慮した施設整備の検討

これまで、できる限り用地確保を伴う新たな施設整備や流向の変化を伴う煩雑な配水区域の切替作業の発生を回避する方法を検討したが、ここでは、竜泉調圧水槽を廃止し、当該配水区域の全域を公園展望配水池から配水(状況によっては一部は彼方配水池から配水)する方法を検討する。

- 当面(第1段階)は、企業団ポンプ場から、竜泉ポンプ場ならびに公園展望配水池に 送水することとし、配水については現状の運用を維持する。
- 次の段階(第2段階)では、竜泉調圧水槽を廃止し、竜泉調圧水槽から配水している 区域を公園展望配水池からの配水に切り替える。
- このとき、甘南備第1加圧ポンプ場に至る配水管を更新し(高水圧対策のため)、同ポンプ場の揚程を見直す。この他、給水圧が高くなる地区については減圧弁を介して配水する。
- 最終的(第3段階)には、竜泉調圧水槽の場所にブースターポンプを設置し、嶽山第 2配水池配水区域に直接配水を行う。

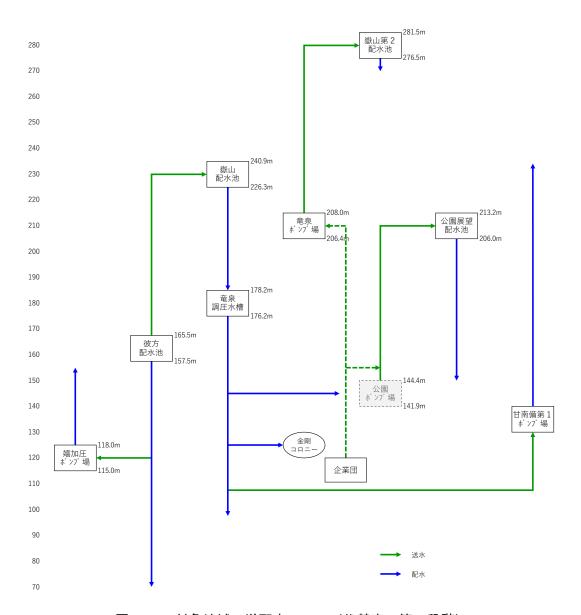


図 3.23 対象地域の送配水フロー (代替案:第1段階)

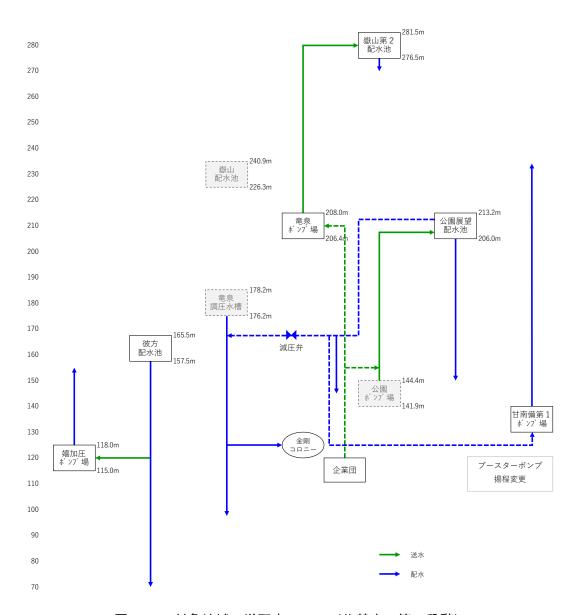


図 3.24 対象地域の送配水フロー (代替案:第2段階)

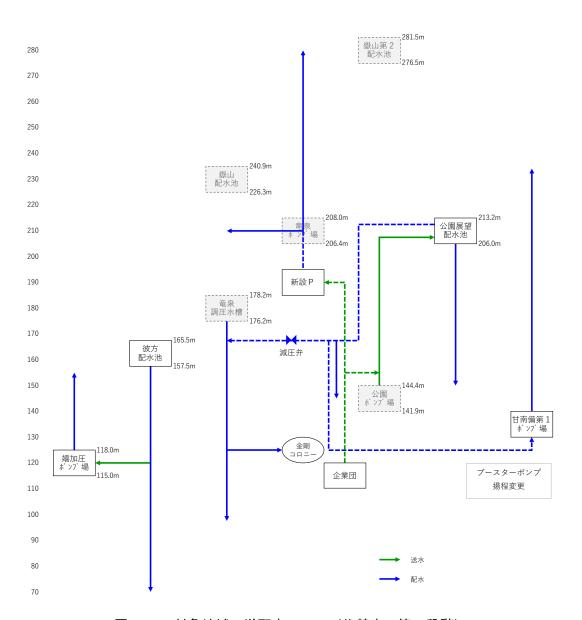


図 3.25 対象地域の送配水フロー (代替案:第3段階)

(1) 企業団新分岐(甘南備分岐) からの送配水管口径の検討

■計画送配水量

企業団新分岐(甘南備分岐)からの計画送配水量は次の通りとする。

表 3.53 企業団分岐からの計画送配水量

| | 計画送配水量 | 量(代替案) | 備考 | | |
|-------------------|-----------|--------|------------------------------|--|--|
| | $(m^3/日)$ | (m³/時) | | | |
| 企業団→公園展望配水池(一日最大) | 1,010 | - | 覚書水量から嶽山第2分を差し引き | | |
| 企業団→嶽山第2配水池(一日最大) | 190 | _ | R1実績値を覚書水量で補正 | | |
| 計 | 1,200 | _ | 覚書水量 | | |
| 企業団→嶽山第2配水池(時間最大) | 552 | 23 | 嶽山第2R1実績×時間係数 | | |
| 企業団→嶽山第2配水池(消火時) | 864 | 36 | 嶽山第2R1実績+消火用水量(0.5m³/分を日量換算) | | |

■公園展望配水池送水管口径の検討

公園展望配水池までの送水管口径を検討する。

なお、送水管の新設は、新分岐から公園ポンプ場の流出地点とし、公園ポンプ場から公園展望配水池までは既設の送水管を使用するものとする。

水理計算より、新たに布設する送水管の口径・延長は、 ø150×820mとする。

表 3.54 送水管水理計算(新分岐~公園展望配水池)

■企業団ポンプ場~公園展望配水池(代替案)

| 正未四小ファ物・五國成主癿小心(八日末 | :/ | | | | | | | | | | |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|---------|-------|---------|---------|-------|
| ルート | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 企業団ポンプ場 | | | | | | | | | 229. 05 | | |
| 企業団ポンプ場 → 公園ポンプ場 | 150 | 820 | 1, 010 | 42.0 | 0.6618 | 110 | 4. 8900 | 4. 01 | 225. 04 | | |
| 公園ポンプ場 → 公園展望配水池 | 150 | 1, 300 | 1, 010 | 42.0 | 0.6618 | 110 | 4. 8900 | 6.36 | 218. 68 | 213. 20 | 5. 48 |

| 公園展望配水池 | (m³/日) | 1, 010 |
|---------|--------|--------|
| 計 | (m³/日) | 1,010 |

| | | 企業団ボンブ場 | |
|-------|-----|---------|-----------|
| 水位 | (m) | 96. 05 | |
| ポンプ揚程 | (m) | 138. 00 | |
| ポンプ損失 | (m) | 5. 00 | 分岐までの損失含む |
| 動水位 | (m) | 229. 05 | |

■嶽山第2配水池向け施設整備の検討

第1段階では、竜泉ポンプ場に一日最大送水量(時間係数 1.0)が送水できれば可とする。 この時、オレンジロードから竜泉ポンプ場に至る送水管の口径は ϕ 100 となる。

表 3.55 送水管水理計算(新分岐~竜泉ポンプ場)

■企業団ポンプ場~竜泉ポンプ場(代替案:第1段階)

| ルート | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|-------------------|------|--------|--------|--------|---------|------|---------|-------|---------|--------|--------|
| | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 企業団ポンプ場 | | | | | | | | | 229. 05 | | |
| 企業団ポンプ場 → オレンジロード | 150 | 400 | 190 | 8. 0 | 0.1245 | 110 | 0. 2223 | 0.09 | 228. 96 | | |
| オレンジロード → 竜泉ポンプ場 | 100 | 1, 360 | 190 | 8. 0 | 0. 2801 | 110 | 1. 6017 | 2. 18 | 226. 78 | 209.00 | 17. 78 |

| 竜泉ポンプ場 | (m ³ /日) | 190 |
|--------|---------------------|-----|
| 計 | (m ³ /日) | 190 |

| | | 企業団ポンプ場 | |
|-------|-----|---------|-----------|
| 水位 | (m) | 96. 05 | |
| ポンプ揚程 | (m) | 138. 00 | |
| ポンプ損失 | (m) | 5. 00 | 分岐までの損失含む |
| 動水位 | (m) | 229.05 | |

第3段階では、時間最大配水量は $23\,\mathrm{m}^3$ /h($140\,\mathrm{m}^3$ /日× $3.89\div24$)、消火時配水量は $36\,\mathrm{m}^3$ /h($140\,\mathrm{m}^3$ /日÷ $24+0.5\,\mathrm{m}^3$ /分×60)であることから、計画時間最大配水量は $36\,\mathrm{m}^3$ /h と設定し、配水管口径と竜泉調圧水槽の廃止後に設置するブースターポンプの揚程を検討する。この時も、オレンジロードから竜泉調圧水槽ならびに竜泉ポンプ場に至る配水管の口径は ϕ 100 となる。

表 3.56 配水管水理計算(新分岐~嶽山第2配水池)

■企業団ポンプ場~竜泉調圧水槽(代替案:第3段階)

| 上来四小20% 电水路生水槽 (100米) | 7, 0 tx ra / | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|--------|--------|---------|------|----------|-------|---------|---------|-------|
| ルート | 口径 | 延長 | 送水量 | 送水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
| | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 企業団ポンプ場 | | | | | | | | | 229. 05 | | |
| 企業団ポンプ場 → オレンジロード | 150 | 400 | 864 | 36.0 | 0. 5662 | 110 | 3. 6632 | 1. 47 | 227. 58 | | |
| オレンジロード → 竜泉調圧水槽 | 100 | 1, 130 | 864 | 36.0 | 1. 2739 | 110 | 26. 3891 | 29.82 | 197. 76 | 176. 20 | 21.56 |

| 竜泉調圧水槽 | (m³/日) | 864 |
|--------|---------------------|-----|
| 計 | (m ³ /日) | 864 |

| | | 企業団ポンプ場 | |
|-------|-----|---------|-----------|
| 水位 | (m) | 96. 05 | |
| ポンプ揚程 | (m) | 138. 00 | |
| ポンプ損失 | (m) | 5. 00 | 分岐までの損失含む |
| 動水位 | (m) | 229. 05 | |

■竜泉調圧水槽~嶽山第2配水池(代替案:第3段階)

| ルート | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|------------------|------|-----|--------|--------|---------|------|----------|--------|---------|---------|--------|
| | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| 竜泉調圧水槽 | | | | | | | | | 304. 76 | | |
| 竜泉調圧水槽 → 竜泉ポンプ場 | 100 | 230 | 864 | 36.0 | 1. 2739 | 110 | 26. 3891 | 6.07 | 298. 69 | | 298.69 |
| 竜泉ポンプ場 → 嶽山第2配水流 | 100 | 730 | 864 | 36.0 | 1. 2739 | 110 | 26. 3891 | 19. 26 | 279. 43 | 276. 50 | 2. 93 |

| 嶽山第2配水池 | (m ³ /目) | 864 |
|---------|---------------------|-----|
| 計 | (m ³ /日) | 864 |

| | | 竜泉調圧水槽 | |
|-------|-----|---------|-----|
| 水位 | (m) | 176. 20 | LWL |
| 残存水頭 | (m) | 21.56 | |
| ポンプ揚程 | (m) | 110.00 | |
| ポンプ損失 | (m) | 3.00 | |
| 動水位 | (m) | 304. 76 | |

■嶽山第2配水区域向けポンプ

ポンプ揚程については、消火時において、嶽山第2配水池の水位(LWL)である276.5mに到達することと竜泉調圧水槽における残圧を考慮して110m(ポンプ廻り損失3mを考慮)とする。

【ポンプ仕様】

0.60 m³/分×110 m×22kW×2 台(うち1台予備)

(2) 公園展望配水池配水管口径の検討

■計画配水量

公園展望配水池からの計画送配水量は次の通りとする。

表 3.57 公園展望配水池からの計画配水量

| | 一日最大 | 時間最大 | 同左日換算 | 備考 |
|--------------|-----------|--------|-------------------|----------------------|
| | $(m^3/日)$ | (m³/時) | (m^3/\boxminus) | 佣名 |
| 公園展望配水池 | 212 | 55 | 1,280 | R1実績 |
| (スポーツ公園) | 58 | 15 | 350 | R1使用水量実績で按分、時間係数6.04 |
| (斎場) | 18 | 5 | 109 | " |
| (霊園) | 14 | 4 | 85 | " |
| (農業公園) | 122 | 31 | 736 | " |
| 竜泉調圧水槽(直接配水) | 145 | 30 | 709 | R 1 実績、時間係数4.89 |
| 金剛コロニー | 320 | 24 | 570 | R 1 実績、時間係数1.78 |
| 甘南備第1加圧ポンプ場 | 73 | 15 | 357 | R 1 実績、時間係数4.89 |
| 合計 | 750 | 124 | 2,916 | |

■配水管口径の検討

公園展望配水池の既設配水管 (H5 布設) の φ 150 末端から新設管を布設する。

表 3.58 配水管水理計算(公園展望配水池~甘南備第1)

■公園展望配水池~甘南備第 1

| , | ルート | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|---------|-----------|------|-----|--------|--------|---------|------|----------|--------|---------|---------|---------|
| | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | 公園展望配水池 | | | | | | | | | 206. 00 | | |
| 公園展望配水池 | → φ200末端 | 200 | 300 | 2, 916 | 122. 0 | 1. 0748 | 110 | 8. 5648 | 2. 57 | 203. 43 | | 203.43 |
| φ200末端 | → スポーツ公園 | 150 | 40 | 2, 916 | 122. 0 | 1. 9108 | 110 | 34. 7670 | 1.39 | 202. 04 | | 202.04 |
| スポーツ公園 | → 斎場 | 150 | 600 | 2, 566 | 107. 0 | 1. 6815 | 110 | 27. 4432 | 16.47 | 185. 57 | | 185. 57 |
| 斎場 | → 霊園・農業公園 | 150 | 120 | 2, 457 | 102.0 | 1.6100 | 110 | 25. 3256 | 3.04 | 182. 53 | | 182. 53 |
| 霊園・農業公園 | → 甘南備第1分岐 | 150 | 860 | 1, 636 | 68.0 | 1. 0721 | 110 | 11. 9346 | 10. 26 | 172. 27 | | 172. 27 |
| 甘南備第1分岐 | → 金剛コロニー | 150 | 180 | 1, 279 | 53.0 | 0. 8381 | 110 | 7. 5687 | 1.36 | 170. 91 | | 170. 91 |
| 甘南備第1分岐 | → 甘南備第1 | 150 | 670 | 357 | 15. 0 | 0. 2339 | 110 | 0. 7141 | 0.48 | 171. 79 | 136. 30 | 35. 49 |

| スポーツ公園 | (m³/日) | 350 |
|--------|--------|--------|
| 斎場 | (m³/日) | 109 |
| 霊園 | (m³/日) | 85 |
| 農業公園 | (m³/日) | 736 |
| 竜泉調圧水槽 | (m³/日) | 709 |
| 金剛コロニー | (m³/日) | 570 |
| 甘南備第 1 | (m³/日) | 357 |
| 計 | (m³/日) | 2, 916 |

| | | 公園展望配水池 |
|-------|-----|---------|
| 水位 | (m) | 206.00 |
| ポンプ揚程 | (m) | 0.00 |
| ポンプ損失 | (m) | 0.00 |
| 動水位 | (m) | 206 00 |

甘南備第 1 加圧ポンプ場への分岐地点における時間最大時の動水位は 172.27mであり、竜泉調圧水槽の LWL(176.2m)とほぼ同程度(マイナス 4m)である。

ただし、夜間の給水圧が高くなるため、対策として、この地点に二次圧を 172m程度と する減圧弁を設置する。

(3) 配水施設整備のまとめ

以上より配水施設の整備をまとめると次の通りとなる。

(この他、企業団甘南備分岐~公園ポンプ場までの送水管整備(φ150×820m)あり)

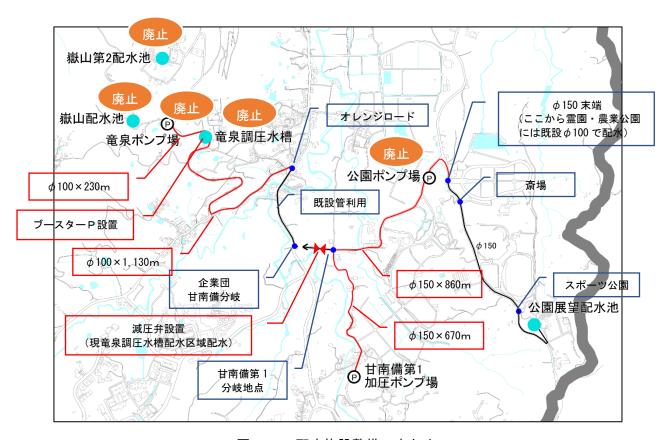


図 3.26 配水施設整備のまとめ

(4) 甘南備第1加圧ポンプ場向けブースターポンプの検討

時間最大配水量 $15\text{m}^3\text{/h}$ $(73\text{m}^3\text{/日} \times 4.89 \div 24)$ 、消火時配水量は $34\text{m}^3\text{/h}$ $(73\text{m}^3\text{/日} \div 24 + 0.5\text{m}^3\text{/分} \times 60)$ と設定する。

ポンプ揚程については、消火時における水理計算より 35m(ポンプ廻り損失 3mを考慮) と設定する。

表 3.59 送配水管水理計算(公園展望配水池~甘南備第1末端)

■公園展望配水池~甘南備第1 (消火時)

| J | レート | 口径 | 延長 | 送配水量 | 送配水量 | 流速 | 流速係数 | 動水勾配 | 区間損失 | 動水位 | 到達点水位 | 有効水頭 |
|---------|-----------|------|--------|--------|--------|---------|------|----------|--------|---------|--------|---------|
| | | (mm) | (m) | (m3/日) | (m3/時) | (m/s) | | (%。) | (m) | (m) | (m) | (m) |
| | 公園展望配水池 | | | | | | | | | 206.00 | | |
| 公園展望配水池 | → φ200末端 | 200 | 300 | 1, 493 | 62. 0 | 0. 5503 | 110 | 2. 4824 | 0.74 | 205. 26 | | 205. 26 |
| φ200末端 | → スポーツ公園 | 150 | 40 | 1, 493 | 62. 0 | 0. 9783 | 110 | 10.0768 | 0.40 | 204. 86 | | 204. 86 |
| スポーツ公園 | → 斎場 | 150 | 600 | 1, 435 | 60.0 | 0.9403 | 110 | 9. 3645 | 5. 62 | 199. 24 | | 199. 24 |
| 斎場 | → 霊園・農業公園 | 150 | 120 | 1, 417 | 59.0 | 0. 9285 | 110 | 9. 1484 | 1.10 | 198. 14 | | 198.14 |
| 霊園・農業公園 | → 甘南備第1分岐 | 150 | 860 | 1, 281 | 53.0 | 0.8394 | 110 | 7. 5906 | 6. 53 | 191.61 | | 191.61 |
| 甘南備第1分岐 | → 金剛コロニー | 150 | 180 | 465 | 19.0 | 0.3047 | 110 | 1. 1644 | 0. 21 | 191. 40 | | 191.40 |
| 甘南備第1分岐 | → 甘南備第1 | 150 | 670 | 816 | 34. 0 | 0. 5347 | 110 | 3. 2956 | 2. 21 | 189. 40 | 136.30 | 53. 10 |
| 甘南備第 1 | → 甘南備末端 | 100 | 1, 200 | 816 | 34. 0 | 1. 2031 | 110 | 23. 7411 | 28. 49 | 160. 91 | 190.00 | -29.09 |

| スポーツ公園 | $(m^3/日)$ | 58 一日最大 |
|--------|---------------------|-----------|
| 斎場 | $(m^3/日)$ | 18 " |
| 霊園 | (m³/日) | 14 " |
| 農業公園 | (m³/日) | 122 " |
| 竜泉調圧水槽 | (m³/日) | 145 " |
| 金剛コロニー | (m³/日) | 320 " |
| 甘南備第 1 | (m³/日) | 816 消火時水量 |
| 計 | (m ³ /日) | 1, 493 |

| | | 公園展望配水池 |
|-------|-----|---------|
| 水位 | (m) | 206.00 |
| ポンプ揚程 | (m) | 0.00 |
| ポンプ損失 | (m) | 0.00 |
| 動水位 | (m) | 206.00 |

【ポンプ仕様】

0.57m³/分×35m×7.5kW×2 台 (うち1台予備)

また、停電時においてポンプが停止した場合は最末端の一部地区において通水できない 可能性があるが、現状と同様に自家発電設備の整備は不要とする。

設置場所については、甘南備第1加圧ポンプ場内(ポンプの入替)とする。

(5) 課題

一日最大配水量は、公園展望配水池から 750m^3 /日、嶽山第 2 配水池から 140m^3 /日となるが、第 3 段階における嶽山第 2 配水池の廃止に伴う時間変動を考慮する場合は、1,302 (= 750+23*24) m^3 /日となり、覚書水量($1,200 \text{m}^3$ /日)をわずかに上回る。

また、竜泉調圧水槽から公園ポンプ場に至る配水管の流向が逆転するため、濁水の発生に注意が必要である。

この他、公園ポンプ場から減圧弁までの区間の夜間の給水圧が 0.75MPa を上回ることにも注意が必要である。

3.2.6. 北部配水区域の再編成

北部配水池配水区域の配水幹線をループ化 (PL 教団敷地内の管路 (φ400) 布設、一部送水管の配水管転用) する計画を踏まえ、喜志配水池及び低区配水池の廃止ならびに堺市への送水を考慮した場合の水理計算を実行し、給水圧と幹線管路の負荷を確認する。

■計画管網

- 配水管ループ化 (PL 敷地内配水管の布設)
- 低区配水池の廃止
- 喜志配水池、喜志高架水槽の廃止
- 堺市分岐地点の追加(送水量 1,272 m³/日)→次頁○

(1) 給水圧の確認

現喜志配水池配水区域の給水圧は向上する。現喜志高架水槽配水区域の給水圧は 0.15~0.20MPa の範囲にあるものの、現状を若干 (0.04MPa 程度) 下回る。そのため、ブースターポンプの整備を検討する。

なお、新設管と現喜志配水池配水区域を連絡 (既設 ϕ 350 に接続) する管路の口径は ϕ 200 とした。

また、現低区配水区域の給水圧も向上するが、漏水対策として減圧弁の整備を検討する。

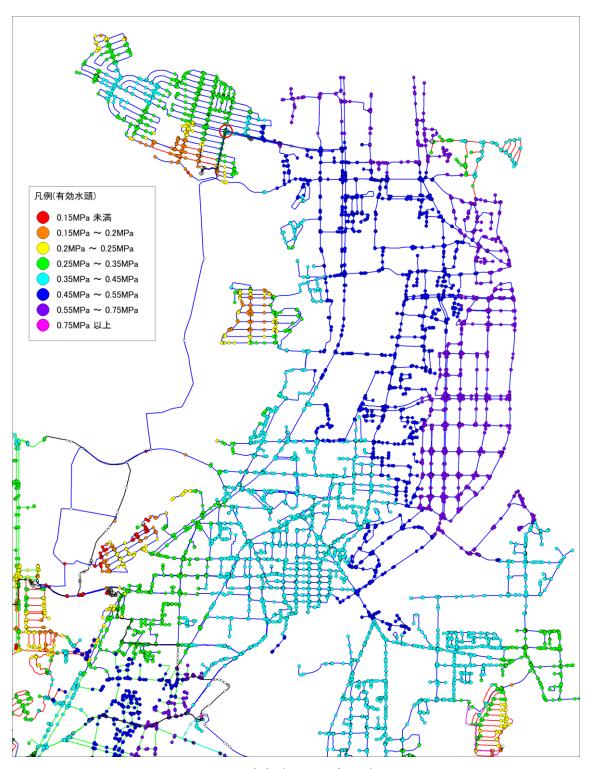


図 3.27 有効水頭の分布(計画)

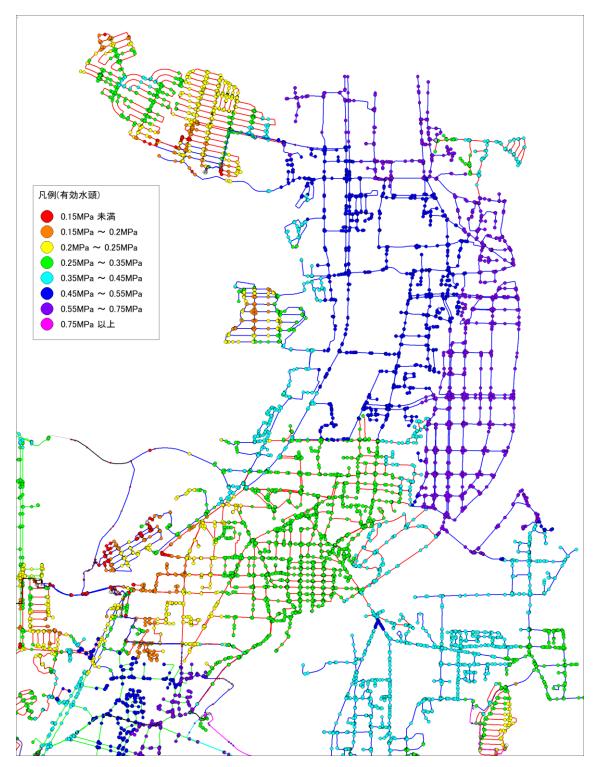


図 3.28 【参考】有効水頭の分布(現状)

(2) 現喜志高架水槽配水区域ブースターポンプの検討

現喜志高架水槽配水区域については、ブースターポンプによる増圧給水を行うものとする。

現喜志高架水槽配水区域の一日最大配水量は 87m^3 /日(メーター数(138)×メーター当たり有収水量(550 L)÷有収率(96.3%)÷負荷率(90.2%))とし、消火時配水量は 34m^3 /h(87m^3 /日÷ $24+0.5 \text{m}^3$ /分×60)と設定する。

※計画時間最大配水量は 9.0 m³/時 (87 m³/日÷24×時間係数 (2.41))

ポンプ揚程については、消火時においてはブースターポンプがなくても正圧を確保するため、平常時における給水圧の低下幅(0.04MPa程度)とポンプ廻り損失(3m)を考慮してから10mと設定する。

【ポンプ仕様】

0.57m³/分×10m×2.2kW×2 台 (うち1台予備)

また、停電時においてポンプが停止した場合でも 0.15MPa を確保するため、自家発電設備の整備は不要とする。

設置場所については、喜志配水池場内とする (既設高架水槽送水ポンプの取替)。

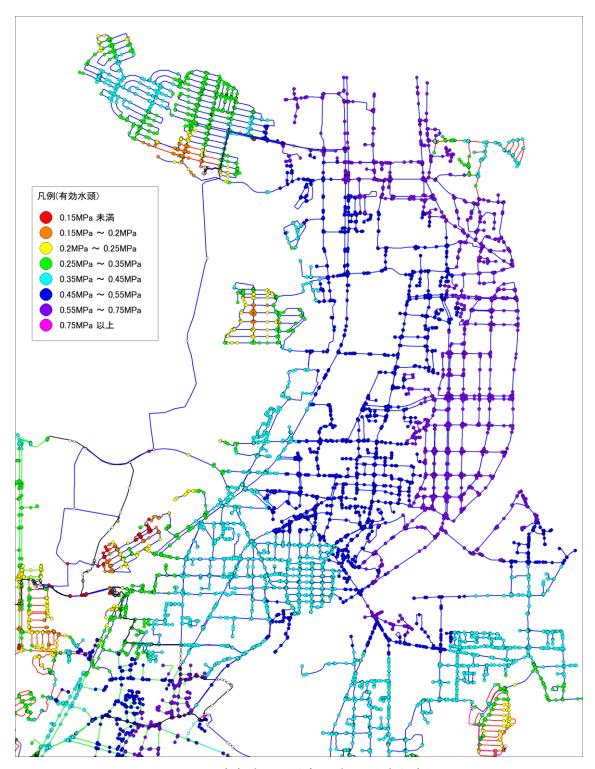


図 3.29 有効水頭の分布(計画)[消火時]


(3) 低区配水区域減圧弁の検討

北部配水池の水位(HWL)が116.5mに対して、低区配水池の水位(HWL)が99mである。低区配水区域を北部配水池からの配水に切り替えた場合、給水圧(最大静水圧)を同等とするためには17.5m(0.17MPa)の減圧が必要である。

下図に示す「減圧弁設定出口圧力調整範囲図」より、0.17MPa の減圧を行うためには入口圧力において 0.27 MPa (0.17+0.10) 以上を確保する必要がある。

したがって減圧弁の設置は、地盤高が89m以下の地点とする必要がある。

減圧弁設定出口圧力調整範囲図

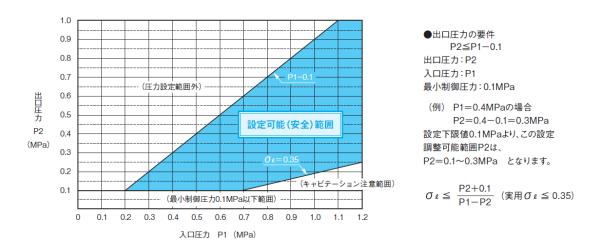

出典:株式会社森田鉄工所カタログ

図 3.30 減圧弁設定出口圧力調整範囲図

一方、低区配水池敷地内(地盤高 91m程度)に減圧弁を設置する場合は、入口圧力は 0.25MPa 程度となり、0.15MPa 程度までの減圧は可能と言える。


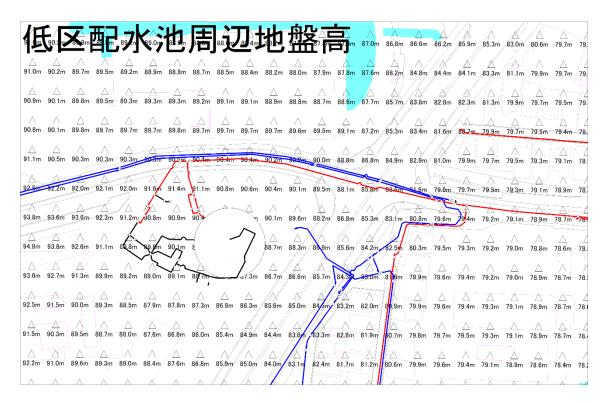


図 3.31 低区配水池周辺地盤高

減圧弁の口径は、低区配水区域の計画配水量を $3,160\,\mathrm{m}^3/\mathrm{H}$ 、時間係数を 2.59 とすると、時間最大配水量は $341\,\mathrm{m}^3/\mathrm{h}$ となることから、下図より ϕ 300 とする。

オートバルブの呼び径選定方法

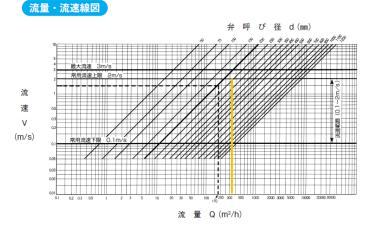

●呼び径の求め方 横軸の流速を垂直に立ち上げ、 常用流速範囲(0.1m/s~2.0m/s)との 交点から呼び径を選定します。

(例)流量170m³/hに適応する呼び径は、 流速V=1.5m/sに対応した 呼び径200mmと選定します。

$$V = \frac{4 \times 10^6}{\pi d^2} \times \frac{Q}{3600}$$

$$V : 流速 m/s$$

$$d : 弁呼び径 mm$$

$$Q : 流量 m3/h$$

出典:株式会社森田鉄工所カタログ

図 3.32 減圧弁口径の選定

3.3. その他施設能力の検討

その他水道施設の統廃合の可能性についても検討する。

なお、ここに示されていない送配水管の更新時における口径の縮小については、後章の「水道管路整備計画」において検討する。一方で、本稿の水理計算は「水道管路整備計画」で設定した口径の縮小を考慮した上で行っている。

3.3.1. 伏山配水池の有効利用及び廃止の可否

伏山配水池配水区域における給水圧は水理計算結果より、次の通りとなる。

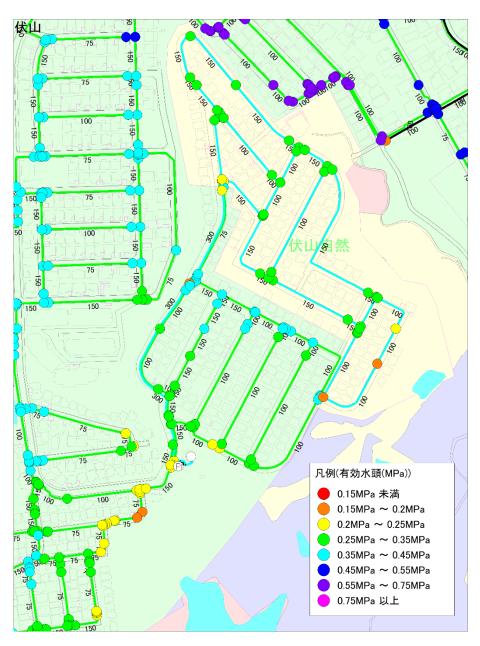


図 3.33 伏山配水池配水区域水理計算結果

次に、伏山配水池への送水管を金剛配水池内で加圧系ならびに伏山配水池付近で連絡した上で、伏山配水池を廃止した場合の水理計算を行った。

この結果は、下図の通りであり、給水圧の上昇に注意が必要であるものの、給水可能である。

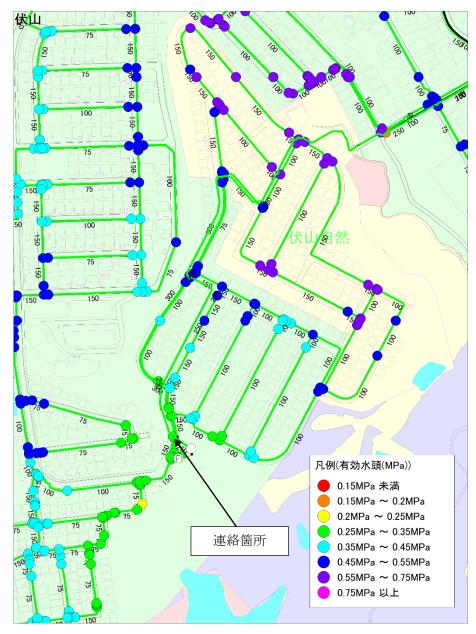


図 3.34 伏山配水池配水区域水理計算結果(金剛加圧配水区域統合後)

なお、伏山配水池は比較的新しく(平成21年建設)、耐震化されているため、災害時における地域の給水拠点としての活用を存続することも考えられる。

3.3.2. 山中田ポンプ場及び山中田配水池の廃止の検討

山中田配水池配水区域における給水圧は水理計算結果より、次の通りとなる。

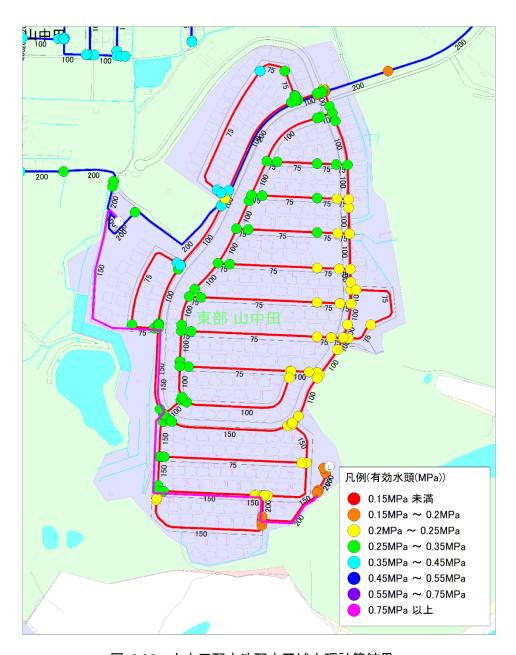


図 3.35 山中田配水池配水区域水理計算結果

次に、山中田ポンプ場ならびに山中田配水池を廃止し、場内で管路の連絡を行った上で水理計算を行った。

| 現状 | 東部配水管→山中田ポンプ場→山中田送水管→山中田配水池→配水 |
|-----|--------------------------------|
| 見直し | 東部配水管→山中田送水管→配水 |

この結果は、下図の通りであり、多くの地点で 0.15MPa を下回る。

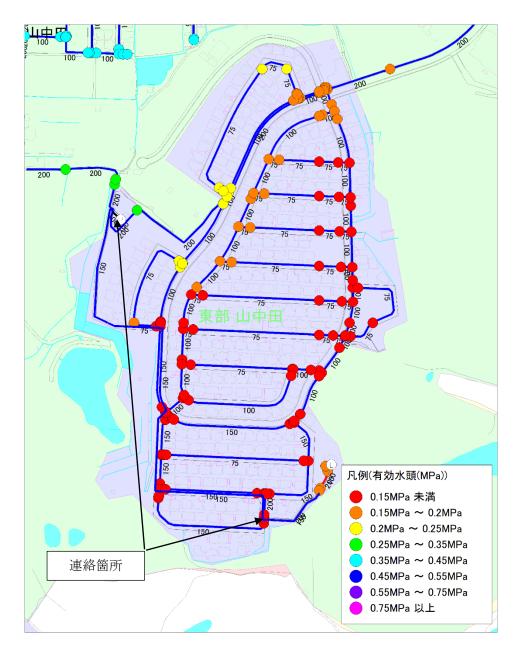


図 3.36 山中田配水池配水区域水理計算結果(東部配水区域統合後)

次に、東部配水管からの連絡箇所を2点とし、流向の逆転を許容する条件で水理計算を行った。

凡例(有効水頭(MPa)) 0.15MPa 未満 0.15MPa **~** 0.2MPa 0.2MPa ~ 0.25MPa 0.25MPa ~ 0.35MPa 0.35MPa ~ 0.45MPa 連絡箇所 0.45MPa ~ 0.55MPa 0.55MPa **~** 0.75MPa 0.75MPa 以上

この結果は、下図の通りであり、多くの地点で 0.15MPa を下回る。

図 3.37 山中田配水池配水区域水理計算結果 (東部配水区域統合後)

山中田配水池の LWL108.5mであるのに対して、東部配水池の LWL が 101.8mでありかつ 山中田ポンプ場までに 7.0m程度の管路損失があるため、13.7m(=108.5- (101.8-7.0))の水圧低下となる。以上より、現時点では山中田ポンプ場を廃止することは困難と考える。

ただし、山中田ポンプ場において 0.28MPa 程度の残圧があるため、ブースター方式のポンプに改良することも考えられる。

また、山中田配水池は比較的新しく(平成13年建設)、耐震化されているため、災害時に おける地域の給水拠点としての活用も期待できる。

3.3.3. 別井加圧ポンプ場の廃止の可否

別井加圧配水区域における給水圧は水理計算結果より、次の通りとなる。

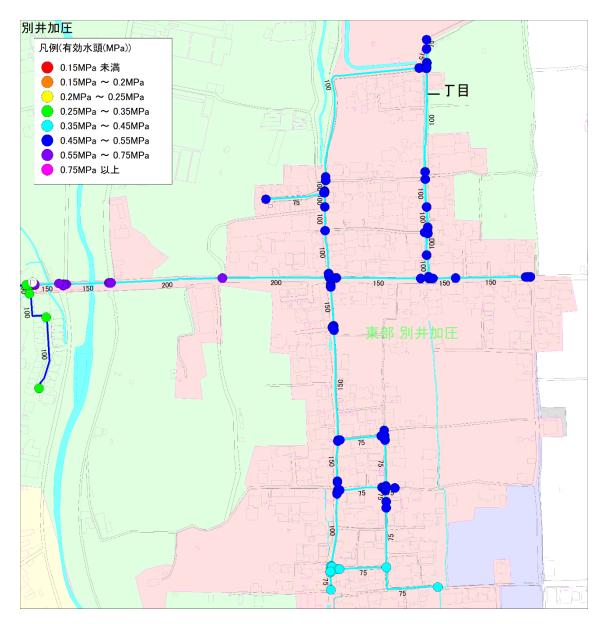


図 3.38 別井加圧配水区域水理計算結果

次に、別井加圧ポンプ場を廃止(揚程ゼロ)した場合の水理計算を行った。 この結果は、下図の通りであり、一部の地点で 0.15MPa を下回る。

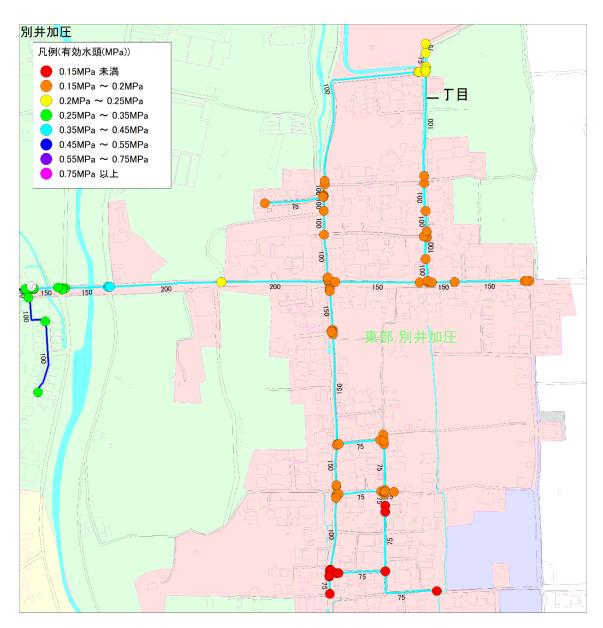


図 3.39 別井加圧配水区域水理計算結果 (別井加圧ポンプ場廃止)

ただし、別井加圧ポンプ場のポンプ揚程を 15m (ポンプ廻り損失 3mを考慮)とした場合の水理計算結果は次の通りであり、ポンプ揚程を小さくすることは可能と考える。

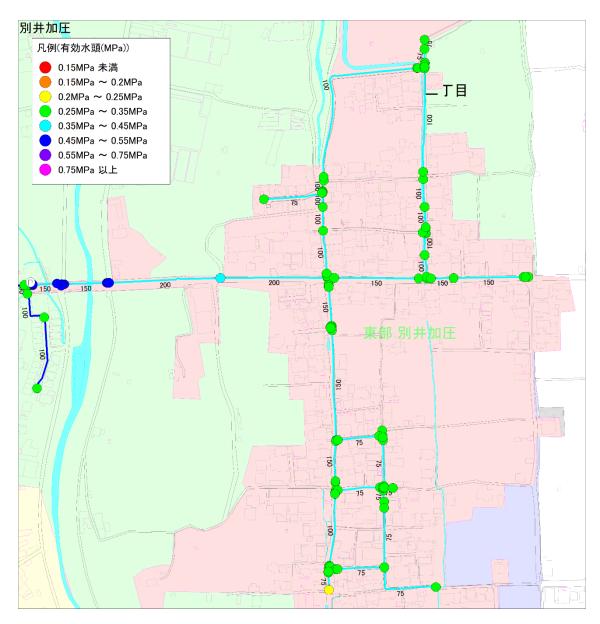


図 3.40 別井加圧配水区域水理計算結果 (別井加圧ポンプ場ポンプ揚程見直し)

3.3.4. 北部配水区域の大伴水管橋右岸側の給水範囲の拡大検討

大伴水管橋右岸側における給水圧は水理計算結果より、次の通りとなる。

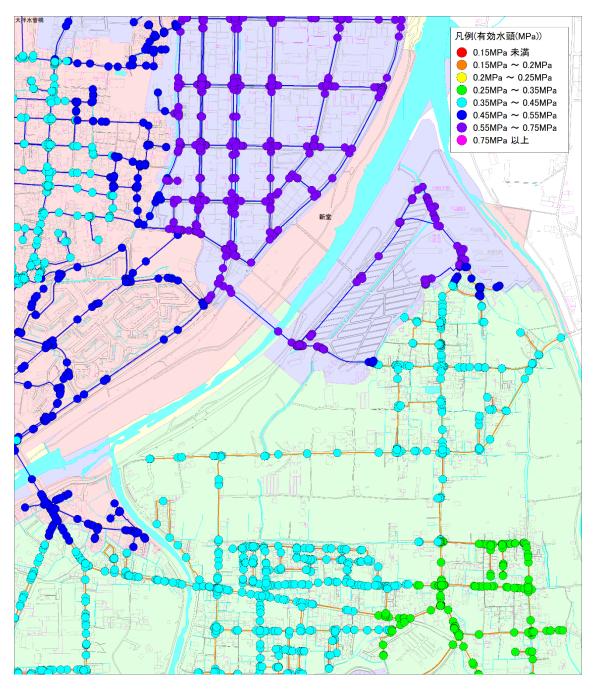


図 3.41 大伴水管橋右岸側区域水理計算結果

次に、北部配水区域の大伴水管橋右岸側の給水範囲の拡大を検討する。

流向の逆転や北部配水区域内の給水圧の低い箇所の若干の水圧の低下に注意する必要があるが、広範囲にわたり切替が可能と考えられる。

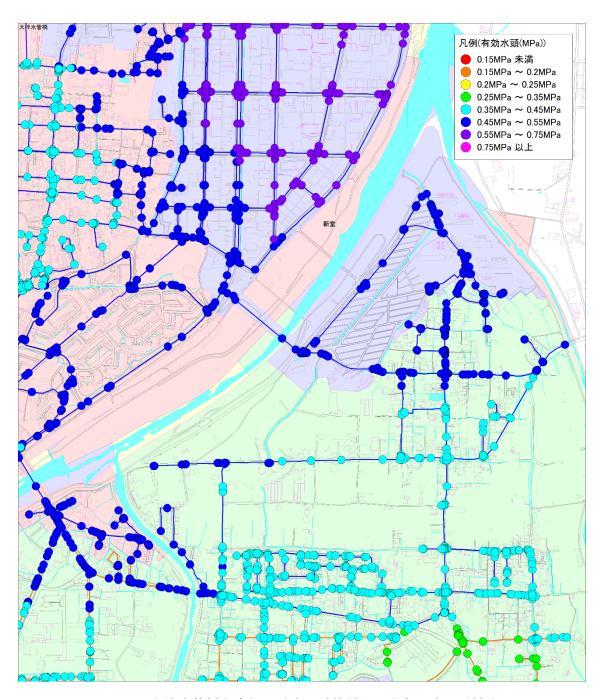


図 3.42 大伴水管橋右岸側区域水理計算結果(北部配水区域拡大)

そこで、別井加圧配水区域を北部配水区域に取り込み、加圧ポンプの廃止が可能か確認した。

流向の逆転や北部配水区域内の給水圧の低い箇所の若干の水圧の低下に注意する必要があるが、別井加圧配水区域においては、給水圧は低下するものの 0.15MPa 以上を確保することが可能と考えられる。

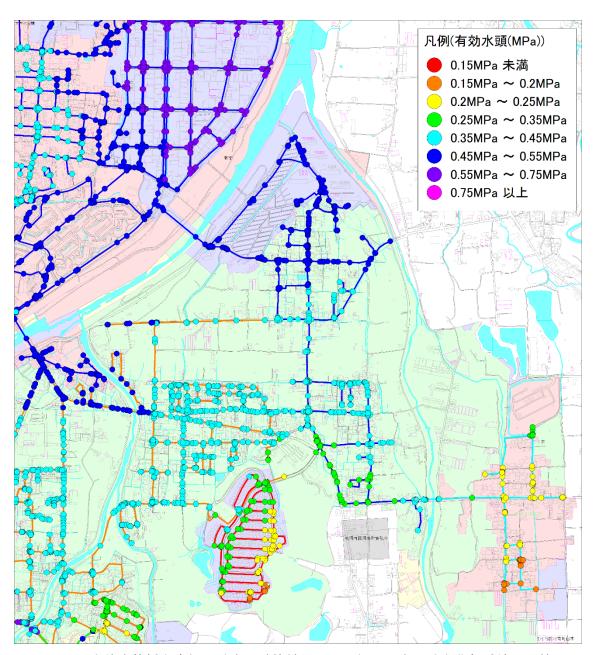


図 3.43 大伴水管橋右岸側区域水理計算結果 (別井加圧配水区域を北部系統に切替)

富田林市水道事業整備計画及びビジョン中間見直し業務 水道事業整備計画(送配水施設整備計画)

目 次

| 第4章 送配水施設整備計画 | 4-1 |
|--------------------------------------|------|
| 4.1. 水道施設の劣化及び耐震性の再評価(現行計画より) | 4-1 |
| 4.2. 施設整備計画の現在までの進捗状況 | 4-6 |
| 4.3. 更新基本設計について | 4-8 |
| 4.4. 送配水施設整備計画 | 4-10 |
| 4.4.1. 富田林市送配水管理センター(旧甲田浄水場) | 4-10 |
| 4.4.2. 北部配水池 | 4-11 |
| 4.4.3. 低区配水池 | 4-11 |
| 4.4.4. 喜志配水池ポンプ施設 | 4-12 |
| 4.4.5. 富美ヶ丘ポンプ場 | |
| 4.4.6. 東部ポンプ場 | 4-13 |
| 4.4.7. 彼方配水池 | 4-14 |
| 4.4.8. 金剛加圧ポンプ場 | 4-15 |
| 4.4.9. 金剛東配水池 | 4-15 |
| 4.4.10. 企業団甘南備分岐 | 4-15 |
| 4.4.11. 彼方・嶽山・公園展望配水池運用方法の見直しに伴う施設整備 | 4-16 |

第4章 送配水施設整備計画

水運用計画及び施設能力の検討結果やこれまでに実施した劣化調査や耐震診断の結果を 踏まえ、配水池やポンプ場等の送配水施設の更新や補強などを検討し、概略の施設計画を作 成する。

さらに、作成した概略施設計画について、工程や費用(イニシャル・ランニング)を検討 する。

北部配水池の施設整備など平成29年度以降に検討した内容については、それを反映する。

4.1. 水道施設の劣化及び耐震性の再評価 (現行計画より)

既往の資料より劣化調査及び耐震診断の実施の有無と結果をまとめたものを表 4.1 に示す。

■既往の調査状況の整理

● ほとんどの施設で劣化調査、耐震診断は実施済みである。

■劣化調査

- 主要な調査項目は、ほぼ全ての施設で実施されている。なお、池内や土中部の調査 が未実施である。
- 既往の調査結果について最新の知見などを踏まえ劣化状況の再評価を行った。 →表 4.2 で整理

■耐震診断

- 耐震診断でNGと判定された施設は、廃止または耐震補強済みがほとんどである。
- 未実施の施設も H29(2017)年までに実施予定であり、詳細設計まで完了している。 ただし、甲田浄水場の耐震補強の実施が未定となっている。
- 最新の知見を踏まえ甲田浄水場の耐震補強のみ見直しを行った。
 - →存続施設とした施設のうちポンプ棟、排水処理棟、自家発電機室はNGである (表 4.1、図 4.1)。

表 4.1 劣化調査及び耐震診断の実施の有無と結果のまとめ(一部時点修正)

| | | | | | 有無と結果 | | |
|---|-------------------|------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
| 施設名称 | 種別 | 対象施設 | | 劣化調査 | | 耐震診断 | |
| | | | | 実施年 | 調査結果 | 実施年 | 診断結果 |
| 五軒家受水場 | 建築 | ポンプ棟 | O(H19) | ひび割れの貫通確認。留意が必要 | O(H19) | OK | _ |
| 五軒豕艾小场 | 连未 | 配管室 | O(H19) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | _ | _ | _ |
| 低区配水池 | 土木 | 旧配水池 | O(H17) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H22) | NG | 廃止 |
| 医医能 术/// | エホ | 新配水池 | O(H17) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H22) | OK | _ |
| 高区配水池 | 土木 | 配水池 | _ | _ | _ | _ | _ |
| (廃止) | 建築 | ポンプ棟 | _ | _ | _ | - | _ |
| 東部配水池 | 土木 | 1期配水池 | O(H18) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H18) | NG | H28年度に耐震補強実施 |
| 来即此小心 | 工小 | 2期配水池 | O(H18) | ドームの更新 | O(H18) | OK | _ |
| 金剛配水池 | 土木 | 配水池 | O(H18) | ドームの更新 | O(H22) | OK | _ |
| 並剛低水池 | 建築 | ポンプ棟 | _ | _ | O(H18) | ОК | _ |
| | ++ | 1期配水池 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H20) | ОК | _ |
| 〜 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ | 土木 | 2期配水池 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O (H20) | ок | _ |
| 彼方配水池 - | Z=b 445 | 増設ポンプ棟 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | _ | - | _ |
| | 建築 | ポンプ棟 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H20) | ОК | _ |
| | ++ | 配水池 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O (H22) | ОК | _ |
| 喜志配水池 | 土木 | 増設配水池 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O (H22) | NG | 廃止 |
| | 建築 | ポンプ棟(高架水槽) | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O (H22) | NG | 廃止 |
| | | 配水池 | O(H19) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O (H22) | ОК | _ |
| | 土木 | 配管室 | O(H19) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H19) | ОК | _ |
| 北部配水池 | 建築 | ポンプ棟 | O(H19) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H19) | ОК | _ |
| | | 電気室 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H19) | ОК | _ |
| | | 補塩設備室 | _ | _ | O(H19) | ОК | _ |
| 竜泉調圧水槽 | 土木 | 配水池 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H22) | ОК | 廃止予定 |
| 金剛東配水池 - | 土木 | 配水池 | O(H17) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H17) | ОК | _ |
| | 建築 | 配管室 | _ | _ | _ | _ | _ |
| | 土木 | 配水池 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H22) | ОК | 耐震補強実施済み |
| 上原減圧水槽 | 建築 | 電気室 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O (H20) | ОК | _ |
| 嶽山配水池 | 土木 | 配水池 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 嶽山第2配水池 | 土木 | 配水池 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H22) | NG | 廃止 |
| | 土木 | 配水池 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O (H22) | ОК | 耐震補強実施済み |
| 錦織配水池 - | 建築 | ポンプ室 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O (H20) | ОК | _ |
| 公園展望配水池 | 土木 | 配水池 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | - | - | _ |
| 公園ポンプ場 | 建築 | ポンプ棟 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | _ | _ | _ |
| 山中田ポンプ場 | | ポンプ棟 | - | | _ | _ | _ |
| 南備第1加圧ポンプ場 | | ポンプ棟 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O (H20) | ОК | _ |
| 事 開 第 1 加 圧 ポンプ場 ・ 美ヶ丘加 圧 ポンプ 場 | 土木 | 受水槽 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | - | ОК | _ |
| 別井加圧ポンプ場 | | ポンプ棟 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H20) | ОК | _ |
| | 土木 | 受水槽 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O (H22) | ок | _ |
| 嬉加圧ポンプ場 - | <u>エホ</u> 建築 | ポンプ棟 | - | | O(H20) | ок | _ |
| | 土木 | 受水槽 | _ | _ | O (H22) | ок | _ |
| 竜泉ポンプ場 | <u>エホ</u> 建築 | ポンプ棟 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | | _ |
| | 土木 | 受水槽 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O (H22) | ОК | _ |
| 聖ヶ丘加圧ポンプ場 | ユ <u>ハ</u> 建築 | ポンプ棟 | O(H20) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | - (1122) | - | _ |
| | 左木 | 高速凝集沈殿池 | O(H18) | 新汁を伴うひび割れを確認。留意が必要 | O (H22) | NG | |
| | | 急速を過池 | O(H18) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H22) | NG NG | \dagger |
| | 土木 | | | | | | H |
| | | 浄水池 | O(H18) — | スラブ裏の著しい鉄筋腐食。留意が必要 | O (H22) — | ок — | H |
| 田田洛北坦 | | 着水井 | | _ | | _ | 水加理旋乳の床は |
| 甲田浄水場 | | 管理棟 | - | | - | _ | ┃ 水処理施設の廃止 |
| | 7.th Arte | ポンプ棟 | O(H18) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O (H18) | NG | H |
| | 建築 | 自家発電機棟 | O(H18) | 耐荷性能に影響を与える劣化は生じていない。 | O(H18) | NG | Ц |
| | | 排水処理棟 | | | O(H18) | NG | |

さらに、既往の劣化調査について収集、整理を行い、最新の知見を踏まえ対象施設の劣化に関する課題、問題点及び今後の対応方針を整理したものを表 4.2 に示す。

■総評

- 目視調査で劣化の症状が顕著に現れている施設は、物理調査においても中性化、鉄筋 腐食、塩害等において顕著な劣化が確認できた施設と一致する。
- 中性化予測では、五軒家受水場ポンプ棟、北部配水池、別井加圧ポンプ場を除く全施設において、現在から 100 年間は中性化による影響で鉄筋が腐食し耐荷性能の低下が生じることは考えにくい。なお、上記 3 施設においては、鉄筋の腐食が生じやすい環境にある。

■今後の対応方針

- 全施設において、早急な対応は必要なく経過観察で問題ない。
- ただし、池内の状況については要確認が望ましい。(潜水でも可)
- 塗装更新における最新の知見では、無塗装でも防水機能の維持は可能とされている 事例もあることから、今後はこれらの動向にも注意する。

表 4.2 対象施設の課題、問題点と今後の対応方針

| 施設名•調査内容 | 課題,問題点 | 今後の対応 |
|----------------|--|---|
| 低区配水池(旧配水池) | ● 構造物の経年的な劣化は 問題ないが、初期欠陥によ る問題がある。 | ● 特に、今回の調査範囲外の底版 厚の未確保による影響が大きいた め、新設の底版を設置するなどの 対応が必要と考える。 |
| 彼方配水池(1号池、2号池) | ●ドーム裏の鉄筋露出、コン | |
| 東部配水池(2号池) | クリートの剥落が随所に確 認出来る。 | ● ドームの更新 |
| 甲田浄水場浄水池 | ● スラブ裏の鉄筋露出、コンク リート剥離が散見される。 | ■ スラブ裏の鉄筋露出、コンクリート 剥離範囲の経過観察 |
| 甲田浄水場高速凝集沈殿池 | ● ひび割れが散見される。 | ● ひびわれ箇所の経過観察(錆汁の 有無など) |
| 五軒家受水場(ポンプ室) | ● 中性化や塩害による鉄筋腐 食が考えられる。 | ● 表面の経過観察(ひび割れの有無, 錆汁の有無など) |
| 彼方配水池ポンプ室 | ● 内在塩分による塩害の影響 | ● 表面の経過観察(ひび割れの有 |
| 上原減圧配水池電気室 | で鉄筋腐食が考えられる。 ● 鉄筋グレードIVが確認できたが、外観変状による局部的な劣化と考えられる | 無, 錆汁の有無など) ● 局部的な劣化かどうかの再確認が可能であれば望ましい。 |
| 北部配水池 | | |
| 上原減圧配水池水槽 | ● 内在塩分による塩害の影響 | ● ままの奴児知宛(ひび刺れのち |
| 嬉加圧ポンプ場受水槽 | で鉄筋腐食が考えられる。 | ● 表面の経過観察(ひび割れの有 無, 錆汁の有無など) |
| 別井加圧ポンプ場 | | <u>無</u> , 顕 / 1 の 1 無 なこ / |
| 甲田浄水場ポンプ棟 | | |
| 上記以外の施設 | 現状及び将来において著し い劣化は生じにくいと考えら れる。 | ● 外面変状の経過観察。 |
| 池内部, 土中部の評価 | ● 調査が行われていない。 | ● 可能であれば目視調査による状態 確認が望ましいが、緊急性は低く、 ほかの工事などにあわせて実施す る程度で問題ないと考える。 |
| 塗装の更新 | ● 現状の塗装の劣化状況が 確認出来ていない。 | ● 目視調査による現状確認が望ましい。 ● 機械・電気設備類,管路等の更新に合わせ、塗装の更新も順次行う。 ● なお、最新の知見では無塗装でも防水機能の維持は可能とされている事例もあることから、今後はこれらの動向にも注意する。 |

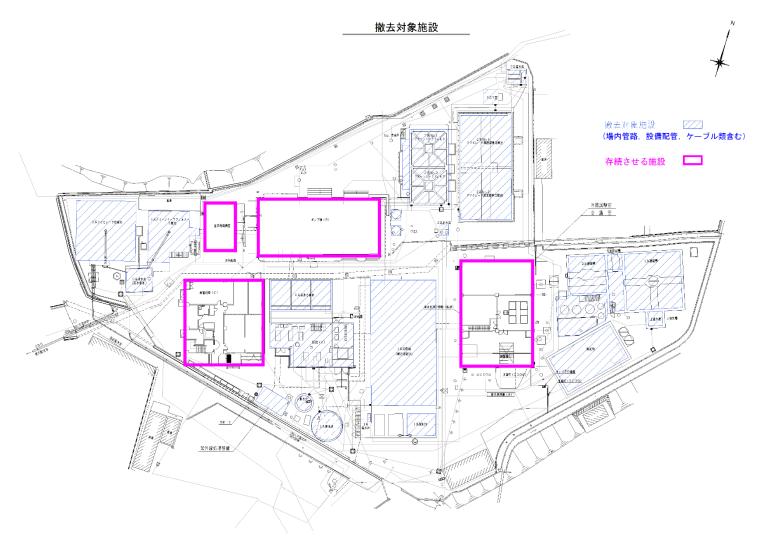


図 4.1 甲田浄水場内撤去平面図

4.2. 施設整備計画の現在までの進捗状況

施設整備計画の進捗状況を表 4.3 に示す。

送配水施設については、整備年度の多少の見直しはあるものの概ね計画通り実施している。

また、施設の統廃合(甲田浄水場の浄水処理の廃止、寺池台ポンプ場・聖ヶ丘加圧ポンプ場・伏山配水池加圧ポンプの廃止→金剛加圧に統合)を実施している。

表 4.3 施設整備計画の進捗状況

| | 施設 | | 整備計画 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 備考 |
|----------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| 種別 | 名称 | 年度 | 内容 | H28 | H29 | H30 | H31 R1 | H32 R2 | Win - 3 |
| 性力 | | | | | | _ | | rz. | |
| | 甲田浄水場 | H31∼H35 | 浄水処理施設・取水井の撤去 | | | | 浄水処理廃止 | | |
| 浄水場 | 日野浄水場 | H28~H38 | 施設・設備の更新 | 排水処理施設更新 | | | | | |
| | 上原減圧水槽 | H29~H31 | 設備の更新 | | 自家発電設備更新 ※更新工事設計 | 設備更新・ | 場内整備 | | 小水力発電導入 |
| 受水場 | 五軒家受水場 | H28 | 設備の更新 | 設備更新 | | | | | |
| | 須賀受水場 | _ | | | | | | | 河内長野市千代田受水場との統合を検討 |
| | 北部配水池 | H33∼H34 | 配水池の塗装・設備の更新 | | | | ※更新基本設計 | ※更新詳細設計 | |
| | 低区配水池 | _ | | | | | | | 廃止検討 |
| | 東部配水池 | H28、H33~H34 | 耐震補強・ドーム更新、配水池 の塗装・設備の更新 | 耐震補強·天 | 井ドーム更新 | 電気計装設備等更新 ※送水P場設置検討 | 防水工事(1 | No.1配水池) | |
| | 彼方配水池 | H35∼H36 | 配水池の塗装・設備の更新 | 彼方送水ポンプ用 制御盤更新 | | | | 防水工事 (No.2配水池) | |
| | 錦織配水池 | H30~H31 | 配水池の塗装・設備の更新 | | ※更新工事設計 | 設備更新 | | | |
| 配水池 | 金剛東配水池 | H32~H33 | 配水池の塗装・設備の更新 | | | | ※更新基本設計 | | 小水力発電導入 |
| | 金剛配水池 | H37~H38 | 配水池の塗装・設備の更新 | | | | ※更新基本設計 | | |
| | 伏山配水池 | _ | | | | 加圧ポンプ廃止 | | | |
| | 喜志配水池 | _ | | | | | | | 廃止検討 |
| | 山中田配水池 | _ | | | | | | | |
| | 嶽山配水池 | - | | | | | | | |
| | 竜泉調圧水槽 | H36 | 設備の更新 | | | | | | |
| | <u>嶽山第2配水池</u> 公園展望配水池 | | | | | | | | |
| | 公園展室配水池 富美ヶ丘加圧ポンプ場 | H35~H36 | 配水池の塗装・設備の更新 | | | | | | |
| | 品表ゲエ加圧ホンフ場 別井加圧ポンプ場 | | | | | | | | |
| | 山中田ポンプ場 | | | | | | | | |
| | 嬉加圧ポンプ場 | H31 | 設備の更新 | | | | ポンプ設備更新 | | |
| | 竜泉ポンプ場 | _ | | | | | | | |
| ポンプ場他 | 公園ポンプ場 | H36~H37 | 設備の更新 | | | | | | |
| | 甘南備第1加圧ポンプ場 | - | | | | | | | |
| | 聖ヶ丘加圧ポンプ場 | _ | | | | | 廃止 | | |
| | 寺池台ポンプ場 | H37∼H38 | 設備の更新 | | 廃止 | | | 撤去工事 | |
| 中央監視制御装置 | • | H29~H31 | | | 監視制御装 | 置場内更新 | | | |
| 管路 | 送水管及び配水管 | H28~H38 | 管路の更新 | | | 別途GISデータで整理 | | | |

決算書 事業年報 施設整備なし(2016~2020)

4.3. 更新基本設計について

北部配水池、金剛東配水池、金剛配水池は令和元年度において更新基本設計を実施している。 さらに北部配水池については令和2年度に更新詳細設計を実施している。 その概要は、次の通りである。

■金剛東配水池

| 工種 | 内容 | 概算工事費 |
|--------|--------------|--------------|
| 電気計装設備 | 電源切替盤、自家発電装置 | 51,480 千円 |
| 土木構造物 | 配管工事 | 616,830.5 千円 |
| 建築設備 | 外灯更新 | 7,436 千円 |

■金剛配水池

| 工種 | 内容 | 概算工事費 |
|--------|--------------------------|------------|
| 機械設備 | 配水ポンプ設備 | 38,000 千円 |
| 電気計装設備 | 引込受電盤、変圧器盤、低圧分岐盤、加圧ポンプ盤、 | 253,110 千円 |
| | テレメータ盤、自動水質装置、自家発電装置 | |
| 建築設備 | 新設、外灯更新、既設ポンプ等撤去 | 22,022 千円 |
| | (改修、外灯更新) | (8,808.8 千 |
| | | 円) |

■北部配水池北部配水池概算事業費

| (税込み概算) | R1基本設計時 | R2/10月概算 | R2詳細設計時 | 配水池補修 |
|---------|------------------|---|--|---------------------------|
| 土木関連 | 516,773 | 千円 778,327 | 千円 538,791 | 千円 314,195 千円 |
| 備 | 考 配管工事(材料・労務・土工) | 配管工事(材料・労務・土工)と配 水池補修工事(外壁塗装、各種 補修)の合計金額 | 配管工事(材料·労務·土工)、不 断水等施工手順精査 | 配水池補修工事(外壁塗装、各種補修、內面防水追加) |
| 建築関連 | 9,500 | 千円 104,000 | 千円 47,173 | 千円 |
| 備 | 考ドア改修のみ計画 | 建築設備含み全面改修 仕上・アスベスト除去 | 建築設備含み全面改修 仕上・アスベスト除去 改修範囲精査 | |
| 機械関連 | 116,000 | 千円 174,100 | 千円 243,900 | 千円 |
| 備 | 考 ポンプ廻りのみ計画 | 室内全更新となる | 諸経費率見込 | |
| 電気関連 | 87,230 | 千円 270,985 | 千円 232,232 | 千円 |
| 備 | 考動力盤、水質計、発電機のみ計画 | 更新対象機器の確認を 行い(全体)計画。 別途、仮設流入弁対応 (10,000千円と21,000千 円の2種類)、仮設配水流 量計対応(16,000千円)を 提示 | 左記記載の仮設含めて 計画。 工事費、諸経費は見込み 率計上。 | |
| 事業費 計 | 729,503 | 千円 1,327,412 | 千円 1,062,096 | 千円 314,195 千円 |

4.4. 送配水施設整備計画

4.4.1. 富田林市送配水管理センター (旧甲田浄水場)

H27事業計画より、甲田浄水場の浄水処理廃止後に存続させる施設として、ポンプ棟、自電機棟、新管理棟、旧管理棟(水質試験室・会議室)が挙げられている。

ポンプ棟において、低区配水池送水ポンプ、東部配水池送水ポンプ、彼方配水池送水ポンプが設置されていたが、低区配水池送水ポンプはすでに稼働しておらず、東部配水池送水ポンプについても楠風台分岐からの受水開始に伴い不要となる。今後、東部配水池から彼方配水池に送水するポンプを整備する予定であり、これに伴いすべての送水ポンプを廃止できる。

また、市庁舎建替えに伴い令和 4 年度または 5 年度に事務所の移転を予定している。事務所の移転先については新管理棟を予定しているが、事務所の移転は一時的となる可能性があることや、一方で広域的な共同監視施設の設置も考えられるなど、現時点では将来の用途が不透明である。

一方、旧管理棟の水質試験室も濁・色度計ゼロ校正用の水の製造装置がある程度であり、 不要となる可能性がある。

以上より、本計画では、新管理棟を除く施設の撤去費のみ計上する。ただし、アスベスト 対策費用については今後の課題ととする。

表 4.4 甲田浄水場撤去費の概算

■H27計画

| 工種 | 工事費(千円) (諸経費・税込み) |
|--------------|----------------------|
| 甲田浄水場 施設撤去工事 | |
| 土木・構造物撤去工事 | 97,000 |
| 機械設備撤去工事 | 46,000 |
| 電気計装設備撤去工事 | 18,000 |
| 工事費 計 | 161,000 |

■H27計画からの追加分

| 工種 | 工事費(千円) (諸経費・税込み) |
|--------------|----------------------|
| 甲田浄水場 施設撤去工事 | |
| 土木・構造物撤去工事 | 80,000 |
| 機械設備撤去工事 | 19,000 |
| 電気計装設備撤去工事 | 24,000 |
| 工事費 計 | 123,000 |

■合計

| 工種 | 工事費 (千円) (諸経費・税込み) |
|--------------|-----------------------|
| 甲田浄水場 施設撤去工事 | |
| 土木・構造物撤去工事 | 177,000 |
| 機械設備撤去工事 | 65,000 |
| 電気計装設備撤去工事 | 42,000 |
| 工事費 計 | 284,000 |

4.4.2. 北部配水池

令和2年度に実施した更新詳細設計ならびにその後の精査に基づいて整備を進める。

令和3年度から5年度にかけて建築・機械・電気関連の工事(概算工事費:税込533,940 千円)を実施し、土木・配管工事(概算工事費:税込852,986千円)については、令和12年 度以降の工事を予定する。

表 4.5 北部配水池整備計画

千円:税込

| 工種 | R3 | R4 | R5 | R12∼ | 全体合計 | 備考 |
|-------------|--------|---------|--------|---------|-----------|--------|
| 機械 | 0 | 280,181 | 0 | | 280,181 | |
| 電気 | 13,618 | 134,376 | 47,410 | | 195,404 | |
| 建築 | 0 | 11,044 | 0 | | 11,044 | 市資料 |
| 建築(屋内灯・外灯) | 13,266 | 0 | 0 | | 13,266 | |
| 土木・管調査・フェンス | 21,054 | 0 | 12,991 | | 34,045 | |
| 小計 | 47,938 | 425,601 | 60,401 | | 533,940 | |
| 配管工事 | | | | 538,791 | 538,791 | 更新詳細設計 |
| 配水池補修 | | | | 314,195 | 314,195 | 史初計伽政司 |
| 小計 | | | | 852,986 | 852,986 | |
| 合計 | 47,938 | 425,601 | 60,401 | 852,986 | 1,386,926 | |

4.4.3. 低区配水池

低区配水池は廃止する。

低区配水池の跡地利用について、主に応援受け入れの際の給水車の待機場所とすること を想定しているが、地形的に進入路を確保するための造成などが必要となることと、他に適 地があればそちらに設けることも考えられることから、本計画では配水池の撤去費のみ計 上することとする。

その他、応援受け入れ施設が有する主な機能として以下が考えられる(優先順位順)。

- ① 応援隊の車両を駐車できること
- ② 宿泊ができること (3 m²/人)
- ③ 会議ができること
- ④ 応急・給水復旧作業に必要な資料や資機材を保管すること
- ⑤ 応急給水槽を設置し、給水車への注入ができること
- ⑥ 自動車の整備ができること

表 4.6 低区配水池撤去費の概算

| 工種 | 工事費 (諸経費・税込み) | |
|--------------|------------------|--|
| 低区配水池 施設撤去工事 | | |
| 土木・構造物撤去工事 | 94,930,000 | |
| 低区配水池 工事費 小計 | 94,930,000 | |

また、低区配水池を廃止し、北部配水池からの配水に切り替えることに伴い、減圧弁を設置することとし、その費用として「H30 北部配水池運用方法検討業務」より、583,513 千円を計上する。

4.4.4. 喜志配水池ポンプ施設

喜志配水池ならびに高架水槽は廃止する。

ただし、第3章の検討結果から喜志配水池場内にブースターポンプを整備する(既設高架水槽送水ポンプの取替)。

表 4.7 喜志配水池撤去費の概算

| 工種 | 工事費 (諸経費・税込み) |
|--------------|------------------|
| 喜志配水池 施設撤去工事 | |
| 土木・構造物撤去工事 | 53,460,000 |
| 喜志配水池 工事費 小計 | 53,460,000 |

表 4.8 喜志ブースターポンプ整備費の概算

| | 工事費(千円) |
|--------|-----------|
| | (諸経費・税込み) |
| 機械設備工事 | 32,000 |
| 電気設備工事 | 85,000 |
| 工事費 計 | 117,000 |

4.4.5. 富美ヶ丘ポンプ場

富美ヶ丘ポンプ場改良工事費用として、令和 4 年度に 35,005 千円を計上する (令和 3 年度詳細設計より)。※予算要望は 24,970 千円

表 4.9 富美ヶ丘ポンプ場改良工事

| 内容 | 工種 | 工事費 (千円) |
|---------------------|----|-------------|
| 加圧ポンプ棟(RC造、平屋建3.8㎡) | 建築 | 2,367 |
| 受水槽撤去・処分、フェンス・場内舗装等 | 土木 | 2,964 |
| 既設機器仮設、機器更新·移設 | 電気 | 8,156 |
| 既設機器撤去、ポンプ設備 | 機械 | 15,433 |
| 中央改造なし | 計装 | 0 |
| 先行仮設・既設撤去・本設 | 土木 | 6,085 |
| 合計 | | 35,005 |

4.4.6. 東部ポンプ場

彼方配水池へ送水するためのポンプ設備の工事費用として、516,229 千円を計上する(令和3年度詳細設計より)。

表 4.10 東部ポンプ場新設工事

| 内容 | 工種 | 工事費 (千円) |
|-----------------------|----|----------|
| ポンプ(22kW×2台)、次亜注入設備 | 機械 | 88,897 |
| 自家発電設備(75kVA)、ポンプ制御盤等 | 電気 | 239,400 |
| 計装·TM盤、中監改造 | 計装 | 73,301 |
| 敷地造成 | 土木 | 36,651 |
| 場内・池内配管 | 土木 | 14,036 |
| RC造(平屋建,161㎡)、外灯更新 | 建築 | 63,944 |
| 合計 | | 516,229 |

4.4.7. 彼方配水池

H27事業計画では、土木(配水池塗装)[概算工事費:税込み28,890千円]、機械(緊急遮断弁、嶽山送水用ポンプ)[概算工事費:税込み80,000千円]、電気(電気設備・自家発設備・計装設備)[概算工事費:税込み236,000千円]の整備を計画している。

このうち、配水池塗装は令和3年度に完了する予定であり、嶽山送水用ポンプも新分岐からの受水開始(令和9年度予定)に伴い廃止する計画であるため、緊急遮断弁の設置(東部配水池連絡管及び配水管)とバルブの取替を実施する。

表 4.11 彼方配水池緊急遮断弁設置・バルブ取替工事費の概算

| 内容 | 工種 | 工事費 (千円) |
|------------------|----|----------|
| 緊急遮断弁 ϕ 200 | 機械 | 36,536 |
| バルブ取替、遮断弁設置エ | 土木 | 107,773 |
| 合計 | | 144,309 |

表 4.12 彼方配水池緊急遮断弁設置・バルブ取替工事費の概算

| バルブ名称 | 概算工事費(円) |
|-----------------------|------------|
| ① No.2流入弁 φ350 | 11,110,000 |
| ② 流入-配水バイパス弁 φ350 | 11,110,000 |
| ③ No.1流入弁 φ350 | 1,650,000 |
| ④ No.2ダム水流入弁 φ350 | 1,870,000 |
| ⑤ No.1ダム水流入弁 φ350 | 1,870,000 |
| ⑥ No.2配水弁 φ400 | 13,200,000 |
| ⑦ No.2-No.1配水仕切弁 φ400 | 13,200,000 |
| ® No.1配水弁 φ400 | 7,150,000 |
| ⑨ No.2排水弁 φ300 | 1,320,000 |
| ⑩ No.1排水弁 φ300 | 1,320,000 |
| ⑪ 緊急遮断弁 φ400 | 34,540,000 |
| 合計 | 98,340,000 |

[※]工事費は、バルブ本体の更新と更新のために必要な不断水・仮設管の費用を含む。

[※]現場状況、水運用状況によっては金額は変動の可能性がある。

[※]場内管路及び内訳に記載のない付帯設備の更新は含まない。

[※]諸経費、消費税(10%)込み

4.4.8. 金剛加圧ポンプ場

令和元年度に実施した基本設計に基づいて整備を進める。

ここでは、機械設備(配水ポンプ設備)[概算工事費:税込み 38,000 千円]、電気計装設備(引込受電盤、変圧器盤、低圧分岐盤、加圧ポンプ盤、テレメータ盤、自動水質装置、自家発電装置)[概算工事費:税込み 253,110 千円]、建築設備(新設、外灯更新、既設ポンプ等撤去)[概算工事費:税込み 22,022 千円](改修、外灯更新の場合は税込み 8,808.8 千円)の整備を計画している。

また、令和4年度に設計を予定し、その費用は65,802千円(弊社見積もり)を計上する。

4.4.9. 金剛東配水池

令和元年度に実施した基本設計に基づいて整備を進める。

ここでは、電気計装設備(電源切替盤、自家発電装置)[概算工事費:税込み 51,480 千円]、 土木構造物(配管工事)[概算工事費:税込み 616,830.5 千円]、建築設備(外灯更新)[概算 工事費:税込み 7,436 千円] の整備を計画している。

配管工事については、2021 年度における経過年数は 38 年(配水池建設年度 1983 年度)であり、後送りする(緊急遮断弁等の取替のみであれば部分的に実施も可)。

4.4.10. 企業団甘南備分岐

分岐点室の設計費、工事費を計上する。

整備内容・費用については、楠風台分岐における工事を参考とする。

具体的には、受水流量計室として 6,200 千円 (雑工事、諸経費込み、まるめ)、分水施設 新設に係る負担金として 10,000 千円 (概算額まるめ)を計上する。

■楠風台分岐分水施設新設工事

受水流量計室: 3,637,181 円 (直接工事費)

分水施設新設に係る負担金:9,361,607円(概算額)

(分岐量水器改良工事、電子式積算装置設置工事、NTT回線工事)

4.4.11. 彼方・嶽山・公園展望配水池運用方法の見直しに伴う施設整備

彼方・岳山・公園展望配水池運用方法検討業務において、以下の2ケースを検討しているが、その後ケース2の運用が可能となった。

| ケース1 | 企業団中継ポンプ場より公園展望配水池及び龍泉ポンプ場へ直接送水が |
|-------|----------------------------------|
| | 不可能な場合 |
| ケース 2 | 企業団中継ポンプ場より公園展望配水池及び龍泉ポンプ場へ直接送水が |
| | 可能な場合 |

この結果を参考として、第3章水運用計画にて再検討した結果、公園ポンプ場、嶽山配水池、嶽山第2配水池、竜泉ポンプ場、竜泉調圧水槽を廃止し、これに代わる施設として、嶽山第2配水区域向けブースターポンプの整備と甘南備第1加圧ポンプ場の仕様変更、ならびに送配水管路の整備を行うものとする。

表 4.13 嶽山第2配水区域向けブースターポンプ整備費の概算

| | 工事費(千円) |
|--------|-----------|
| | (諸経費・税込み) |
| 機械設備工事 | 53,000 |
| 電気設備工事 | 164,000 |
| 建築工事 | 63,800 |
| 工事費 計 | 280,800 |

表 4.14 甘南備第 1 加圧ポンプ場ポンプ整備費の概算

| | 工事費(千円) |
|--------|-----------|
| | (諸経費・税込み) |
| 機械設備工事 | 33,000 |
| 電気設備工事 | 86,000 |
| 工事費 計 | 119,000 |

表 4.15 送配水管整備費の概算

| 区間 | | 延長 | 口径 (mm) | 布設単価 (千円) | 費用 (千円) |
|-----------|-----------|-------|------------|-----------|---------|
| 企業団分岐 | → 公園展望配水池 | 820 | 150 | 125 | 102,500 |
| 企業団分岐 | → 竜泉調圧水槽 | 1,130 | 100 | 105 | 118,650 |
| 竜泉調圧水槽 | → 竜泉ポンプ場 | 230 | 100 | 105 | 24,150 |
| 霊園·農業公園 | → 甘南備(将来) | 860 | 150 | 125 | 107,500 |
| 甘南備(将来) | → 甘南備第1 | 670 | 150 | 125 | 83,750 |
| 減圧弁(φ150) | | | | | 21,340 |
| | 合計 | 3,710 | | | 457,890 |

表 4.16 施設撤去費の概算

| 工種 | 工事費 |
|----------------|------------|
| 上1基 | (諸経費・税込み) |
| 公園ポンプ場 施設撤去工事 | |
| 土木・構造物撤去工事 | 13,750,000 |
| 機械設備撤去工事 | 3,500,000 |
| 電気計装設備撤去工事 | 4,600,000 |
| 公園ポンプ場 工事費 小計 | 21,850,000 |
| 嶽山配水池 施設撤去工事 | |
| 土木・構造物撤去工事 | 39,930,000 |
| 嶽山配水池 工事費 小計 | 39,930,000 |
| 嶽山第2配水池 施設撤去工事 | |
| 土木・構造物撤去工事 | 11,000,000 |
| 嶽山第2配水池 工事費 小計 | 11,000,000 |
| 竜泉ポンプ場 施設撤去工事 | |
| 土木・構造物撤去工事 | 4,730,000 |
| 機械設備撤去工事 | 1,200,000 |
| 電気計装設備撤去工事 | 1,600,000 |
| 竜泉ポンプ場 工事費 小計 | 7,530,000 |
| 竜泉調圧水槽 施設撤去工事 | |
| 土木・構造物撤去工事 | 8,030,000 |
| 竜泉調圧水槽 工事費 小計 | 8,030,000 |

富田林市水道事業整備計画及びビジョン中間見直し業務 水道事業整備計画(機械・電気設備更新計画)

目 次

| 第5章 機械・電気設備更新計画 | 5-1 |
|------------------------|--------|
| 5.1. 設備台帳システムデータの確認 | 5-1 |
| 5.2. 設備調査(耐用年数評価)の時点修正 | 5-4 |
| 5.2.1. 調査の概要(現行計画) | 5-4 |
| 5.2.2. 耐用年数評価の見直し | 5-6 |
| 5.2.3. 設備の再評価 | . 5-10 |
| 5.3. 機械・電気設備更新計画 | . 5-12 |

第5章 機械·電気設備更新計画

5.1. 設備台帳システムデータの確認

機械・電気設備更新計画を検討するにあたり、設備台帳システムのデータを確認する。 具体的には、設備台帳システムで管理しているデータ項目とその整備率(格納データ数 /レコード数)ならびに施設別レコード数を整理した。

更新計画を策定するにあたり、参考となる「製造年月日」または「設置年月日」の整備率は5割程度となっている。

そのため、本整備計画においては、設備台帳システムデータの使用を見送り、次期整備 計画において活用を目指すものとする。

表 5.1 データ項目と整備率

| 列 | 項目 | 項目名称 | 格納データ数 | 敕借玄 | 内容 等 |
|-----------|---------------------------------|--|------------------|----------|---|
| A A | Lable | 具 | 1,543 | | M |
| | EQPT_BASIC_MST | | 0 | | |
| | MGT_CLS | 管理区分 | 1, 543 | 100% | 全て「M」 |
| D | FCLTY_CD | 場所コード | 1, 543 | | 「場所名称」に対応したコード |
| Е | | 場所名称 | 1, 543 | 100% | 電気室、配水池、流入弁室など |
| | EQPT_ID | 機番 | 1, 543 | 100% | |
| | EQPT_NM | 機器名称 | 1, 543 | 100% | |
| Н | EQPT_DSTNCT_ID | 機器識別ID | 1, 543 | 100% | |
| I | EQPT_STATUS | 機器状態 | 1, 543 | | 0(運転中)or1(遊休中) |
| J | | 機器状態名称 | 1, 543 | | 運転中or遊休中 |
| K | EQPT_FMLY | 機器ファミリ | 1, 543 | | 「機器ファミリ名称」に対応したコード |
| L | CODT TD | 機器ファミリ名称 | 1, 543 1, 543 | | ポンプ設備、受変電設備など |
| M N | EQPT_TP | 機器タイプ 機器カテゴリ名称 | 1, 543 | | 「機器カテゴリ名称」に対応したコード 送水ポンプ、制御盤・操作盤、引込盤、動力盤など |
| | PRIORITY | 機器重要度 | 1, 543 | 0% | |
| P | FRIORITI | 機器重要度名称 | 0 | 0% | |
| Q | | 保全方式:CBM | 0 | 0% | |
| R | | 保全方式:TBM | 0 | 0% | |
| S | | 保全方式:BM | 0 | 0% | |
| T | | 品質対象 | 0 | 0% | |
| Ü | | 環境対象 | 0 | 0% | |
| V | ASSET_NO | 固定資産番号 | 0 | 0% | |
| | MFG_DTE | 製造年月日 | 732 | - /- | ※5割程度入力 |
| Х | INSTLN_DTE | 設置年月日 | 2 | 0% | ※ほとんど未入力 |
| Υ | ATTCH_FILE_1 | 添付ファイル名 1 | 0 | 0% | |
| | ATTCH_FILE_2 | 添付ファイル名 2 | 0 | 0% | |
| | ATTCH_FILE_3 | 添付ファイル名3 | 0 | 0% | |
| | ATTCH_FILE_4 | 添付ファイル名 4 | 0 | 0% | |
| | ATTCH_FILE_5 | 添付ファイル名5 | 0 | 0% | |
| | EQPT_MAKER | 機器メーカー | 1, 095 | | ※ 7 割程度入力 |
| AE | INSTLR | 設置業者 | 4 | | ※ほとんど未入力 |
| | UNQ_ENDURE_YEARS | 独自耐用年数 | 0 | 0 70 | |
| | REM U SHISETSU KUBUN | 備考 | 1 0 | 0% | |
| AH A I | 0_2H12E120_K0B0N | 施設区分 | 0 | 0 /0 | |
| | U_KYOTEN_NM | 施設区分 拠点名 | 1, 543 | | 送配水管理センター、〇〇配水池、△△ポンプ場 |
| | U_KUBUN | 区分 | 1, 543 | | |
| AL | O_KODON | 区分 | 0 | - 10 | |
| | U_KOSYU | 工種 | 0 | | |
| AN | 0_110010 | | 0 | 0% | |
| | U_KEIRETSU_NM | 系列名 | 0 | 0% | |
| | U_MODEL_NO | 型番 | 58 | 4% | |
| | U_DOKUJI_TAIYO_NEN | 独自耐用年数 | 0 | 0% | |
| | U_ADDRESS | 住所 | 0 | 0% | |
| AS | U_SHISAN_DAI | 資産分類 | 1, 543 | | 機械及び装置、器具及び備品、構築物など |
| | U_SHISAN_TYU | 資産分類 (中分類) | 1, 543 | | 水道用又は工業用水道用のもの |
| | U_SHISAN_SHO | 資産分類 (小分類) | 1, 543 | | ポンプ設備、電気設備、薬品注入設備、配水管付属設備など |
| | U_HOTEI_TAIYO_NEN | 法定耐用年数 | 1, 543 | 100% | |
| | U_KOSHINKIJYUN_GENYU | 更新基準(現有資産) | 0 | 0% | |
| | U_KOSHINKIJYUN_KOSHINGO | 更新基準(更新後) | 0 | 0% | |
| | U_CHOBO_GENKA | 帳簿原価 | 0 | 0% | |
| | U_GENZAI_KACHI | 現在価値 | 0 | 0% | |
| | U_SAITOSHI_KAKAKU | 再投資価格 | 0 | 0% | |
| | U_SYUTOKU_NENDO | 取得年度 | 0 | 0% 0% | |
| | U_ATTCH_DOC_6 U_ATTCH_FILE_6 | 機器写真 COLUMN.U_ATTCH_FILE_6 | 1, 496 | 7.2 | 機器代表写真フォルダ |
| | U_ATTCH_FILE_6 U_ATTCH_DOC_7 | | 1, 490 | 0% | |
| | U_ATTCH_DOC_/ U_ATTCH_FILE_7 | | 0 | 0% | |
| | U_MFG_NO | | 889 | | |
| | U_MODEL_TP_1 | 型式 | 779 | | |
| | U_CONTROL_NUMBER | 管理番号 | 1, 543 | _ | 00-0000 (施設番号-通し番号) |
| | U_FUNCTIONAL_DIAGNOSTIC | 機能診断 | 1, 461 | | 2~5付与 ※数字が大きいほど健全な模様 |
| | U_INSTLN_PLACE | 設置場所(詳細) | 1, 543 | | |
| | | The state of the s | ., ., | /0 | · |

表 5.2 施設別レコード数

| | 運転中 | 遊休中 | 計 |
|---------------|-----|-----|-------|
| 甘南備第1加圧ポンプ場 | 6 | | 6 |
| 喜志配水池・配水池ポンプ場 | 22 | | 22 |
| 嬉加圧ポンプ場 | 24 | | 24 |
| 錦織配水池・加圧ポンプ場 | 33 | 5 | 38 |
| 金剛東配水池・高地区配水池 | 80 | | 80 |
| 金剛配水池 | 51 | | 51 |
| 五軒家受水場 | 27 | | 27 |
| 公園ポンプ場 | 47 | | 47 |
| 公園展望配水池 | 24 | | 24 |
| 広野配水池 | 7 | | 7 |
| 山中田ポンプ場 | 22 | 4 | 26 |
| 山中田配水池 | 15 | | 15 |
| 上原減圧水槽 | 29 | | 29 |
| 須賀受水場 | 30 | | 30 |
| 送配水管理センター | 291 | 3 | 294 |
| 滝畑ダム | 4 | | 4 |
| 低区配水池 | 14 | | 14 |
| 東部配水池 | 24 | | 24 |
| 二市分岐点 | 15 | | 15 |
| 日野浄水場 | 593 | 4 | 597 |
| 彼方配水池・ポンプ場 | 33 | | 33 |
| 富美ヶ丘加圧ポンプ場 | 5 | | 5 |
| 伏山配水池・加圧ポンプ場 | 21 | | 21 |
| 別井加圧ポンプ場 | 6 | | 6 |
| 北部配水池 | 57 | | 57 |
| 竜泉ポンプ場 | 16 | | 16 |
| 竜泉調圧水槽 | 9 | | 9 |
| 嶽山第2配水池 | 10 | | 10 |
| 嶽山配水池 | 12 | | 12 |
| | | 合計 | 1,543 |

5.2. 設備調査(耐用年数評価)の時点修正

5.2.1. 調査の概要(現行計画)

現行計画では、「水道施設更新指針」に基づいた設備調査表を作成し、評価を行っている。 評価項目は、次の通りである。

■機械設備評価項目(出典:水道施設更新指針)

①耐用年数評価 以下の計算式により評価点数を算出

評価点= [1-(T/Tt) × 0.5] × 100 (点)

T:経過年数(年) Tt:耐用年数(年)

なお、算出の結果、評価点が0点以下となる場合(経過年数が大幅に超過している場合)は、残存価値を考慮し評価点を5点とする。

②機能的評価

当該設備の機能的劣化状況の評価。機能的劣化とは、導入時に適切であった容量に過不足が生じたり、機能が陳腐化したことをいう。機能的評価項目は下記の2項目とし項目毎に5段階評価となる。

- ・設備、装置、機器容量の過不足
- ・補修及び部品の入手状況

③社会的評価

当該設備の社会的劣化状況の評価。社会的劣化とは、社会情勢の変化で新たな要求に対し、水道事業体として応えられるかを診断する。社会的評価項目は下記の 4項目とし項目毎に5段階評価となる。

- ・ 法令の遵守
- ・テロ等の危機管理対応
- ・安全、安定供給等の市民ニーズの対応
- ・省エネの取り組み

④物理的評価

当該設備の物理的劣化状況の評価。物理的劣化とは、老朽化等で劣化した設備等を補修しても必要な機能が維持できないことをいう。物理的評価項目は下記の8項目とし項目毎に5段階評価となる。

- ・性能(能力)低下
- 強度低下
- ・事故、故障履歴
- ・事故、故障の大きさ (波及範囲)
- 腐食、発錆状況
- 損傷、摩耗状況
- ・薬品による腐蝕、損傷など
- ・溶接部の影響による腐蝕、損傷など

⑤経済的評価

当該設備の経済的劣化状況の評価。経済的劣化とは、既存設備の維持管理費や運転管理費が経済的なのかを評価するものである。経済的評価項目は下記の5項目とし項目毎に5段階評価となる。

- 効率的制御方式、運転動力状況
- ・維持管理費、補修費の状況
- ・部品交換、補修費用の状況
- ・運転管理費の状況
- ライフサイクルコストの状況

■電気設備評価項目(出典:水道施設更新指針)

以下の計算式により評価点数を算出 ①耐用年数評価

評価点= [1-(T/Tt) × 0.5] × 100 (点)

T:経過年数(年) Tt:耐用年数(年)

なお、算出の結果、評価点が0点以下となる場合(経過年数が大幅に超過している場合)は、残存価 値を考慮し評価点を5点とする。

②機能的評価

当該設備の機能的劣化状況の評価。機能的劣化とは、導入時に適切であった容量 に過不足が生じたり、機能が陳腐化したことをいう。機能的評価項目は下記の4 項目とし項目毎に5段階評価となる(設備内容により該当しない項目もある)。

- ・設備、装置、機器容量の過不足
- 制御装置の陳腐化
- ・補修及び部品の入手状況
- ・監視制御システムの操作

③社会的評価

当該設備の社会的劣化状況の評価。社会的劣化とは、社会情勢の変化で新たな要 求に対し、水道事業体として応えられるかを診断する。社会的評価項目は下記の 4項目とし項目毎に5段階評価となる。

- ・ 法令の遵守
- ・テロ等の危機管理対応
- ・安全、安定供給等の市民ニーズの対応
- 省エネの取り組み

④物理的評価

当該設備の物理的劣化状況の評価。物理的劣化とは、老朽化等で劣化した設備等 を補修しても必要な機能が維持できないことをいう。物理的評価項目は、機械的 要因、電気的要因、熱的要因、環境的要因に分かれ、それぞれ下記の項目とし項 目毎に5段階評価となる(設備内容により該当しない項目もある)。

機械的要因

- ・性能 (能力) 低下
- 強度低下
- 事故、故障履歴
- 事故、故障の大きさ(波及範囲)事故、故障の停止継続時間
- 腐食、発錆状況
- 損傷、摩耗状況

電気的要因

- ・絶縁劣化
- ・遮断器、断路器等の開閉特性など
- ・受配電盤、監視操作盤など
- ・制御装置など
- ・ケーブルなど
- ・事故、故障の大きさ(波及範囲)
- ・薬品による腐蝕、損傷など
- 事故、故障の継続時間

熱的要因

- ・熱的影響による腐食、損傷など
- ・溶接部の影響による腐蝕、損傷など

環境的要因

- ・腐食性ガスによる腐食、損傷など
- ・周囲温度、湿度の影響
- ・高調波の影響

⑤経済的評価

当該設備の経済的劣化状況の評価。経済的劣化とは、既存設備の維持管理費や運 転管理費が経済的なのかを評価するものである。経済的評価項目は下記の5項目 とし項目毎に5段階評価となる。

- · 運転動力状況
- ・維持管理費、補修費の状況・部品交換、補修費用の状況
- ・運転管理費の状況
- ライフサイクルコストの状況

⑥耐震性評価

耐震性に配慮した設備等の設置について評価。耐震性評価項目は下記の4項目と し項目毎に5段階評価となる。

- ・機械・電気・計装設備の共通事項
- ・配電設備 (該当施設のみ)
- ・監視制御システム (該当施設のみ)
- ケーブル類

■総合評価

以下の計算式により総合評価点数を算出

総合評価点 (機械)

= (耐用年数評価点×機能的評価点×社会的評価点×物理的評価点×経済的評価点)^{1/5}

総合評価点 (電気)

= (耐用年数評価点×機能的評価点×社会的評価点×物理的評価点×経済的評価点 ×耐震性評価点) ^{1/6}

総合評価点数総合評価76~100健全51~75一応許容できるが弱点を改良、強化する必要がある26~50良い状態ではなく、計画的更新を要する0~25きわめて悪い、早急に更新の必要がある

表 5.3 総合評価

5.2.2. 耐用年数評価の見直し

現行計画から5年を経過したため、耐用年数評価の見直しを行う。

なお、現行計画の耐用年数評価は、法定耐用年数で評価していたが、これを見直し更新 基準年数で評価することとする。

更新基準年数の設定事例を次に示す。

表 5.4 更新基準年数の設定事例(1)

■機械設備の目標耐用年数〔案〕

| コード | 設備名 | 設備内訳 | 地方公営企業法 施行規則(H24) | 水道施設更 | 新指針(H17) | 他都市 (参考) | 市 |
|--------------|---------|----------------------|----------------------|-------|----------|----------|-----|
| ⊐ _ , | 武鴻石 | 100.7曲 トノリイ | 別表第2号 | 更新年 | 数実績 | (9-5) | [案] |
| | | | 耐用年数 | 平均 | 最大 | 更新基準年数 | () |
| 01 | 沈澱池設備 | 沈澱池設備(急速撹拌機など) | 17年 | 21年 | 35年 | 20年 | 25年 |
| 02 | ろ過池設備 | ろ過池設備(洗浄装置など) | 17年 | 22年 | 35年 | - | 25年 |
| | | ろ過池制御弁 | 17年 | 24年 | 34年 | - | 25年 |
| | | 洗浄ポンプなど(陸上、30kW以下) | 15年 | 22年 | 41年 | 30年 | 25年 |
| | | 洗浄ポンプなど(陸上、30kW超) | 15年 | 26年 | 65年 | 30年 | 30年 |
| 03 | 薬品注入設備 | 薬品注入設備 | 15年 | 18年 | 41年 | 13年 | 20年 |
| | | 滅菌設備 | 10年 | 18年 | 35年 | 13年 | 20年 |
| | | 制御弁類 | 17年 | 18年 | 35年 | 13年 | 20年 |
| | | サンプリングポンプ(陸上、30kW以下) | 15年 | 22年 | 41年 | 30年 | 25年 |
| 04 | 汚泥濃縮設備 | 汚泥濃縮設備 | 17年 | 27年 | 50年 | - | 30年 |
| | | ポンプなど(陸上、30kW以下) | 15年 | 22年 | 41年 | 20年 | 25年 |
| | | 制御弁など | 17年 | 24年 | 34年 | - | 25年 |
| 05 | 汚泥脱水設備 | 汚泥脱水設備 | 17年 | 27年 | 50年 | - | 30年 |
| | | ポンプなど(陸上、30kW以下) | 15年 | 22年 | 41年 | 20年 | 25年 |
| | | ポンプなど(陸上、30kW超) | 15年 | 26年 | 65年 | 20年 | 30年 |
| 06 | 送水ポンプ設備 | ポンプなど(陸上、30kW以下) | 15年 | 22年 | 41年 | 30年 | 25年 |
| | | ポンプなど(陸上、30kW超) | 15年 | 26年 | 65年 | 30年 | 30年 |
| | | 制御弁など | 17年 | 24年 | 34年 | - | 25年 |
| 07 | 配水ポンプ設備 | ポンプなど(陸上、30kW以下) | 15年 | 22年 | 41年 | 30年 | 25年 |
| | | ポンプなど(陸上、30kW超) | 15年 | 26年 | 65年 | 30年 | 30年 |
| | | ポンプ(水中、30kW以上) | 15年 | 19年 | 31年 | 30年 | 20年 |
| | | 緊急遮断弁など | 17年 | 24年 | 34年 | _ | 25年 |

■電気設備の目標耐用年数〔案〕

| コード | 設備名 | 設備内訳 | 地方公営企業法 施行規則(H24) 別表第2号 | 水道施設更新 | | 他都市 (参考) | 市 目標耐用年数 | | |
|-----|-----------------|---------------|-------------------------------|--------|-----|-------------|-------------|--|--|
| | | | | 更新年数実績 | | | (案) | | |
| | | | 耐用年数 | 平均 | 最大 | 更新基準年数 | | | |
| 01 | 受変電設備 | 高圧受電·配電設備 | 20年 | 23年 | 42年 | 25年 | 25年 | | |
| 01 | 文及电政师 | 変圧器 | 20年 | 25年 | 43年 | 25年 | 25年 | | |
| 02 | \T=-+9.(6-=0.)# | 継電器盤 | 20年 | 23年 | 43年 | - | 25年 | | |
| 02 | 運転操作設備 | コントロールセンター | 20年 | 25年 | 34年 | - | 25年 | | |
| | | 流量計(代表:電磁式) | 10年 | 20年 | 36年 | - | 20年 | | |
| 03 | 計装設備 | 水位計(代表:投込式) | 10年 | 19年 | 44年 | 18年 | 20年 | | |
| 03 | 計表改加 | 残塩計(代表:無試薬式) | 10年 | 17年 | 30年 | 18年 | 20年 | | |
| | | 水質監視計(代表:濁度計) | 10年 | 17年 | 30年 | 18年 | 20年 | | |
| | | 蓄電池(鉛) | 6年 | 16年 | 31年 | 10年 | 15年 | | |
| 04 | 杜孙泰涛 | 蓄電池(アルカリ) | 6年 | 17年 | 29年 | 15年 | 15年 | | |
| 04 | 特殊電源設備 | 充電装置 | - | 21年 | 31年 | 15年 | 20年 | | |
| | | インバータ装置 | - | 20年 | 30年 | 15年 | 20年 | | |
| 05 | 監視制御設備 | 監視制御装置 | 9年 | 19年 | 48年 | 13年 | 15年 | | |
| 05 | 血化咖啡改佣 | TM/TC | 9年 | 18年 | 27年 | 13年 | 15年 | | |

表 5.5 更新基準年数の設定事例(2)

| 設備 | 形式等 | 耐用年数 |
|-----------------|--------------|--------|
| (1)中央監視装置・計装盤 | | 15~20年 |
| (2)遠方監視制御装置 | | 15~20年 |
| (3)受変電設備 | 引込盤、受電盤等 | 30~40年 |
| | 柱上期中開閉器 | 15~20年 |
| (4)非常用発電設備 | 原動機、発電機 | 35~45年 |
| | 自家発電基盤、自動始動盤 | 30~40年 |
| (5)無停電電源·直流電源設備 | 無停電電源装置 | 20~25年 |
| | 小型無停電電源装置 | 10~12年 |
| (6)ポンプ設備 | | _ |
| ①送水ポンプ | 送水ポンプ | 40~50年 |
| | 送水ポンプ制御盤 | 30~40年 |
| ②取水ポンプ | | 20~25年 |
| ③サンプリングポンプ | | 5~10年 |
| ④その他ポンプ(水中ポンプ) | | 随時 |
| (7)電動弁設備 | 取水 | 25~30年 |
| | 受水•送水 | 30~40年 |
| (8)緊急遮断弁設備 | 緊急遮断弁 | 30~40年 |
| | 〃操作盤 | 20~30年 |
| | 地震計 | 20~25年 |
| (9)流量計設備 | 電磁式 | 25~30年 |
| | 〃変換器 | 15~20年 |
| | 超音波式 | 15~20年 |
| (1O)水位計設備 | 投込み式 | 15~20年 |
| | 超音波式 | 10~15年 |
| (11)圧力計設備 | | 15~20年 |
| (12)薬品注入設備 | | 10~15年 |
| (13)浄水処理設備 | | _ |
| ①急速攪拌機 | | 20~25年 |
| ②ろ過処理設備 | 空洗プロワ | 20~25年 |
| | 真空ポンプ | 10~15年 |
| | 空気圧縮機 | 10~15年 |
| | ろ過池制御盤 | 20~25年 |
| ③紫外線処理設備 | | 20~25年 |
| ④排水処理設備 | | 20~25年 |
| (14)水質監視設備 | | _ |
| ①連続水質計器 | | 15~20年 |
| ②配水モニター | | 15~20年 |
| (15)水質分析機器 | | 12~17年 |

これらの設定事例等を参考に本計画における更新基準年数を次のように設定する。

表 5.6 更新基準年数の設定(案)

■機械設備の更新基準年数[案]

| コード | 設備名 | 設備内訳 | 地方公営企業法 施行規則(H24) | 水道施設更 | 新指針(H17) | 他都市 (参考) | 富田林市 更新基準年数 | | | |
|-----|---------|------------------|----------------------|-------|----------|-------------|----------------|--|--|--|
| 7-1 | 取佣石 | 改用內訳 | 別表第2号 | 更新年 | 数実績 | (参与) | 更新基準平数 〔案〕 | | | |
| | | | 耐用年数 | 平均 | 最大 | 更新基準年数 | (*) | | | |
| | | ポンプなど(陸上、30kW以下) | 15年 | 22年 | 41年 | 30年 | 25年 | | | |
| 01 | 送水ポンプ設備 | ポンプなど(陸上、30kW超) | 15年 | 26年 | 65年 | 30年 | 30年 | | | |
| | | 制御弁など | 17年 | 24年 | 34年 | - | 25年 | | | |
| | | ポンプなど(陸上、30kW以下) | 15年 | 22年 | 41年 | 30年 | 25年 | | | |
| 02 | 配水ボンブ設備 | ポンプなど(陸上、30kW超) | 15年 | 26年 | 65年 | 30年 | 30年 | | | |
| 02 | | ポンプ(水中、30kW以上) | 15年 | 19年 | 31年 | 30年 | 20年 | | | |
| | | 緊急遮断弁など | 17年 | 24年 | 34年 | - | 25年 | | | |

■電気設備の更新基準年数[案]

| _== | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---------------|----------------------|--------|----------|----------|----------------|--|--|--|
| コード | 設備名 | 設備内訳 | 地方公営企業法 施行規則(H24) | 水道施設更調 | 新指針(H17) | 他都市 (参考) | 富田林市 更新基準年数 | | | |
| | 以州石 | DX NH LADY | 別表第2号 | 更新年 | 数実績 | (29) | [案] | | | |
| | | | 耐用年数 | 平均 | 最大 | 更新基準年数 | (34) | | | |
| 01 | 受変電設備 | 高圧受電·配電設備 | 20年 | 23年 | 42年 | 25年 | 25年 | | | |
| 01 | 文多电改调 | 変圧器 | 20年 | 25年 | 43年 | 25年 | 25年 | | | |
| 02 | 宝丰县/广凯/生 | 継電器盤 | 20年 | 23年 | 43年 | - | 25年 | | | |
| 02 | 運転操作設備 | コントロールセンター | 20年 | 25年 | 34年 | - | 25年 | | | |
| | | 流量計(代表:電磁式) | 10年 | 20年 | 36年 | - | 20年 | | | |
| 03 | 計装設備 | 水位計(代表:投込式) | 10年 | 19年 | 44年 | 18年 | 20年 | | | |
| 03 | | 残塩計(代表:無試薬式) | 10年 | 17年 | 30年 | 18年 | 20年 | | | |
| | | 水質監視計(代表:濁度計) | 10年 | 17年 | 30年 | 18年 | 20年 | | | |
| | | 蓄電池(鉛) | 6年 | 16年 | 31年 | 10年 | 15年 | | | |
| 04 | 特殊電源設備 | 蓄電池(アルカリ) | 6年 | 17年 | 29年 | 15年 | 15年 | | | |
| 04 | | 充電装置 | - | 21年 | 31年 | 15年 | 20年 | | | |
| | | インバータ装置 | - | 20年 | 30年 | 15年 | 20年 | | | |
| 05 | 監視制御設備 | 監視制御装置 | 9年 | 19年 | 48年 | 13年 | 15年 | | | |
| 05 | 监忱削御改佣 | TM/TC | 9年 | 18年 | 27年 | 13年 | 15年 | | | |
| | | 発電機 | 15年 | 24年 | 34年 | - | 25年 | | | |
| 06 | 力 中 25 東 31 世 | ディーゼル機関 | 15年 | 24年 | 34年 | - | 25年 | | | |
| 06 | 自家発電設備 | ガスタービン機関 | 15年 | 26年 | 30年 | - | 25年 | | | |
| | | 無停電電源装置(UPS) | 6年 | 19年 | 26年 | ı | 15年 | | | |

なお、更新基準年数については、点検記録や事故記録、修繕履歴などの蓄積・分析(水 道施設台帳管理システムを活用)に基づいて、定期的に見直すものとする。

5.2.3. 設備の再評価

ここでは、耐用年数評価の評価方法を次のように見直した上で、2021 年度基準で再評価 を行う

■耐用年数評価

【既計画】

以下の計算式により評価点数を算出

評価点= [1-(T/Tt) × 0.5] × 100 (点)

T:経過年数(年)

Tt: 耐用年数 (年)

なお、算出の結果、評価点が 0 点以下となる場合(経過年数が大幅に超過している場合) は、残存価値を考慮し評価点を 5 点とする。

【見直し】

以下の計算式により評価点数を算出

評価点= [1-(T/Tt) ×1/1.5] ×100(点)

T:経過年数(年)

Tt: 更新基準年数 (年)

なお、算出の結果、評価点が 0 点以下となる場合(経過年数が更新基準年数の 1.5 倍を超過している場合)は、残存価値を考慮し評価点を 5 点 (0~5 点も含む)とする。

なお、再評価の対象施設については、既に現行計画に基づいて施設整備(設計、廃止を 含む)を進めている施設を除いた次の施設とする。

表 5.7 再評価対象施設

| 種別 | 名称 | 評価対象 | 備考 |
|--------|-------------|------|--------------|
| 1=111 | 甲田浄水場 | _ | 廃止済 |
| 浄水場 | 日野浄水場 | _ | 河内長野市で評価 |
| | 上原減圧水槽 | _ | 更新済 |
| 受水場 | 五軒家受水場 | 1 | 更新済 |
| 文小场 | 須賀受水場 | 0 | |
| | 北部配水池 | _ | 更新予定(設計済) |
| | 低区配水池 | _ | 廃止予定 |
| | 東部配水池 | _ | 更新済 |
| | 彼方配水池 | 0 | 嶽山送水ポンプは廃止予定 |
| | 錦織配水池 | _ | 更新済 |
| | 金剛東配水池 | _ | 更新予定(設計済) |
| 配水池 | 金剛配水池 | _ | 更新予定(設計済) |
| 日にノハノに | 伏山配水池 | 0 | 加圧ポンプは廃止済 |
| | 喜志配水池 | _ | 廃止予定 |
| | 山中田配水池 | 0 | |
| | 嶽山配水池 | _ | 廃止予定 |
| | 竜泉調圧水槽 | _ | 廃止予定 |
| | 嶽山第2配水池 | 0 | 廃止の可能性あり |
| | 公園展望配水池 | 0 | |
| | 富美ヶ丘加圧ポンプ場 | _ | 更新予定(設計済) |
| | 別井加圧ポンプ場 | 0 | |
| | 山中田ポンプ場 | 0 | |
| | 嬉加圧ポンプ場 ニュー | _ | 更新済 |
| ポンプ場他 | 竜泉ポンプ場 | 0 | 廃止の可能性あり |
| | 公園ポンプ場 | _ | 廃止予定 |
| | 甘南備第1加圧ポンプ場 | _ | 更新予定 |
| | 聖ヶ丘加圧ポンプ場 | _ | 廃止 |
| | 寺池台ポンプ場 | _ | 廃止済 |
| 中央監視制御 | 装置(場内) | _ | 更新済(場外系は未更新) |

5.3. 機械·電気設備更新計画

機械・電気設備の再評価結果をまとめたものを次に示す。

彼方配水池と公園展望配水池については、現行計画通り更新を進めていくものとする。 ただし、彼方配水池については併せて場内バルブー式の更新を実施するものとする。

この他、前ページで「更新予定(設計済)」となっている施設については、計画通り更新を進めていく。

また、既に更新基準年数を超過する電気設備を保有している下記施設については、順次電気設備の更新を進めていく。

- 山中田配水池
- 別井ポンプ場
- 山中田ポンプ場

表 5.8 機械・電気設備の再評価結果のまとめ

| 16-5 5 | a de | | 物理的 | 機能的 | 経済的 | 社会的 | 耐震性 | 耐用年 | 彩 | 8合評価 | |
|---------|-----------|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 施設名 | 分類 | 設備 | 評価 | 評価 | 評価 | 評価 | 評価 | 数評価 | 点数 | 評価 | 更新計画 |
| 須賀受水場 | 機械 | 流入弁設備 | 68.57 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | _ | 68.00 | 73.37 | 弱点改良 | |
| | | 送水ポンプ設備 | 68.57 | 80.00 | 68.00 | 75.00 | _ | 68.00 | 71.76 | 弱点改良 | |
| | | 送水弁設備 | 75.56 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | _ | 68.00 | 74.81 | 弱点改良 | - 経過観察 |
| | 電気 | 電気設備 | 58.02 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 68.00 | 65.82 | 弱点改良 | 在迴旣奈 |
| | | 自家発設備 | 59.52 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 68.00 | 66.10 | 弱点改良 | |
| | | 計装設備 | 64.88 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 46.67 | 63.49 | 弱点改良 | |
| 彼方配水池 | 機械 | 緊急遮断弁設備 | 62.86 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | _ | 44.00 | 66.09 | 弱点改良 | |
| | 電気 | 電気設備 | 58.02 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 25.33 | 55.81 | 弱点改良 | 更新 |
| | | 自家発設備 | 59.52 | 70.00 | 44.00 | 70.00 | 66.67 | 25.33 | 53.22 | 弱点改良 | 文 利 |
| | | 計装設備 | 64.88 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 5.00 | 43.72 | 計画的更新 | |
| 伏山配水池 | 機械 | 流入弁設備 | 60.00 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | _ | 41.33 | 64.67 | 弱点改良 | |
| | | 緊急遮断弁設備 | 85.71 | 100.00 | 72.00 | 35.00 | _ | 41.33 | 61.68 | 弱点改良 | |
| | 電気 | 電気設備 | 58.02 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 68.00 | 65.82 | 弱点改良 | 経過観察 |
| | | 自家発設備 | 59.52 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 65.33 | 65.66 | 弱点改良 | |
| | | 計装設備 | 64.88 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 46.67 | 63.49 | 弱点改良 | |
| 山中田配水池 | 機械 | 緊急遮断弁設備 | 60.00 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | _ | 41.33 | 77.17 | 弱点改良 | |
| | 電気 | 電気設備 | 58.02 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 41.33 | 60.57 | 弱点改良 | 更新(電気設備) |
| | | 計装設備 | 63.45 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 5.00 | 43.56 | 計画的更新 | |
| 嶽山第2配水池 | 電気 | 電気設備 | 58.02 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 41.33 | 60.57 | 弱点改良 | 水運用の見直しに |
| | | 計装設備 | 64.88 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 5.00 | 43.72 | 計画的更新 | より廃止を検討 |
| 公園展望配水池 | | 緊急遮断弁設備 | 60.00 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | _ | 28.00 | 59.82 | 弱点改良 | |
| | 電気 | 電気設備 | 58.02 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 25.33 | 55.81 | 弱点改良 | 更新 |
| | | 計装設備 | 64.17 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 5.00 | 43.64 | 計画的更新 | |
| 別井ポンプ場 | 1174 1174 | 加圧ポンプ設備 | 60.00 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | _ | 73.33 | 72.52 | 弱点改良 | |
| | 電気 | 電気設備 | 58.02 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 49.33 | 62.39 | 弱点改良 | 更新(電気設備) |
| | | 計装設備 | 64.88 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 15.56 | 52.85 | 弱点改良 | |
| 山中田ポンプ場 | 機械 | 流入弁設備 | 60.00 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | _ | 46.67 | 66.26 | 弱点改良 | |
| | | 送水ポンプ設備 | 68.57 | 80.00 | 68.00 | 75.00 | _ | 46.67 | 66.55 | 弱点改良 | |
| | 電気 | 電気設備 | 58.02 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 41.33 | 60.57 | 弱点改良 | 更新(電気設備) |
| | | 自家発設備 | 59.52 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 41.33 | 60.83 | 弱点改良 | |
| | | 計装設備 | 64.17 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 5.00 | 43.64 | 計画的更新 | |
| 竜泉ポンプ場 | 機械 | 流入弁設備 | 68.57 | 80.00 | 76.00 | 75.00 | _ | 36.00 | 64.61 | 弱点改良 | |
| | | 嶽山第2送水用ポンプ設備 | 68.57 | 80.00 | 68.00 | 75.00 | _ | 36.00 | 63.19 | 弱点改良 | 水運用の見直しに |
| | 電気 | 電気設備 | 58.02 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 66.67 | 5.00 | 42.57 | 計画的更新 | より廃止を検討 |
| | | 計装設備 | 64.88 | 70.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 15.56 | 52.85 | 弱点改良 | |

更新基準年数を超過