

## 【記入例】

参考様式 1

令和 6 年 4 月 15 日

### 水道料金等減免申請書

大阪広域水道企業団  
●●水道センター所長 様  
● ● 市 町 村 長 様

各水道 Cにおいて、水道 C名と市町村名を記入の上、  
ウェブページに掲載してください

使用者 住 所 ●●市●●町●—●—●

氏 名 ●● ●●

電話番号 000-0000-0000

下記給水装置からの漏水について、水道料金等の減免を申請します。

記

1. 給水装置設置場所	<input checked="" type="checkbox"/> 使用者住所と同じ ( <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。)															
2. お客様番号 又は 使用者番号等	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table> <p>(不明な場合、記載は不要です。)</p>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5		

※この申請をもって、●●市町村長あてに下水道使用料の減免を申請します。

各水道 Cにおいて、市町村名を記入の上、  
ウェブページに掲載してください

## 【記入例】

様式第2号（第8条関係）

修繕完了日以降の  
作成した日を記入

令和6年10月2日

### 漏水修繕証明書

大阪広域水道企業団

●●水道センター所長様

各水道Cにおいて、水道C名を記入の  
上、ウェブページに掲載してください

大阪広域水道企業団

市町村域水道事業指定給水装置工事事業者

住 所 ●●市●●町●—●—●


事業者名 (株)●●●●●

(印)

電話番号 000-0000-0000

担当者 ●● ●●

次のとおり漏水箇所を修繕したことを証明します。

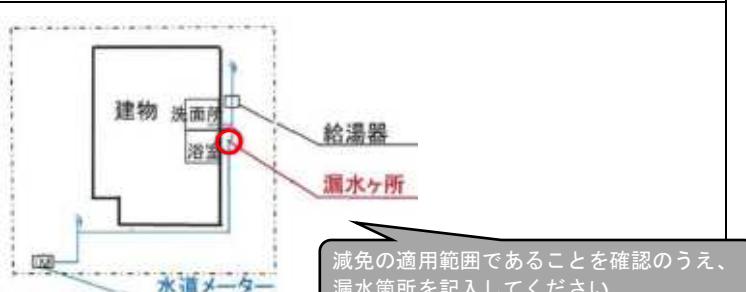
1. 給水装置設置場所	◆◆市◆◆町◆—◆—◆
2. 使用者住所	<input checked="" type="checkbox"/> 給水装置設置場所と同じ（ <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。）
3. 使用者氏名	■■ ■■
4. 修繕受付年月日	令和6年10月1日
5. 修繕完了年月日	令和6年10月2日
6. 漏水箇所	φ20給水管（H I）の継手部
7. 修繕内容	給水管の布設替え
8. 施工略図	 <p>自動開閉器</p> <p>建物 浴室 洗面所 洗濯室</p> <p>給湯器</p> <p>漏水箇所</p> <p>水道メーター</p> <p>減免の適用範囲であることを確認のうえ、 漏水箇所を記入してください。</p>

※修繕前後の写真を添付してください。

赤囲みしているような写真は、  
可能な限り添付してください。

## 漏 水 修 繕 写 真 (1 / 2)

## 1. 給水装置設置場所 ◆◆市◆◆町◆-◆-◆

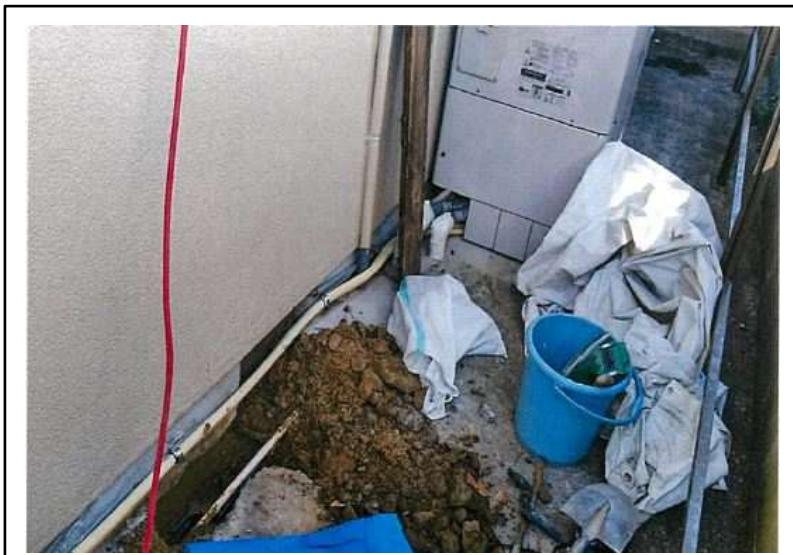

## ○修繕前



○修繕前 (漏水箇所)

- φ20 継手部
  - 継手の抜け



## ○修繕狀況

- ### ・布設替より接続

参考様式（第8条関係）


## 漏水修繕写真（2／2）

1. 給水装置設置場所 ◆◆市◆◆町◆—◆—◆



○修繕後

・布設替より接続

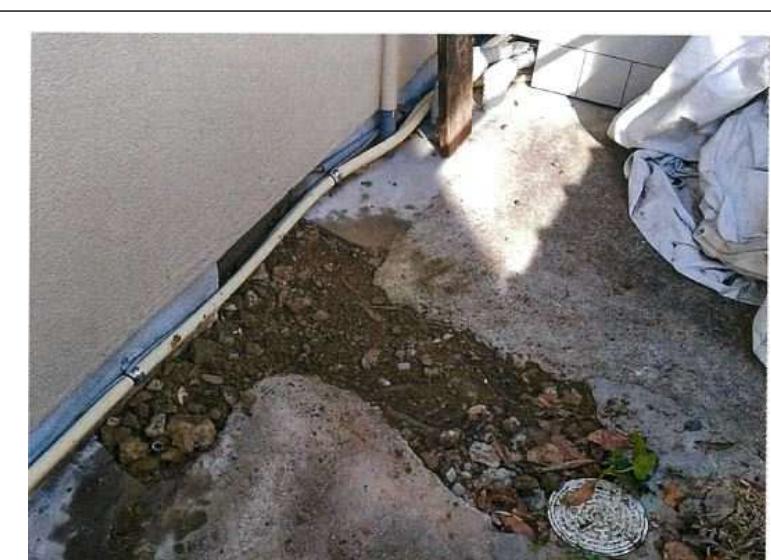

○修繕後



○修繕後

・メーターで確認

## 【記入例】

様式第2号（第8条関係）

修繕完了日以降の  
作成した日を記入

令和6年10月2日

### 漏水修繕証明書

大阪広域水道企業団

●●水道センター所長様

各水道Cにおいて、水道C名を記入の  
上、ウェブページに掲載してください

大阪広域水道企業団

市町村域水道事業指定給水装置工事事業者


住 所 ●●市●●町●—●—●

事業者名 (株)●●●●● ●印

電話番号 ●●●-●●●●-●●●●

担当者 ●● ●●

次のとおり漏水箇所を修繕したことを証明します。

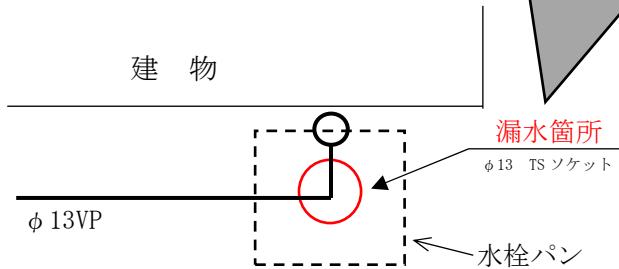1. 給水装置設置場所	◆◆市◆◆町◆—◆—◆
2. 使用者住所	<input checked="" type="checkbox"/> 給水装置設置場所と同じ（ <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。）
3. 使用者氏名	■■ ■■
4. 修繕受付年月日	令和6年10月1日
5. 修繕完了年月日	令和6年10月2日
6. 漏水箇所	φ13 給水管 (VP) の継手部
7. 修繕内容	継手のやり替え 減免の適用範囲であることを確認のうえ、 漏水箇所を記入してください。
8. 施工略図	

※修繕前後の写真を添付してください。

## 漏水修繕写真（1／1）

1. 給水装置設置場所 ◆◆市◆◆町◆—◆—◆



○修繕前（漏水箇所）

•  $\phi 13$  継手部

---

---

---

---

---



○修繕前（漏水箇所）

•  $\phi 13$  継手部

---

---

---

---

---



○修繕後

---

---

---

---

---

## 【記入例】

様式第3号（第8条関係）

修繕完了日以降の  
作成した日を記入

令和6年10月2日

### 自己修繕報告書

大阪広域水道企業団

●●水道センター所長様

使用者 住 所 ◆◆市◆◆町◆-◆-◆

各水道Cにおいて、水道C名を記入の  
上、ウェブページに掲載してください

氏 名 ■■ ■■

電話番号 000-0000-0000

次のとおり漏水箇所を自己修繕したことを報告します。

1. 給水装置設置場所		<input checked="" type="checkbox"/> 使用者住所と同じ（ <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。）
2. 修繕完了年月日		令和6年10月2日
3. 修繕者	住 所	<input checked="" type="checkbox"/> 使用者住所と同じ <input type="checkbox"/> 給水装置設置場所と同じ（ <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。）
	氏 名	<input checked="" type="checkbox"/> 使用者氏名と同じ（ <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。）
	電話番号	<input checked="" type="checkbox"/> 使用者電話番号と同じ（ <input checked="" type="checkbox"/> の場合、記載は不要です。）
4. 漏 水 箇 所		ボールタップ
5. 修 繕 内 容		ボールタップの取替

※自己修繕が認められるのは、トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え（配管を伴わないものに限る）に限られます。

※修繕前後の写真を添付してください。

### 参考様式（第8条関係）

赤囲みしているような写真は、  
可能な限り添付してください。

## 漏 水 修 繕 写 真 (1 / 2)

## 1. 給水装置設置場所 ◆◆市◆◆町◆-◆-◆



## ○修繕前



○修繕箇所

### ・ボールタップ



## ○漏水原因

### ・タ"イアフラム(ハ"ッキン)の

## 劣化による止水不良

参考様式（第8条関係）

## 漏水修繕写真（2／2）

1. 給水装置設置場所 ◆◆市◆◆町◆—◆—◆



○取替部品

・ダイヤフラム(パッキン)


---

---

---

---

---

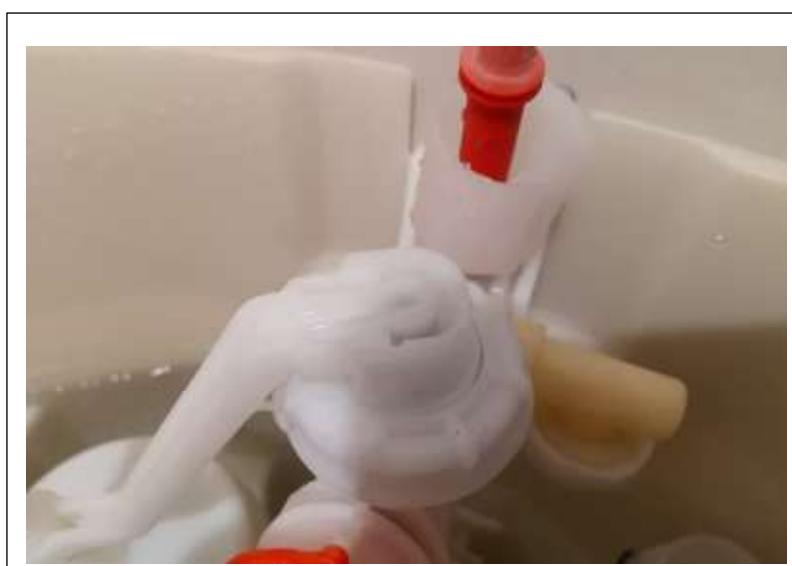

○修繕後


---

---

---

---

---

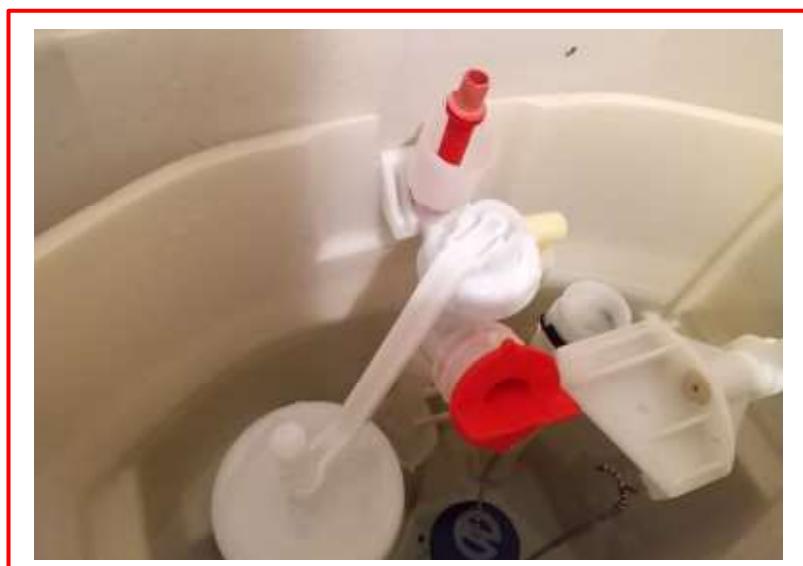

○修繕後

---

---

---

---

---